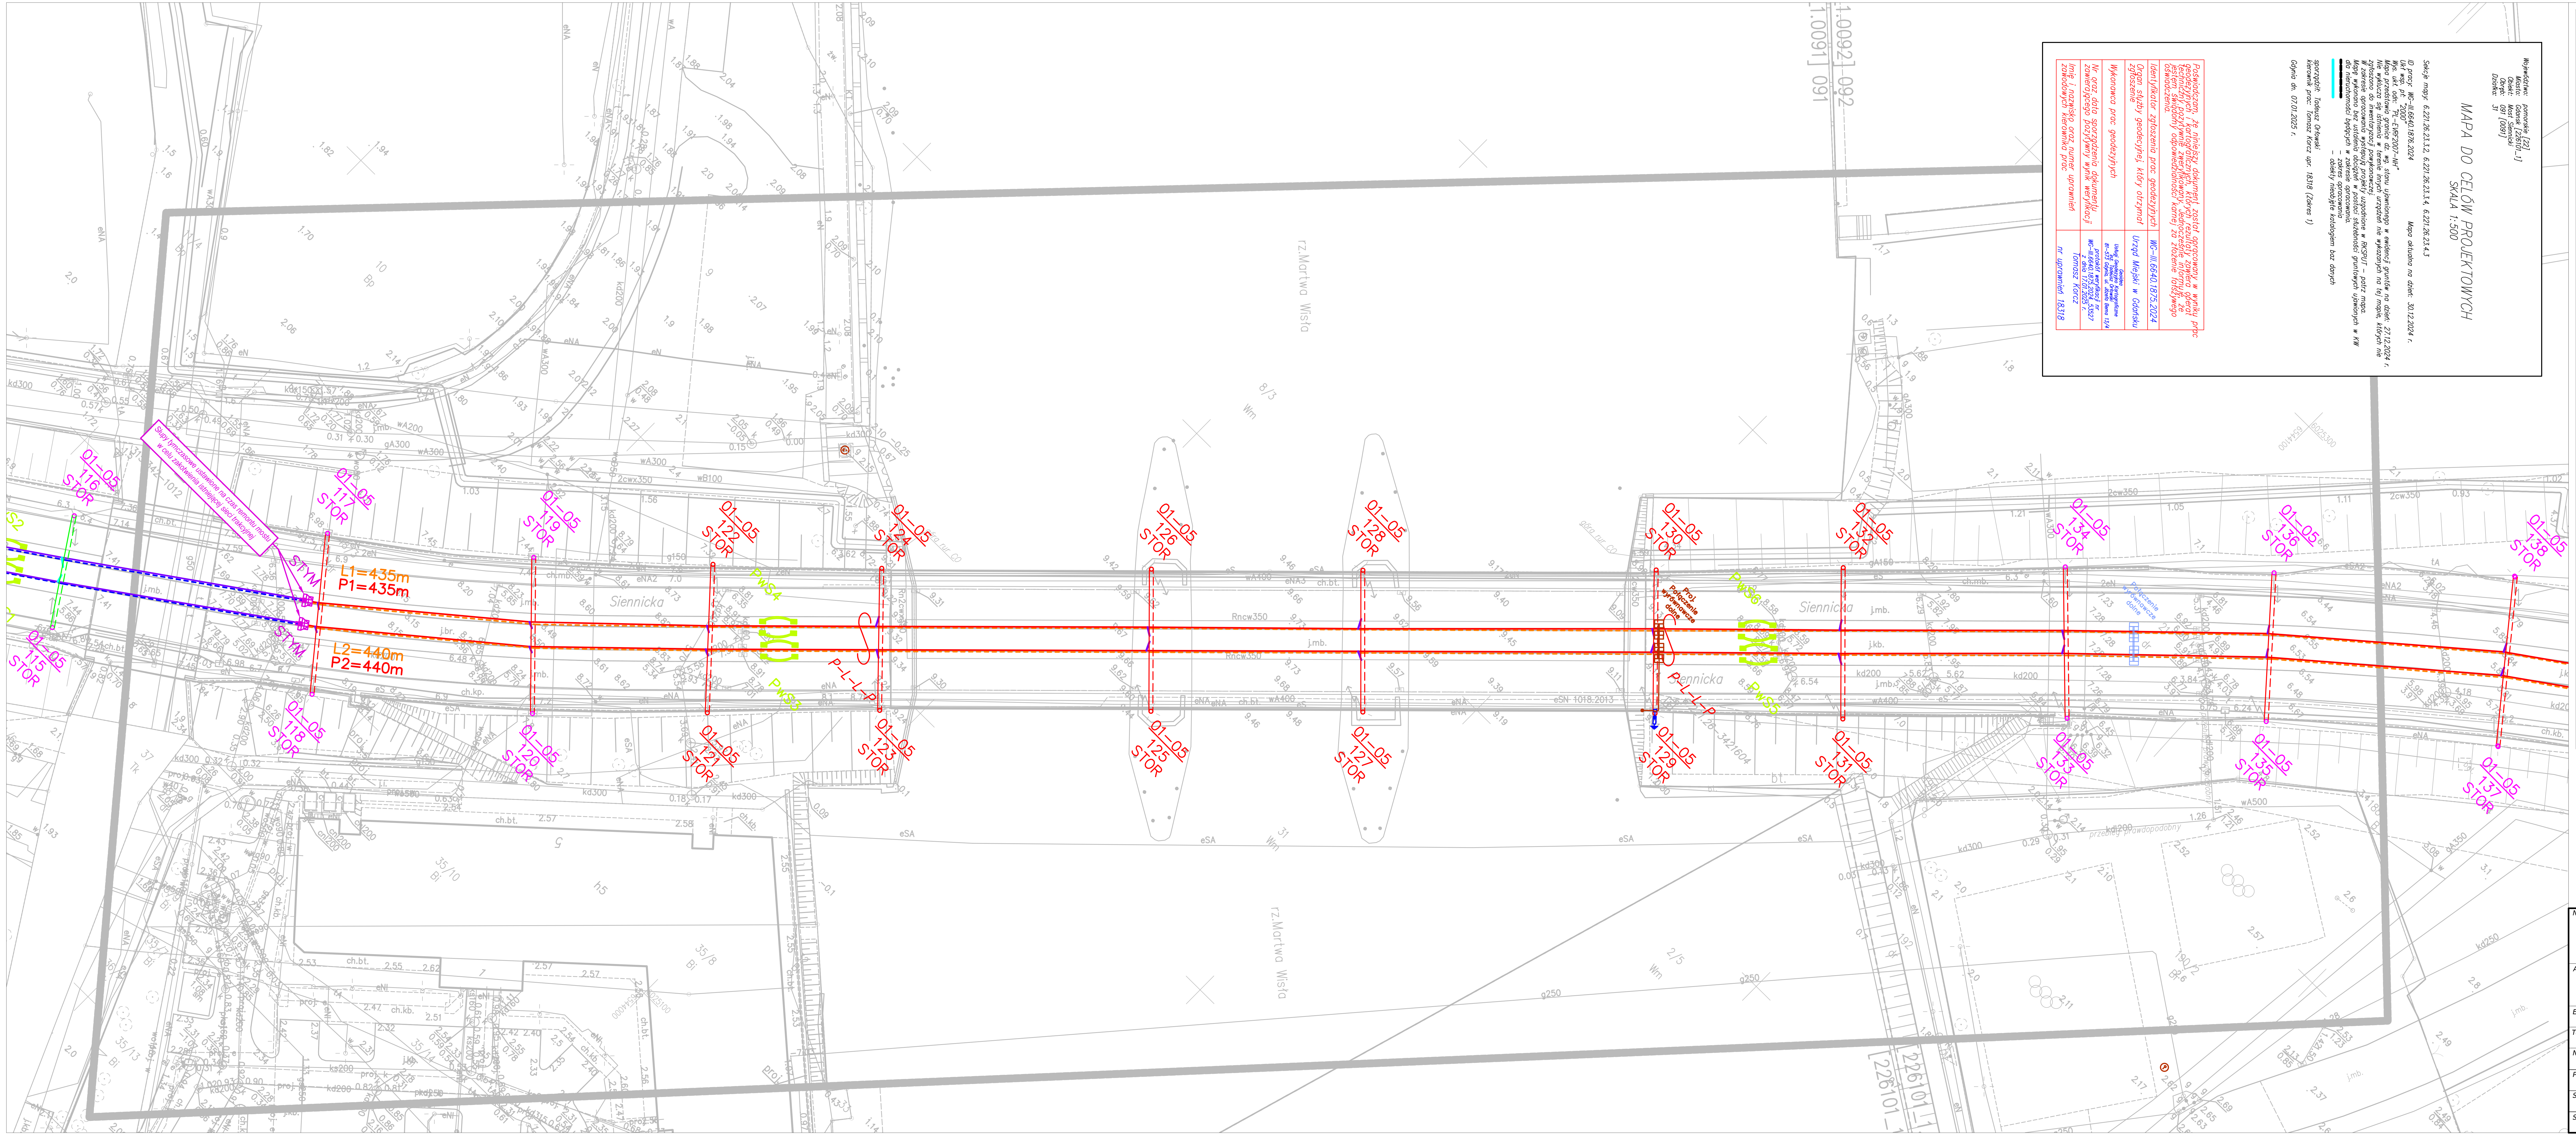

LEGENDA:

- Istniejący przewód jezdny Djp100mm2
- Istniejąca lina nośna Cu95mm2
- Istniejąca poprzeczka przewodu jezdnego Djp100m2
- Istniejąca poprzeczka liny nośnej Cu95mm2
- STOR – Istniejący słup trakcyjno-oświetleniowy
- STYM – Słup Tymczasowy ustawiony na czas remontu
- Istniejący odłącznik punktu zasilającego
- Istn. Połączenie wyrównawcze sieci dolnej międzytorowe i międzytokowe
- Proj. Połączenie wyrównawcze sieci dolnej międzytorowe i międzytokowe
- P-L-L-P – Połączenie wyrównawcze sieci górnej – mostek elektryczny
- Istniejące ramię izolowane odciągowe
- Istniejąca Kompensacja sprężynowa TENSOREX 900/800
- Projektowany Ogranicznik niskonapięciowy w obudowie z tworzywa sztucznego
- Projektowane uszynienie

Demontaż / Odtworzenie:

- Przewód jezdny Djp100mm2
- Lina nośna Cu95mm2
- Poprzeczka przewodu jezdnego Djp100m2
- Poprzeczka liny nośnej Cu95mm2
- STOR – Słup trakcyjno-oświetleniowy
- P-L-L-P – Połączenie wyrównawcze sieci górnej – mostek elektryczny
- P1 – Długość odcinka przewodu jezdnego Djp100mm2
- L1 – Długość odcinka liny nośnej Cu95mm2
- Ramię izolowane odciągowe
- PwS – Połączenie wyrównawcze – Przyrząd Wyrównawczy

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa Mostu Siennickiego nad Martwą Wisłą w Gdańsku			
Adres obiektu: kraj Polska, województwo pomorskie, powiat gdański, gmina m. Gdańsk			
Etap: PROJEKT WYKONAWCZY			
Tom: 10 / 11			
Nazwa rysunku: PLAN SYTUACYJNY UPROSZCZONY			
Projektant / Rzeczoznawca: mgr inż. Grzegorz Olizarowicz	Nr uprawnień: POM/0009/POOE/09	Specjalność: SIECI, INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTROENERGETYCZNE	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Kamil Zwierzyński	Nr uprawnień: POM/0008/PWOE/14	Specjalność: SIECI, INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTROENERGETYCZNE	Podpis:
Skala: 1:500	Data: 02.2025	Nr rysunku: ET-200	Nr strony: