


Instalacje w obrębie wymianianego stropu do demontażu

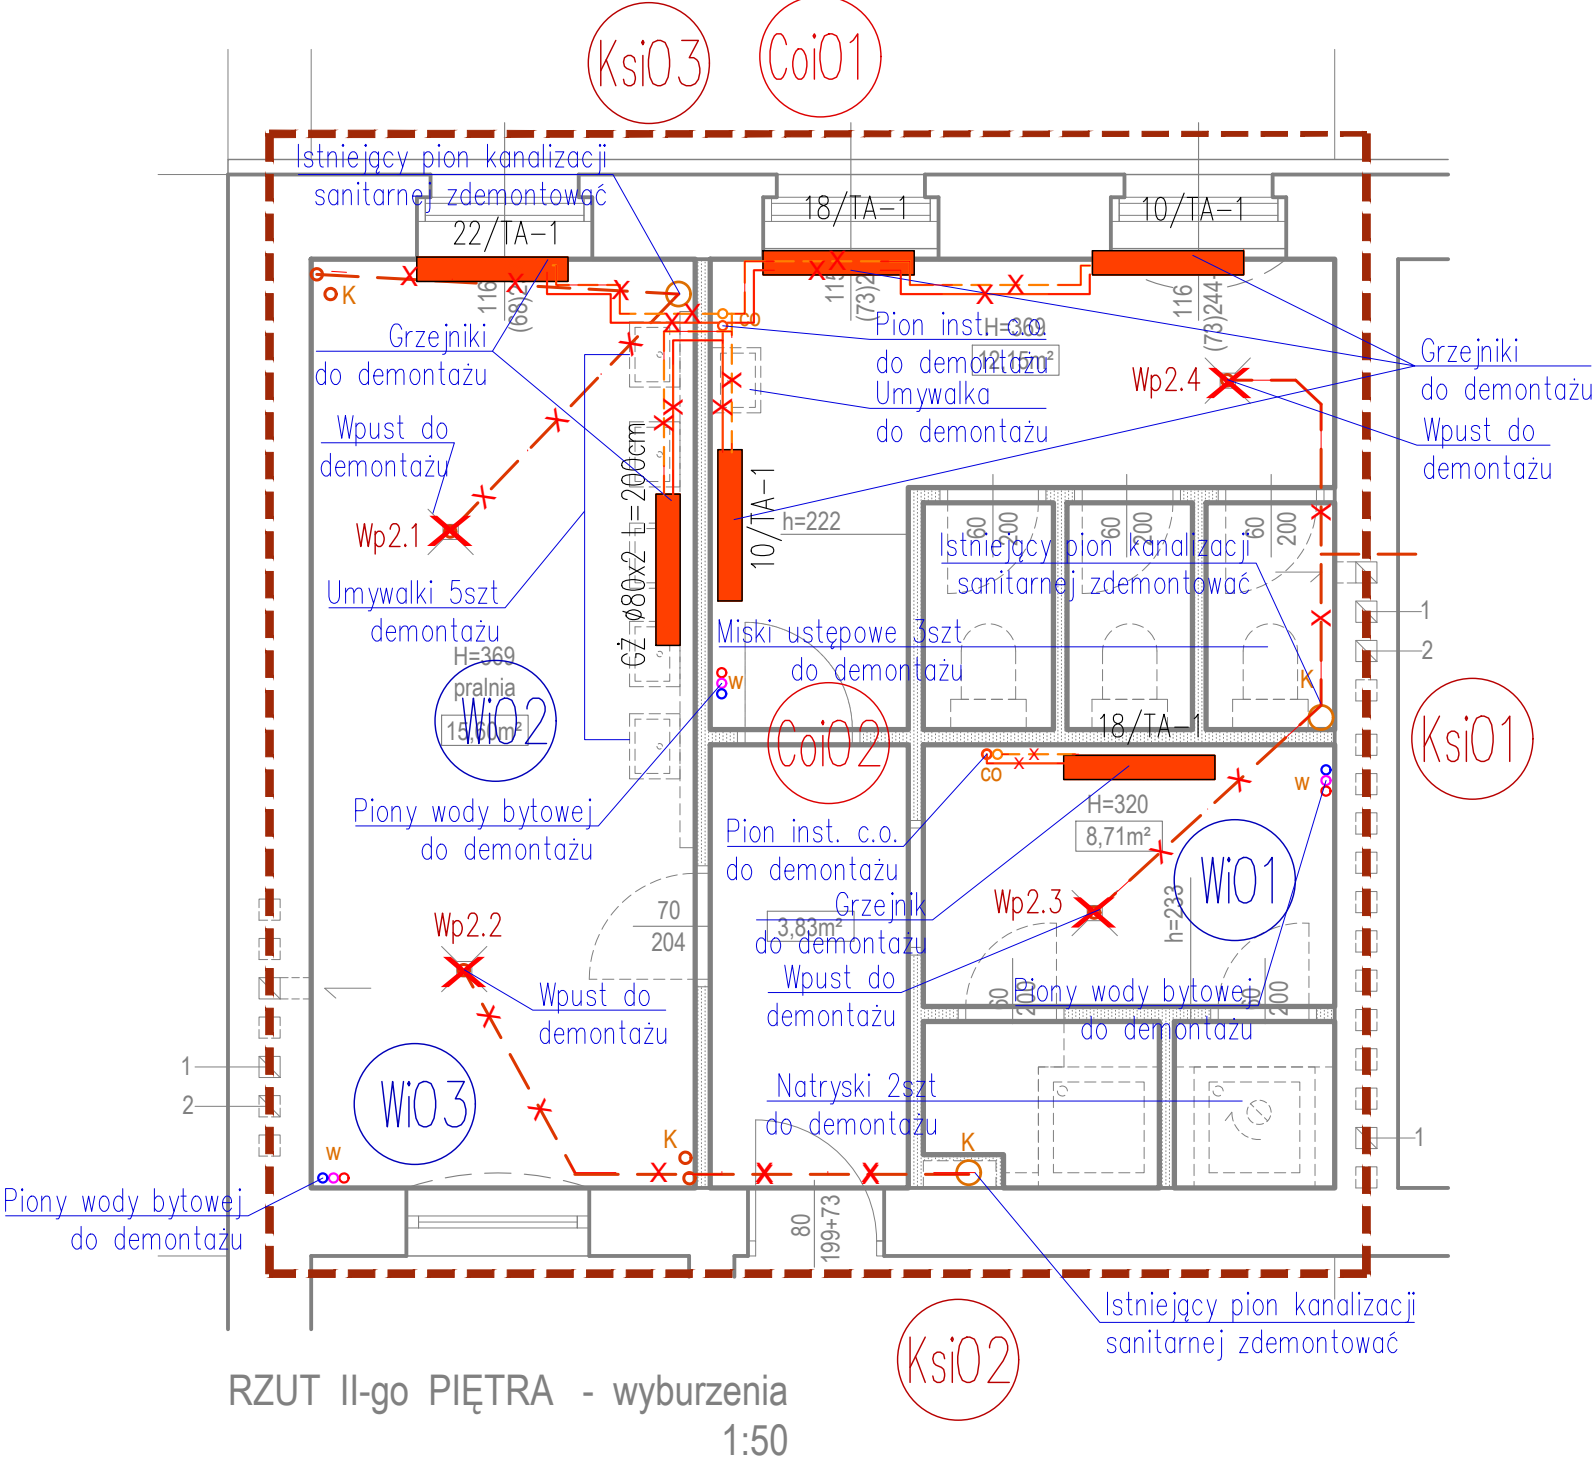

LEGENDA:

- X— instalacja wody zimnej
- - -X- - - instalacja wody ciepłej
- · -X- · - instalacja wody cyrkulacyjnej
- ==X== instalacja CO
- X- kanalizacja sanitarna
- X- kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem
- X— grzejnik instalacji CO

GŻ Ø80x2 L=150cm grzejnik rurowy ożebrowany
20/TA-1 grzejnik żeliwny członowy
WpX wpusty do demontażu

- UWAGI:
- 1.Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej i opisowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
 - 2.Wszelkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.
 - 3.Wszystkie przybory, zawory, armatura i baterie do demontażu.

FIRMA PROJEKTOWA KWOLEK & JANUSZKIEWICZ S.C.				
WROCLAW, PL. KOŚCIUSZKI 22/13 Tel/Fax: (0-71)34-170-05 NIP: 897-16-12-879				
obiekt	BUDYNEK UNIwersYTETU WROCLAWSKIEGO - SEZAM Wrocław, ul. Skłodowskiej-Curie 83-85, dz. nr 13, AM-31, obręb 026401-1.0005, Pl. Grunwaldzki			stadium PT
projektant	specjalność	imię, nazwisko	nr uprawnień	podpis
	Instalacje sanitarne	mgr inż. Elżbieta Bester	116/79/WBPP	data 31.10. 2024r.
sprawdzający	Instalacje sanitarne	mgr inż. Mirosław Obal	97/97/UW	skala 1:50
temat	Remont stropów w pomieszczeniach sanitarnych w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Skłodowskiej-Curie 83-85 we Wrocławiu			nr rysunku 4S
tytuł rysunku	RZUT II-GO PIĘTRA - stan istniejący instalacje sanitarne - demontaże			