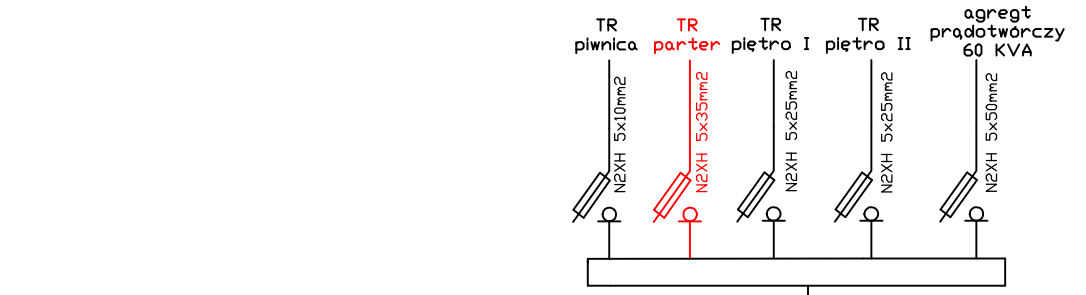

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Złącze ZL należy wynieść na zewnętrzną ściane

ZL

ZK-3

istniejący przyłącz elektryczny

Agregat prądotwórczy 60kVA

Rura osłonowa

N2XH 5x50mm2

sterowanie

TR piętro II

N2XH 5x25mm2

TR piętro I

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

N2XH 5x35mm2

TR parter

ZL

N2XH 5x10mm2

TR piwnica

ZK-3

10 Ω

istniejący przyłącz elektryczny

zakres opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY

GASKOP
"GASKOP" G. Potwora, Z. Przystasz S.C.
ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów,
tel: +48 796 176 448

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA WNĘTRZ PARTERU W BUDYNKU URZĘDU GMINY W STRZYŻOWIE

Lokalizacja: Strzyżów	Dz.nr ew.: dz. nr: 817/7
Obiekt: Urząd Gminy w Strzyżowie	
Nazwa rys: Schemat zasilania budynku	

Projektant:	Data	Podpis
mgr inż. Grzegorz Potwora upr. nr PDK/0203/PWOE/21		
Opracował:	Data	Podpis
inż. Zbigniew Przystasz		

Branża: Elektryczna	Skala: –	Data: 02.2025 r.	Nr rys.11