

Gdańsk, 29.01.2025 r.

**UZGODNIENIE BRANŻOWE nr 2025/01/05192/31MMD****Uzgodnienie wystawione wyłącznie w formie elektronicznej.**

Jednostka projektowa:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 8-560 Gdańsk
Temat projektu:	Remont chodnika oraz zmiana lokalizacji wiaty śmietnikowej w Przedszkolu nr 4 wraz z remontem dojazdu do budynku i wykonaniem dojścia do wiaty śmietnikowej przy ul. Do Studzienki 36 w Gdańsku
Adres inwestycji:	Gdańsk, ul. Do Studzienki 36, obręb ewidencyjny 0054, dz. nr: 221
Załączniki:	1. Projekt zagospodarowania terenu - 1 arkusz

1. Uzgodnienie jest ważne 3 lata wyłącznie z ostemplowanym przez *Energa-Operator SA* (dalej EOP) projektem zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spełnienia poniższych uwag.
2. W projekcie uwzględnić wymagania norm/y:
  - N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzić sprzętem ręcznym pod nadzorem służb EOP bez używania koparek, młotów pneumatycznych itp.
4. Sieć kablową SN, nn zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora zamierzenia budowlanego/wykonawcy robót budowlanych.
5. W planie BIOZ opisać sposób bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych w strefie istniejących sieci elektroenergetycznych.
6. Przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy kontrolne oraz zweryfikować uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej dla zinventaryzowania rzeczywistego położenia istniejącej sieci elektroenergetycznej.
7. Wszystkie napotkane w toku robót budowlanych urządzenia elektroenergetyczne traktować jako czynne, pod napięciem, mogące grozić porażeniem. Nie wyklucza się istnienia niezaewidencjonowanych urządzeń podziemnych oraz kabli nieoznaczonych folią informacyjną. Głębokość ułożenia kabli może być różna od głębokości określonej w normach.
8. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor zamierzenia budowlanego/wykonawca robót budowlanych.
9. Na 10 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonawca winien zgłosić pisemnie do EOP Rejon Dystrybucji w Gdańsku Dział Zarządzania Eksploatacją - ul. Reja 23, 80-870 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres [rejon.gdansk@energa-operator.pl](mailto:rejon.gdansk@energa-operator.pl), ich rozpoczęcie.
10. Zmiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjnym linii SN, nn wymaga ponownego uzgodnienia.
11. Realizacja usunięcia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i związana z tym zmiana rzędnych, odbędzie się na zasadach uzgodnionych odrębnie po złożeniu stosownego wniosku o przebudowę sieci EOP w Wydziale Przyłączeń i Rozwoju EOP Oddziału w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
12. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiązku dotrzymania procedury poprzedzającej rozpoczęcie robót budowlanych, określonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialności w zakresie stosowania obowiązujących przepisów budowy i norm.

### Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.
- 2) Z inspektorem ochrony danych (IOD) może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail: [iod@energa-operator.pl](mailto:iod@energa-operator.pl) lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
- 3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora. Prawnienie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie pełnomocnika oraz obrona i dochodzenie roszczeń ADO wynikających z przepisów prawa.
- 4) Podanie danych jest niezbędne do przygotowania oświadczenia woli i ustanowienia pełnomocnictwa.
- 5) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  - a. Uprawnione organy instytucje publiczne,
  - b. Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,
  - c. Podmioty dostarczające korespondencję,
  - d. Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
  - e. Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
  - f. Podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO,
  - g. Podmioty świadczące usługi informatyczne.

ADO może powierzyć Twoje dane dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

- 6) Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili ustania pełnomocnictwa lub pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres czasu wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- 7) Informujemy o przysługującym prawie do:
  - a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  - b. sprostowania swoich danych osobowych,
  - c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  - d. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania i nie zachodzą przesłanki wyłączające, wynikające z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Pani/Panu prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,


Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

- 8) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA  
ul. Nowe Ogrody 8/12  
80-803 Gdańsk

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ  
obr. 054 0054: dz. 221  
Sekcje mapy: 6.221.25.20.4.2; 6.221.25.20.2.4  
SKALA 1:500

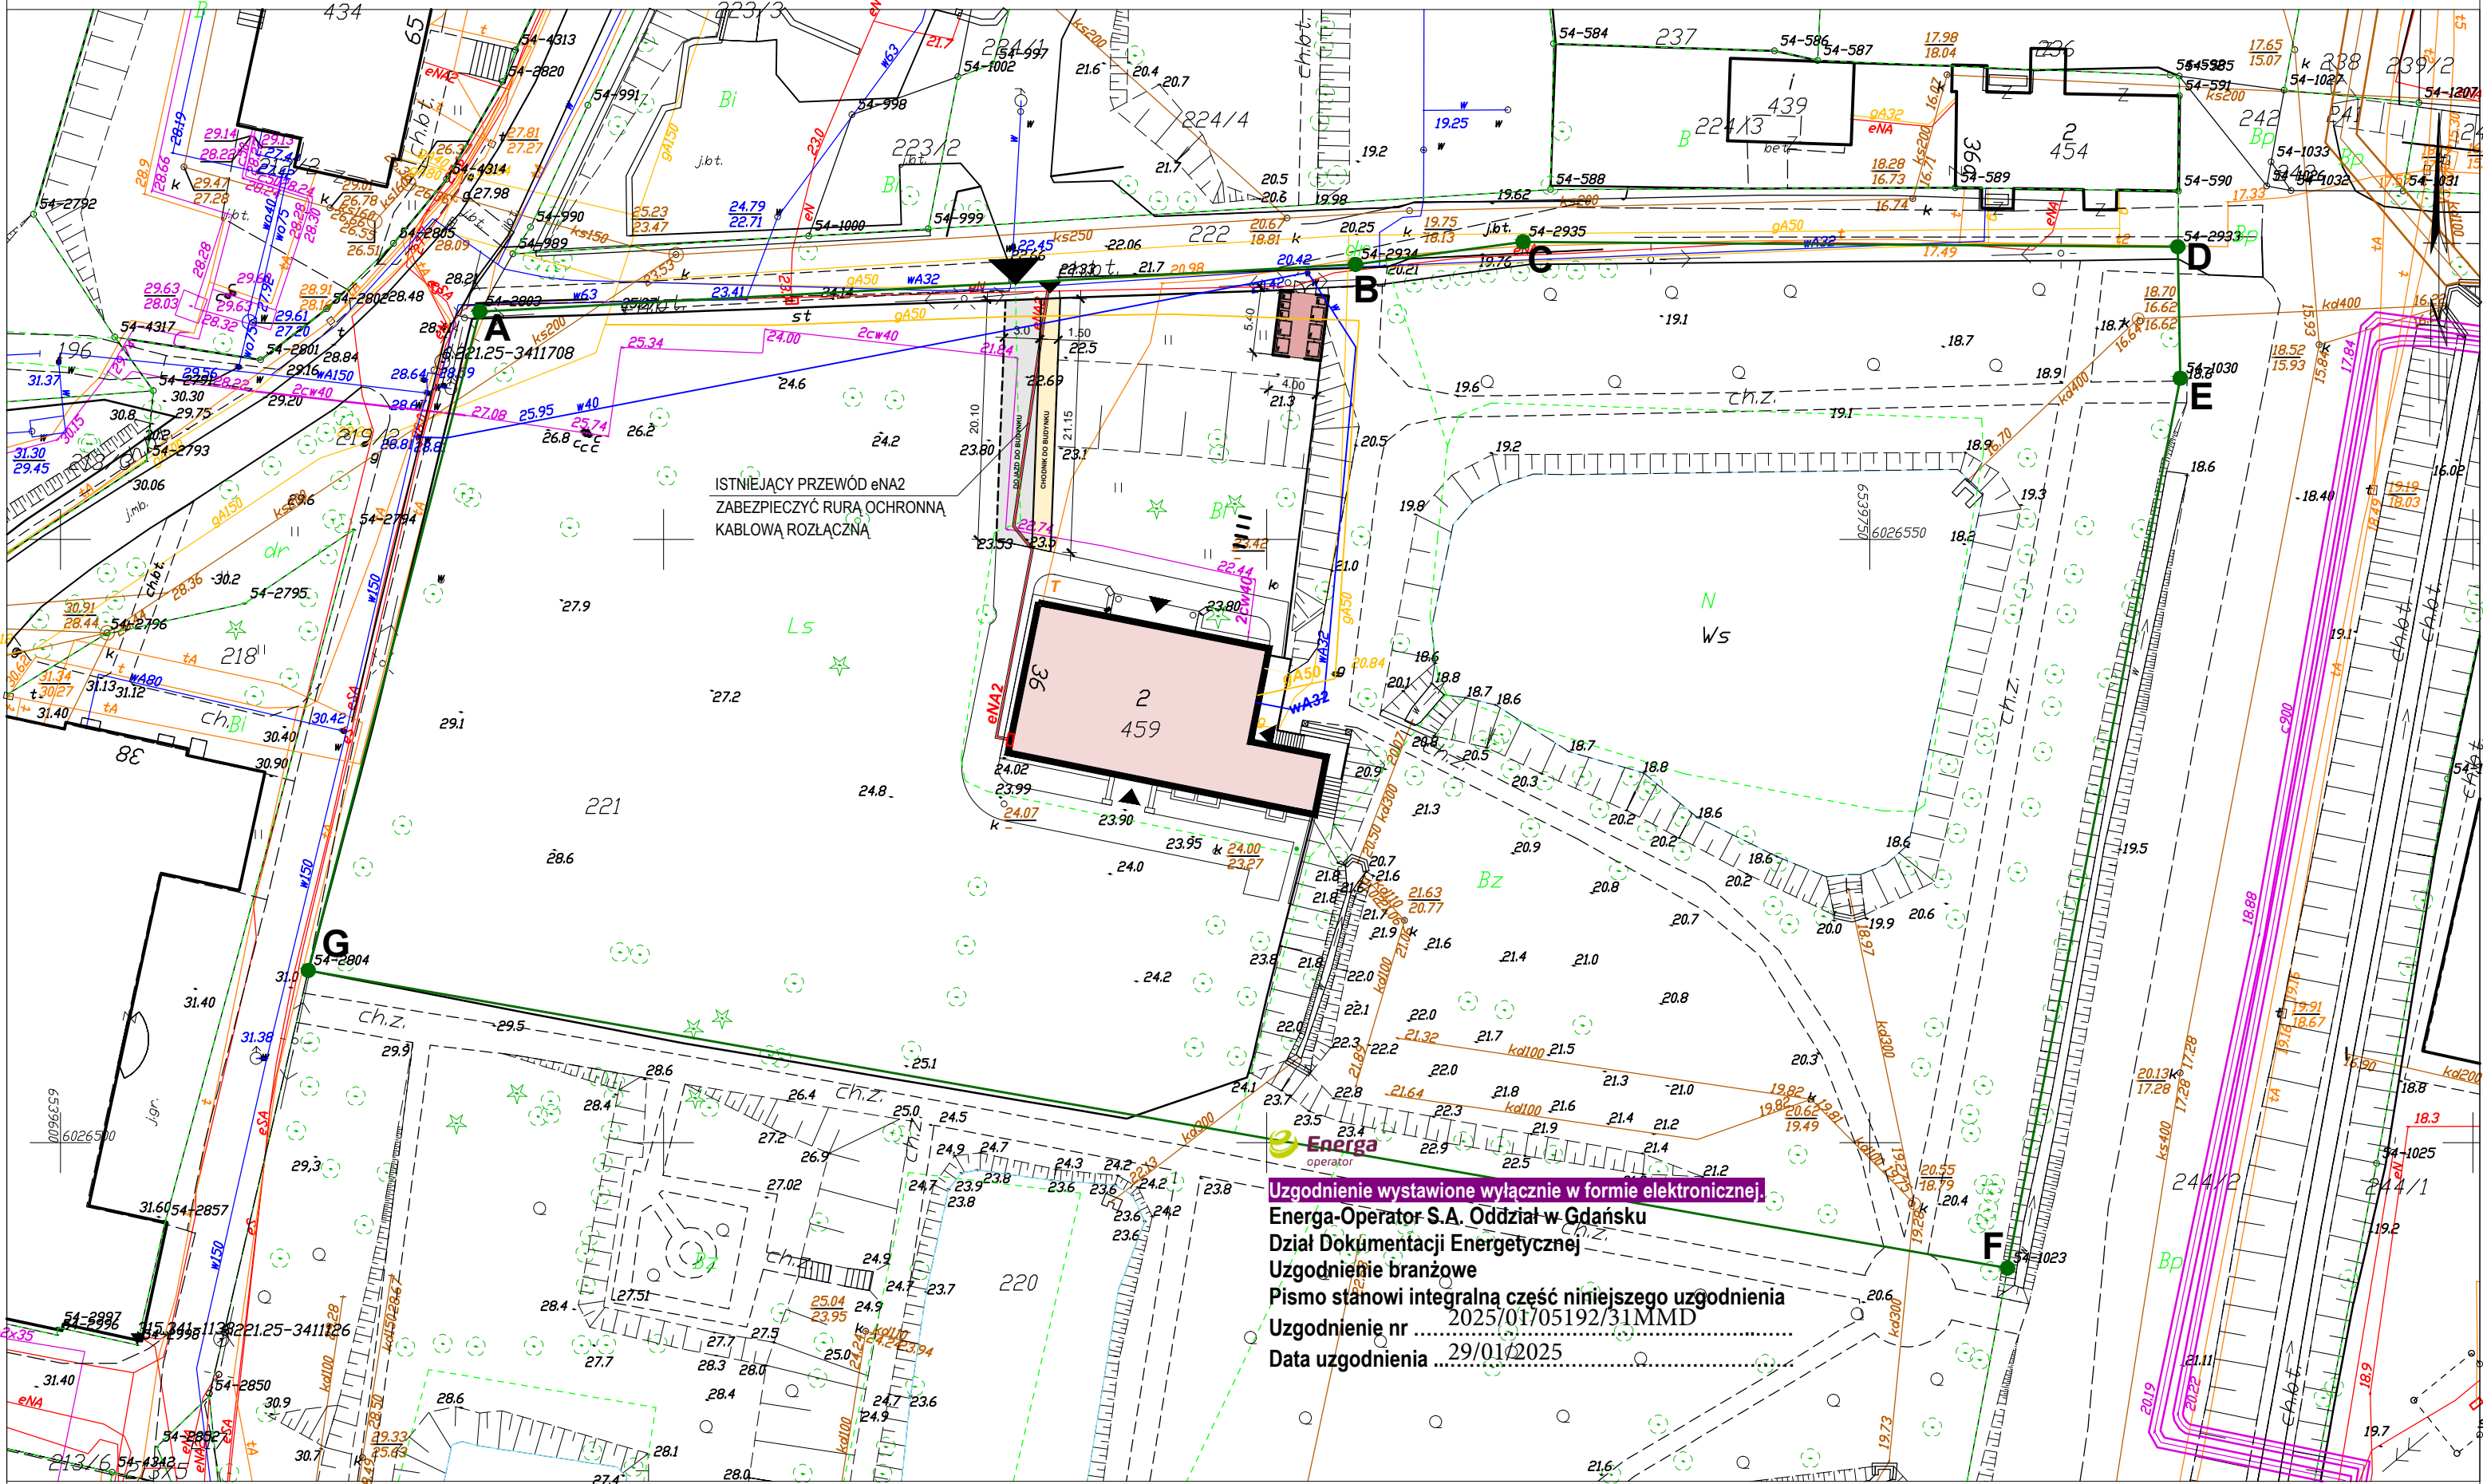

Uzgodnienie wystawione wyłącznie w formie elektronicznej.  
Energa-Operator S.A. Oddział w Gdańsku  
Dział Dokumentacji Energetycznej  
Uzgodnienie branżowe  
Pismo stanowi integralną część niniejszego uzgodnienia  
2025/01/05192/31MMD  
Uzgodnienie nr .....  
Data uzgodnienia ..... 29/01/2025

LEGENDA:

A÷G

GRANICA DZIAŁKI NR EW. 221  
(pow. 9 160,00 m<sup>2</sup>)

BUDYNEK PRZEDSZKOLA

WEJŚCIE NA TEREN PRZEDSZKOLA

WJAZD NA TEREN PRZEDSZKOLA

eNA2 SIEĆ + PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE

wA32 SIEĆ + PRZYŁĄCZE WODY ZIMNEJ

2cw40 PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE

gA50 PRZYŁĄCZE GAZU

T PRZYŁĄCZE TELEKOMUNIKACYJNE

PROJEKTOWANY REMONT CHODNIKA - DOJŚCIA DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA  
- nawierzchnia z klinkierowej kostki brukowej 20x10 cm na podbudowie - analogicznie do nawierzchni przy budynku  
(po zdemontowaniu istniejącego chodnika szer. 1,5 m z płyt chodnikowych 50x50x7);  
- obrzeża chodnikowe granitowe 6x20 cm w kolorze szaro-rudym na ławach - analogicznie do nawierzchni przy budynku


PROJEKTOWANY REMONT DOJAZDU DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA  
- nawierzchnia z ekokraty H=4,0 cm na podbudowie;  
- wypełnienie kamieniem samoklinującym frakcji 8-20 mm  
- od strony trawnika elastyczne obrzeże trawnikowe wtopione H=10,0 cm

PROJEKTOWANA WIATA ŚMIETNIKOWA 4,00x5,40 m:  
- konstrukcja stalowa  
- sugerowane wykończenie - ażurowe: lamele drewniane + siatka cięto-ciągłona  
- posadzka z kostki betonowej 10x20 cm gr. 6,0 cm na podbudowie (analogicznie jak wykończenie chodnika)

ZAKRES PLANOWANYCH PRAC GRUNTOWYCH DLA CHODNIKÓW, DOJAZDU I WIATY:  
- wykopy w gruncie na głębokość ok. 40 - 45 cm

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA  
TERENU

SKALA 1:500

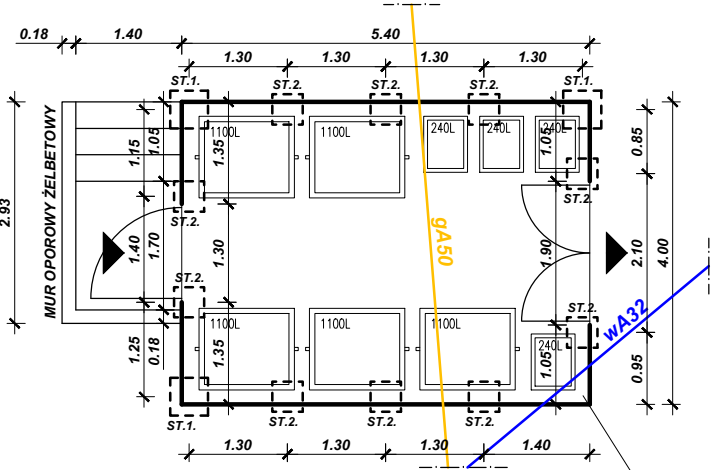

WIATA ŚMIETNIKOWA  
SKALA 1:100

ST.1.: STOPY ŻELBETOWE: 50x50x40 cm, szt. 10  
ST.2.: STOPY ŻELBETOWE: 40x40x40 cm, szt. 3  
- STOPY POSADOWIONE NA GŁĘBOKOŚCI -0,50 cm  
PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU NA WARSTWIE  
BETONU PODKŁADOWEGO gr. 10,0 cm

P.H.U. Taros - Pracownia Projektowa

temat:	Remont chodnika oraz zmiana lokalizacji wiaty śmietnikowej w Przedszkolu nr 4 wraz z remontem dojazdu do budynku i wykonaniem dojazdu do wiaty śmietnikowej		
adres:	ul. Do Studzienki 36, 80-227 Gdańsk dz. nr ew. 221;obrab 0054; jedn. ew. 226101_1		
rysunek:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - załącznik do uzgodnień		
zespół projektowy:	arch. Tadeusz Rostkowski	GT-NB-63/105/76 w specjalności architektonicznej	PODPISANO ELEKTRONICZNIE TADEUSZ ROSTKOWSKI 2025-01-27
nr archiwalny 2021/01	24.01.2025 r.	projekt zagospodarowania terenu	skala 1:500

PZT/U-01