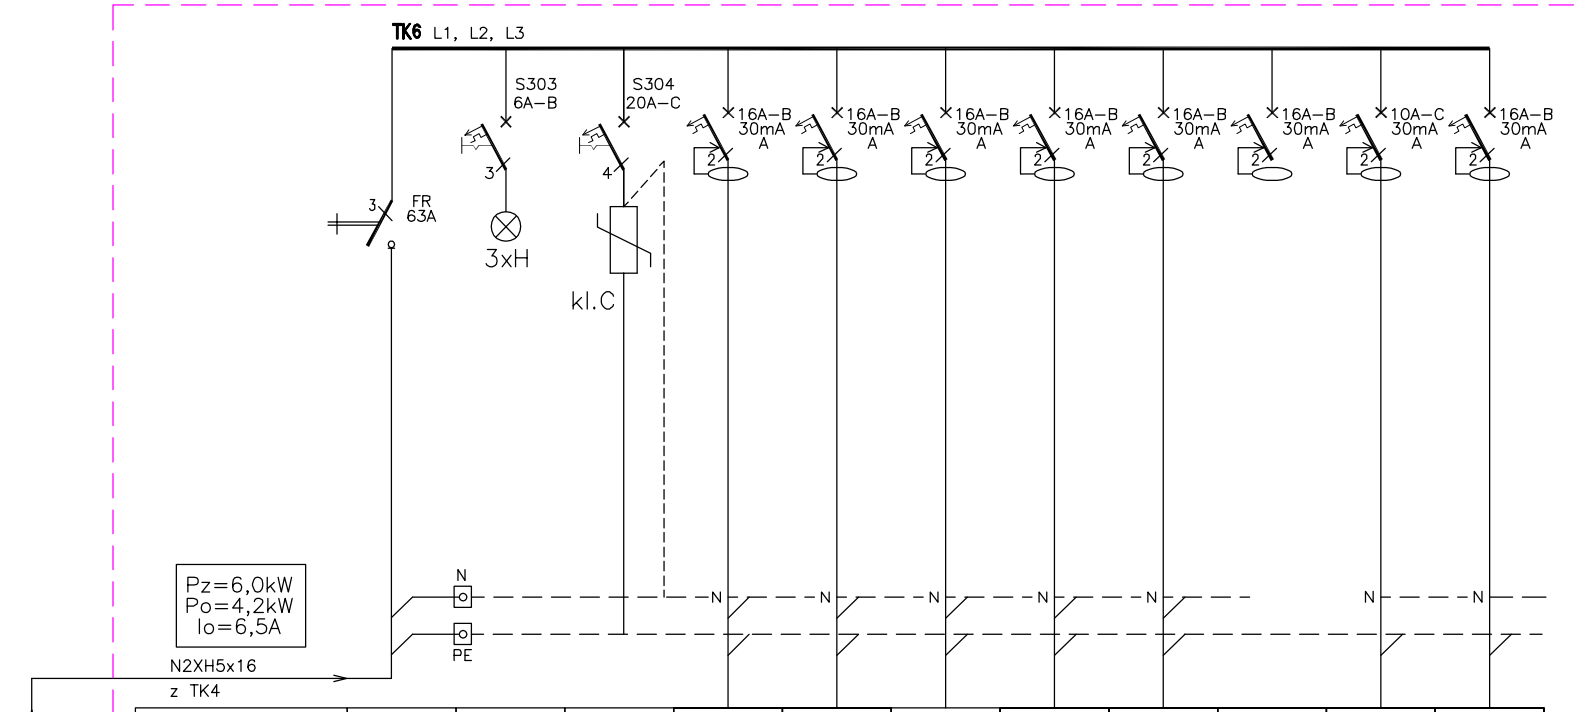

Odbiory:	wyłącznik główny	kontrola napięcia	ochrona przepięciowa	gniazda 1–fazowe komputer	gniazda 1–fazowe komputer	gniazda 1–fazowe komputer	gniazda 1–fazowe komputer	gniazda 1–fazowe komputer	rezerwa	wypust 1–fazowy SSWiN	wypust 1–fazowy CCTV
Nr obwodu TK6/...				1K	2K	3K	4K	5K	6K	7K	8K
Typ przewodu lub kabla	N2XH5x16			N2XH3x2,5	N2XH3x2,5	N2XH3x2,5	N2XH3x2,5	N2XH3x2,5	–	N2XH3x1,5	N2XH3x2,5
Moc/ilość		moduł	szt.4	kpl.2	kpl.3	kpl.3	kpl.3	kpl.2	–	kpl.1	kpl.1

Obudowa wnękowa, 3x24 modułów, metalowa, zamykana na drzwiczki, IP–40

z TK4

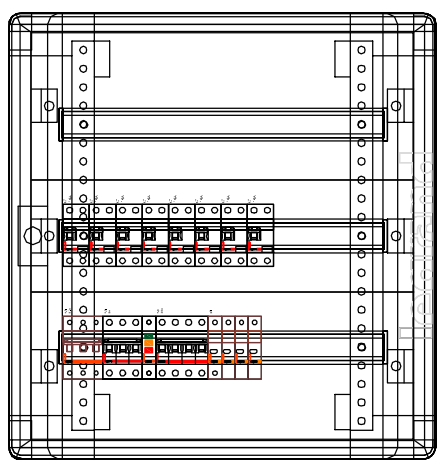

Obudowa rozdzielnicy:
- –metalowa, natynkowa, 3x24moduły
- –stopień ochrony IP–40
- –napięcie znamionowe izolacji Ui=500V
- –napięcie znamionowe łaczeniowe Un=400V
- –prąd znamionowy ciągły In<400A
- –częstotliwość znamionowa 50Hz

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN–S 0,4kV

Nazwa opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia budowlanego:
REMONT POKRYCIA DACHU WRAZ Z DOCIEPLENIEM, INSTALACJI ODGROMOWEJ, KOMINÓW ORAZ REMONTU INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, TELEINFORMATYCZNEJ I SSWiN BUDYNKU NR 58 KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13 W WARSZAWIE

Nazwa obiektu:
BUDYNEK BIUROWO-KOSZAROWO-MAGAZYNOWY

Adres obiektu budowlanego:
UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13, 00-909 WARSZAWA

Inwestor:
JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 - SKARB PAŃSTWA
UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13
00-909 WARSZAWA

Generalny Projektant:
MPROJEKT POLSKA Sp. z o.o.
ul.Przewodowa 29, 04-874 Warszawa
NIP: 524-27-53-987, REGON: 146314188

Tom:	Branża:	
TOM IV	ELEKTRYCZNA	
Projektant w specjalności instalacje elktryczne:	mgr inż. Marcin Oldziej Wa-379/02	

Tytuł rysunku:
SCHEMAT I WIDOK ROZDZIELNICY TK6

Data: 4 październik 2022	Skala: -	Rys: E-27	Str. ...