

Olsztyn, dnia 01-06-2017r.

NOW-EKO BIURO PROJEKTÓW

Spółka z o.o.

ul. Dąbrowszczaków 39

10-542 Olsztyn

Sprawa: TD/007266/17

Pismo: TD/005803/17

Dotyczy: warunków technicznych remontu sieci kanalizacji sanitarnej Ø200mm w ul. Orłowicza 1-15 w Olsztynie.

W odpowiedzi na pismo N-E/756/2017/AnG z dnia 22.05.2017r. w sprawie jw. informujemy, że ww. sieć kanalizacji sanitarnej należy wyremontować zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia”.

Przewidywany zakres prac remontowych obejmuje:

- odkopanie i wymianę starych kanałów, na nowe z rur kamionkowych Ø200mm, ujednolicenie spadku na odcinkach pomiędzy studniami nr 5804-nr 5790 na długości około 172m.

- renowację metodą tzw. długiego rękawa odcinka o łącznej długości ok. 24m usytuowanego pomiędzy studniami nr 5790-5725.

- naprawę istniejących studni w tym remont kinet i dostosowanie ich rzędnych do zmian wynikających z przebudowy odcinka kanału, wymiana włazów i stopni złazowych, uszczelnienie kręgów. Projekt musi uwzględniać przebudowę lub zabezpieczenie istniejących sieci oraz urządzeń podziemnych i nadziemnych kolidujących z projektowanymi urządzeniami.

Przyjęty sposób prowadzenie prac remontowych musi zapewnić ciągłość odbioru ścieków z istniejących dopływów.

Na powyższe należy opracować projekt i uzgodnić go w 2 egz. w PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie.

Informujemy, że wiarygodność kserokopii wszystkich dokumentów dołączanych do projektu (oświadczeń, dokumentów potwierdzających zgodę itp.) winna być potwierdzona przez projektanta.

Powyższe warunki tracą ważność po upływie 2 lat od daty wydania z zastrzeżeniem § 22 „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olsztyn”.

Do wiadomości:

1. Dział Inwestycji w/m

DYREKTOR
ds. TECHNICZNYCH
mgr inż. Jan Pierzkała

"NOW-EKO" Sp. z o.o.

Wpłynęło dnia: 15 LUT. 2021

podpis: 

Sprawa: TD/001228/21

Pismo: TD/001257/21

Olsztyn, dnia 05-02-2021r.

NOW-EKO Biuro Projektów Sp. z o.o.
ul. Dąbrowszczaków 39
10-542 Olsztyn

Dotyczy: aktualizacji warunków technicznych dla remontu sieci kanalizacji sanitarnej 200 mm ul. Orłowicza 1-15.

W odpowiedzi na pismo z dnia 02-02-2021r. w sprawie jw. informujemy, iż przedłużamy ważność warunków technicznych wydanych pismem TD/005803/17 z dnia 01.06.2017r. na okres 2 lat od daty niniejszego pisma.

DYREKTOR INFRASTRUKTURY
I ROZWOJU


Krzysztof Wawrzyniuk

Olsztyn, dn. 28.08.2017 r.

PREZYDENT OLSZTYNA

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
10-575 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 7/9
tel. (89) 523 24 77

**ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GGN.6630.346.2017**

Na podstawie art. 28b ust.1 i ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629, z późn. zm.) na naradzie koordynacyjnej uzgodniono przedłożony projekt pod warunkiem uwzględnienia uwag zawartych na następnych stronach.

Przedmiot narady: Remont sieci kanalizacji sanitarnej o śr.200 mm (sieć kanalizacji sanitarnej i przyłącze kanalizacji deszczowej)

Lokalizacja: ul. Orłowicza 1 - 15 w Olsztynie

Wnioskodawca: "NOW-EKO" BIURO PROJEKTÓW SP.Z O.O.
ul. Dąbrowszczaków 39
10-542 Olsztyn

Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
ul. Oficerska 16A
10-218 Olsztyn

Przewodniczący: Iwona Wiśniewska, Przewodnicząca Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
MODGiK

Sposób przeprowadz.: elektroniczny

rozp. narady: 21.08.2017
Zakończ. narady: 28.08.2017

Pouczenie:

Znaki geodezyjne i urządzenia zabezpieczające te znaki podlegają ochronie. W celu zachowania niezmiennego położenia punktów osnowy geodezyjnej roboty ziemne należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej obsługującej budowę. W przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiązek na własny koszt zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktów.


Załącznik:
- Projekt zagospodarowania terenu

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi
1	Przewodniczący narady koordynacyjnej	uzgodniono W trakcie prowadzenia robót ziemnych zachować ostrożność oraz zabezpieczyć istniejące urządzenia przed uszkodzeniem.
2	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie	uzgodniono Termin i warunki wykonania robót ziemnych w pasie drogowym ulicy uzgodnić z Komisją ds. Koordynacji Robót i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
3	Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie	uzgodniono Wykonawca prac ziemnych ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ewentualnych awarii urządzeń energetycznych oraz spowodowanie zagrożeń dla pracowników i osób postronnych, na skutek nieprawidłowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urządzeń itp.
4	Orange Polska S.A.	uzgodniono Na 14 dni przed rozpoczęciem budowy powiadomić bezwzględnie pisemnie Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn, ul. Pięknego 21A (adres do korespondencji: 10-449 Olsztyn, al. Piłsudskiego 63A). Odległości projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejącej infrastruktury Orange Polska S.A. oraz jej zabezpieczenie na skrzyżowaniach i zbliżeniach wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864 ze zm.). Prace prowadzić pod ścisłym i odpłatnym nadzorem pracownika Orange Polska S.A.. Szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz warunki tych usług można znaleźć na stronie: www.orange.pl/wniosekondozor .
5	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie	uzgodniono
6	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie	uzgodniono
7	Intelly J. Niski Spółka Jawna	uzgodniono
8	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Olsztynie	uzgodniono Termin rozpoczęcia robót nad siecią ciepłowniczą zgłosić z 10-dniowym wyprzedzeniem do MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Słoneczna 46. Prace ziemne w miejscu zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią ciepłowniczą wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. W przypadku uszkodzenia sieci ciepłowniczej zobowiązuje się inwestora do niezwłocznej naprawy na jego koszt.

		<p>W miejscu skrzyżowania projektowanego uzbrojenia z siecią ciepłowniczą zachować odstęp w pionie minimum 0,2 m od sieci ciepłowniczej.</p> <p>Wykonanie miejsc skrzyżowań projektowanego uzbrojenia z siecią ciepłowniczą zgłosić do odbioru przed zasypaniem do MPEC Sp. z o.o.</p>
9	Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna	<p>uzgodniono</p> <p>Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie prowadzenia prac w pobliżu istniejących wpustów deszczowych. Należy poinformować o terminie wykonania prac Wydział Inwestycji Miejskich tel 89 527 3111 wew. 429.</p>
10	Wydział Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna	<p>uzgodniono</p> <p>Inwentaryzację dendrologiczną i projekt gospodarki drzewostanem uzgodnić w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna.</p>
11	Jednostka Realizująca Projekt V Urzędu Miasta Olsztyna	<p>uzgodniono</p> <p>Projekt nie dotyczy obszaru objętego inwestycjami realizowanymi przez JRP V.</p>
12	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.	uzgodniono
13	Multimedia Polska S.A.	uzgodniono
14	Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN	uzgodniono
15	Wydział Informatyki Urzędu Miasta Olsztyna	<p>uzgodniono</p> <p>Napotkane w czasie robót kolizje, zbliżenia, skrzyżowania z infrastrukturą teletechniczną Gminy Olsztyn należy zgłosić do Urzędu Miasta Olsztyna, Wydziału Informatyki Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn. Tel. 89 527 31 11 w.713, 722 33 44 40.</p>

z up. PREZYDENTA OLSZTYNA
Podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej
Iwona Wiśniewska
Przewodnicząca Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

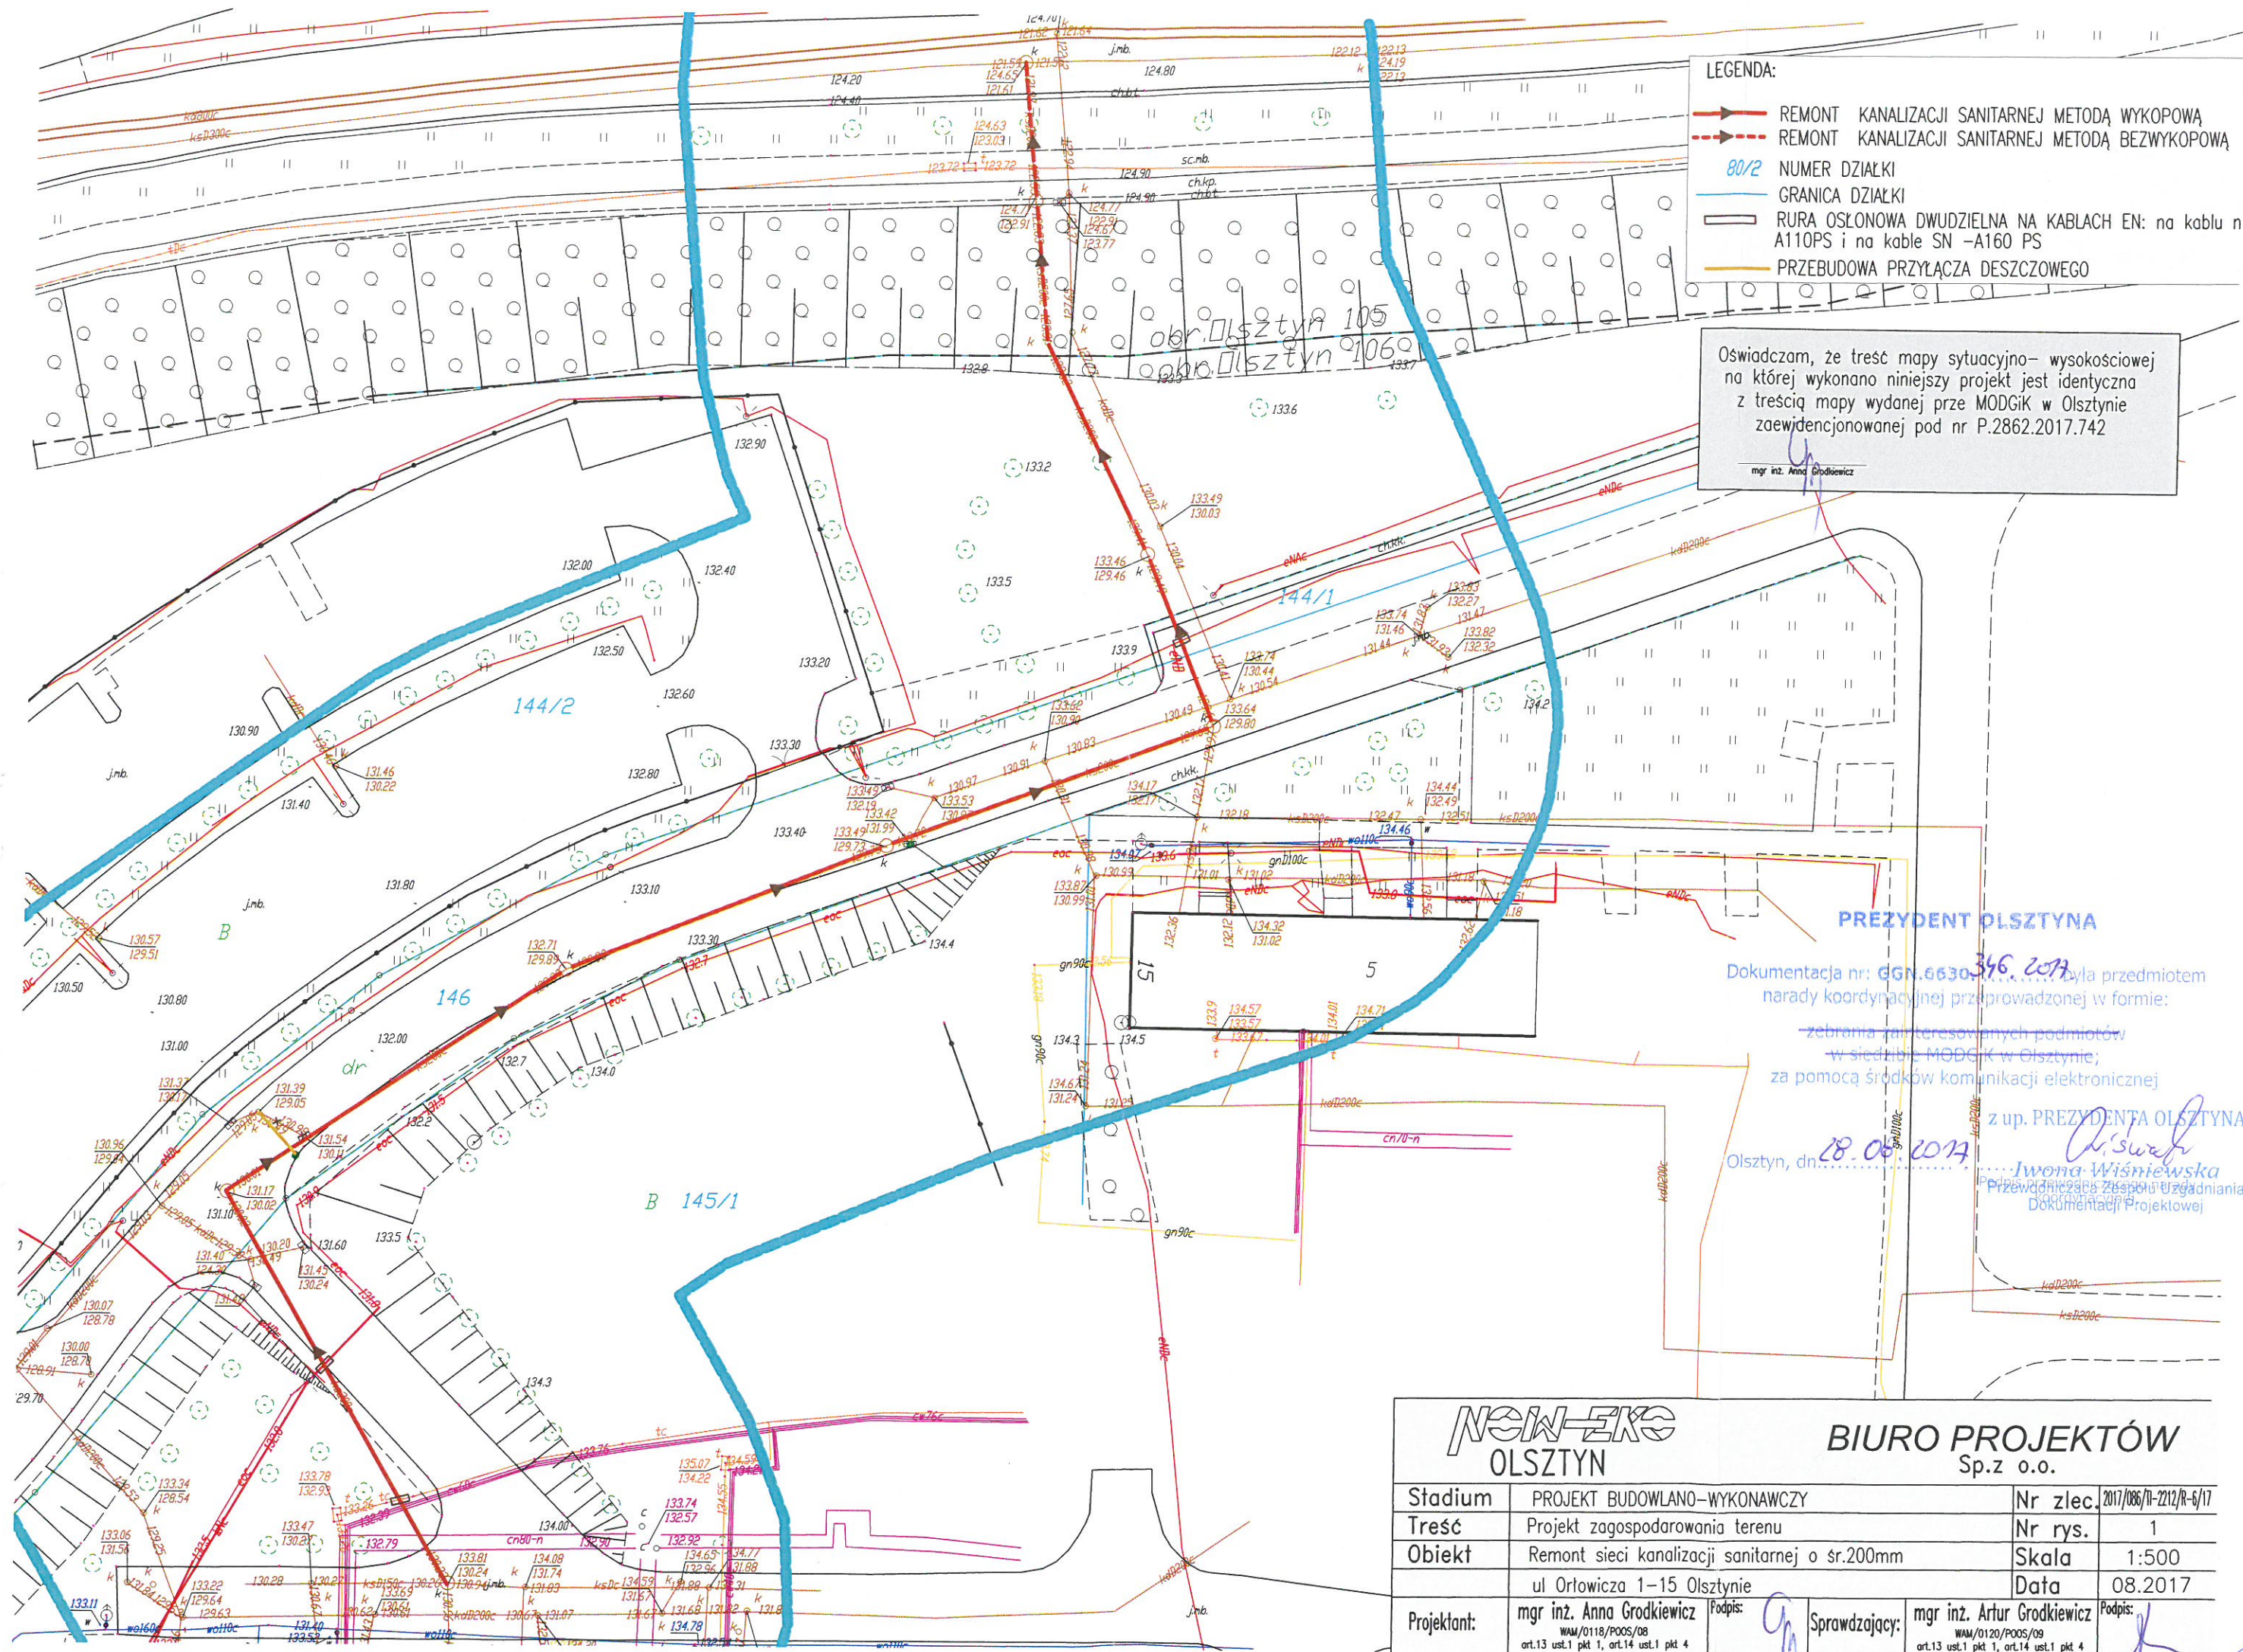

Nr kancelaryjny: **GGN.6621.2.1218.2017**

WYKAZ PODMIOTÓW I DZIAŁEK

Data sporządzenia: **01-06-2017 13:40:02**

Obręb ewidencyjny: Olsztyn 105 [Nr 0105]

Osoby: **2**

Lp.	Dane osoby fizycznej / instytucji	Jednostka rejestrowa
1	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE REGON: 510742333 NIP: 7392965551 siedziba: ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn	G151
2	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE REGON: 281358034 NIP: 7393851186 siedziba: ul. Ryszarda Knosy 3/5B, 10-015 Olsztyn	G151

Działki: **1**

Lp.	Nr działki	Arkusz	Jednostka rejestrowa
1	91/3	-	G151

Obręb ewidencyjny: Olsztyn 106 [Nr 0106]

Osoby: **3**

Lp.	Dane osoby fizycznej / instytucji	Jednostka rejestrowa
1	GMINA OLSZTYN REGON: 510742362 NIP: 7393847026 siedziba: Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn	G80,G112
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JAROTY" W OLSZTYNIE REGON: 000826065 NIP: 7390203819 siedziba: ul. Melchiora Wańkowicza 9, 10-684 Olsztyn	G80
3	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE REGON: 281358034 NIP: 7393851186 siedziba: ul. Ryszarda Knosy 3/5B, 10-015 Olsztyn	G112

Działki: **4**


Lp.	Nr działki	Arkusz	Jednostka rejestrowa
1	144/1	-	G112
2	144/2	-	G80
3	145/1	-	G80
4	146	-	G112

Sporządził(a): **Magdalena Kiziniewicz-Szałecka**

podpis

z up. PREZYDENTA OLSZTYNA
Magdalena Kiziniewicz-Szałecka
Magdalena Kiziniewicz-Szałecka
Podinspektor
Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami

data i podpis osoby reprezentującej organ



ZDZiT

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

10-015 Olsztyn
ul. Knosaty 3/5 B
Biuro Obsługi Klienta
tel. 89 537 22 22
fax 89 537 22 23
Sekretariat
tel. 89 537 22 00
bok@zdzit.olsztyn.eu
www.zdzit.olsztyn.eu

Godziny pracy:
pn-pt 7.00-15.00

Biuro Strefy Płatnego
Parkowania
pn-pt 8.00-16.00

NIP: 739-385-11-86
REGON: 281358034

NOV EKO SP. Z O.O.
28 SIE. 2017
Wpłynęło
1296

Olsztyn, dnia 2017-08-24

Znak: TE.4061.364.2017

Pani Anna Grodkiewicz
przedstawiciel firmy:
Now-Eko
Biuro Projektów Spółka z o.o.
ul. Dąbrowszczaków 39
10-542 Olsztyn
działająca w imieniu i na rzecz:
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Oficerska 16a
10-218 Olsztyn

Dotyczy: wyrażenia zgody na remont urządzeń infrastruktury technicznej.


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1440 z późn. zm.) **wyrażam zgodę** na remont zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Synów Pułku, ul. Orłowicza w Olsztynie – dz. nr 91/3, obr. 105; 144/1, 146, obr. 106 m. Olsztyna następującego urządzenia: sieci kanalizacji sanitarnej – zał. nr 1, przy zachowaniu następujących warunków:

- zachować normatywne odległości przewidziane przepisami od istniejących sieci i obiektów;
- podczas prowadzenia prac zapewnić bezpieczny ruch pieszych oraz bezpieczny ruch pojazdów samochodowych;
- na okres prowadzenia robót opracować projekt zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót;
- remont kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Synów Pułku wykonać metodą bezwykopową bez naruszania warstw konstrukcyjnych;
- odtworzenie pełnej konstrukcji jezdni, chodnika i zieleńca ul. Orłowicza zlecić specjalistycznej firmie drogowej pod nadzorem uprawnionego pracownika ZDZiT w Olsztynie;
- zobowiązuje się inwestora przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do wystąpienia do Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym i ustalenie za powyższe opłaty oraz decyzji ustalającej opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Niniejsze pismo jest jednocześnie prawem do dysponowania ww. nieruchomością na cele budowlane koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy lub robót budowlanych.

sprawę prowadzi:
Marcin Zgórski
tel. (89) 54-43-201

DYREKTOR
ZDZiT Olsztyn
Jerzy Roman

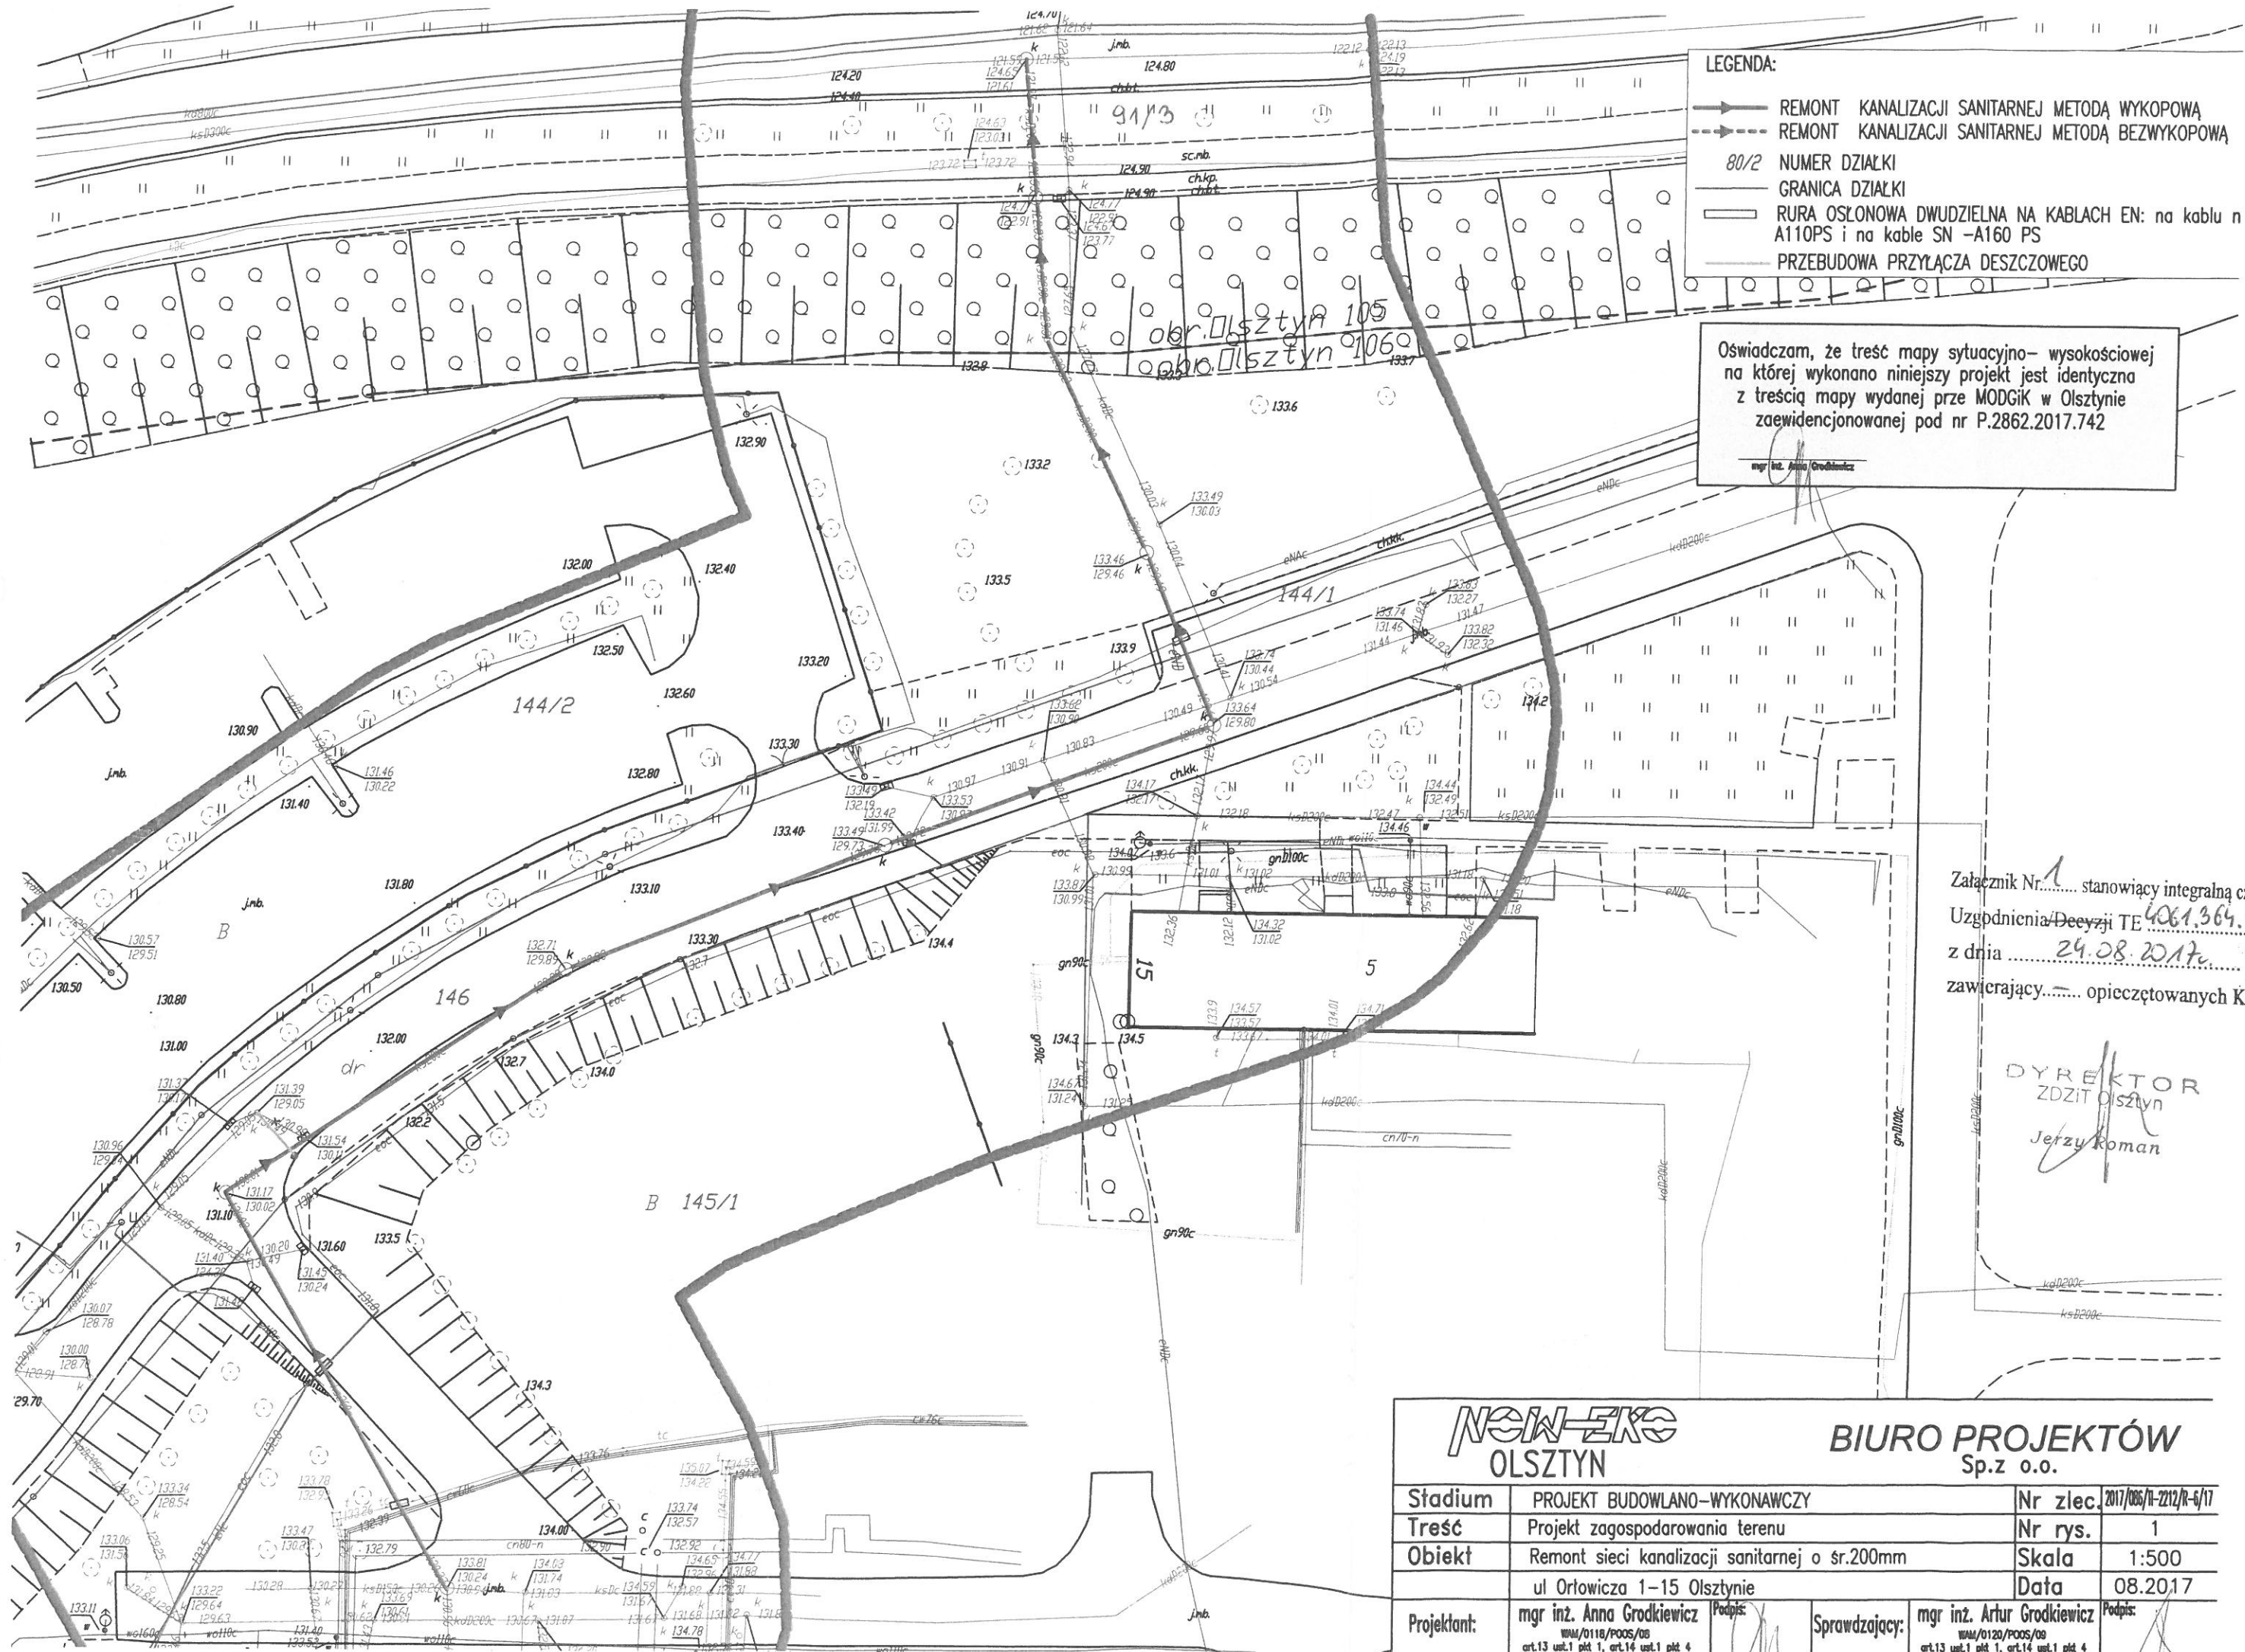

LEGENDA:

- REMONT KANALIZACJI SANITARNEJ METODĄ WYKOPOWĄ
- - - - - REMONT KANALIZACJI SANITARNEJ METODĄ BEZWYKOPOWĄ
- 80/2 NUMER DZIAŁKI
- GRANICA DZIAŁKI
- RURA OSŁONOWA DWUDZIELNA NA KABŁACH EN: na kablu n A110PS i na kablu SN -A160 PS
- PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA DESZCZOWEGO

Oświadczam, że treść mapy sytuacyjno- wysokościowej na której wykonano niniejszy projekt jest identyczna z treścią mapy wydanej przez MODGiK w Olsztynie zaewidencjonowanej pod nr P.2862.2017.742

mgr inż. Anna Grodkiewicz

Załącznik Nr..... stanowiący integralną część
Uzgodnienia/Decyzji TE 4061.364. 2017
z dnia 24.08.2017r.
zawierający..... opieczątowanych Kart

DYREKTOR
ZDZiT Olsztyn
Jerzy Roman

NEW-EKO
OLSZTYN

BIURO PROJEKTÓW
Sp.z o.o.

Stadium	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	Nr zlec.	2017/006/W-2212/R-6/17
Treść	Projekt zagospodarowania terenu	Nr rys.	1
Obiekt	Remont sieci kanalizacji sanitarnej o sr.200mm ul Orłowicza 1-15 Olsztynie	Skala	1:500
		Data	08.2017
Projektant:	mgr inż. Anna Grodkiewicz www/0118/POOS/08 art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4	Sprawdzający:	mgr inż. Artur Grodkiewicz www/0120/POOS/08 art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4



"NOW-EKO" Sp. z o.o.
Wpłynęło dnia: 19 MAR. 2021
podpis: *[Signature]*
ZDZiT
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

10-015 Olsztyn
ul. Knosy 3/5 B
Biuro Obsługi Klienta
tel. 89 89 544 31 00
fax 89 544 31 13
Sekretariat
tel. 89 544 31 01
bok@zdzit.olsztyn.eu
www.zdzit.olsztyn.eu

Godziny pracy:
pn.-pt. 7.00-15.00

Biuro Strefy Płatnego
Parkowania
pn.-pt. 8.00-16.00

NIP: 739-385-11-86
REGON: 281358034

Olsztyn, dnia 2021.03.15

Pani
Anna Grodkiewicz
Now-Eko Biuro Projektów
Spółka z o.o.
ul. Dąbrowszczaków 39
10-542 Olsztyn

Nasz znak: TE.4061.364.1.2017

W nawiązaniu do wniosku N-E/483/2021/An-G z dnia 09.03.2021 r. w sprawie aktualizacji uzgodnienia znak: TE.4061.364.2017 z dnia 24.08.2017 r., zezwalającego na remont sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 91/3, obr. 105; 144/1, 146, obr. 106 m. Olsztyna, Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie informuje, że w ww. uzgodnienie nie wymaga aktualizacji, warunki w nim wymienione są obowiązujące.

Sprawę prowadzi:
Marcin Zgórski
Wydział Uzgodnień
i Ewidencji Dróg;
tel. 89 544 32 01

[Signature]
ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU
w OLSZTYNIE

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie z siedzibą przy ul. Knosy 3/5B, 10-015 Olsztyn informuje, że przetwarzanie Pani/Pana/Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz.U. UE. L. Z 2016 r. nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu/Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: <https://www.zdzit.olsztyn.eu/pl/rodo-informacje> w zakładce RODO-Informacje.



ZDZiT

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

"NOW-EKO" Sp. z o.o.

Wpłynęło dnia: 28 MAJ 2021

podpis: [podpis]

10-015 Olsztyn
ul. Knosale 3/5 B
Biuro Obsługi Klienta
tel. 89 89 544 31 00
fax 89 544 31 13
Sekretariat
tel. 89 544 31 01
bok@zdzit.olsztyn.eu
www.zdzit.olsztyn.eu

Godziny pracy:
pn.-pt. 7.00-15.00

Biuro Strefy Płatnego
Parkowania
pn.-pt. 8.00-16.00

NIP: 739-385-11-86
REGON: 281358034

Olsztyn, dnia 24.05.2021 r.

Znak: TE.4061.191.1.2021

Pani

Anna Grodkiewicz

przedstawiciel firmy:

Now-Eko

Biuro Projektów Spółka z o.o.

ul. Dąbrowszczaków 39

10-542 Olsztyn

działająca w imieniu i na rzecz:

Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Oficerska 16a

10-218 Olsztyn

Dotyczy: wyrażenia zgody na przebudowę przyłączy kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Orłowicza w Olsztynie.

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2020 poz. 470), w nawiązaniu do wniosku w sprawie jw. wyrażam zgodę na przebudowę przyłączy kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Orłowicza w Olsztynie na terenie działki nr 146, obr. 106 m. Olsztyna – zał. nr 1, przy zachowaniu następujących warunków:

1. podczas prowadzenia prac zapewnić bezpieczny ruch pieszych oraz bezpieczny ruch pojazdów samochodowych;
2. zachować normatywne odległości przewidziane przepisami od istniejących sieci i obiektów;
3. odtworzenie pełnej konstrukcji naruszonych nawierzchni zlecić specjalistycznej firmie drogowej;
4. w trakcie zasypywania wykopów wykonywać badania wskaźnika zagęszczenia gruntu (zapewnić spełnienie warunku: $Is \geq 1,0$);
5. po zakończeniu prac teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

Niniejsze zezwolenie jest jednocześnie prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowę.


Przed rozpoczęciem robót, inwestor zobowiązany jest do uzyskania w ZDZiT prawa do terenu na okres realizacji prac.

Sprawę prowadzi:
Marcin Zgórski
Wydział Uzgodnień
i Ewidencji Dróg;
Tel. 89 544 32 01

Z-CADYREKTORA
ds. technicznych

[Podpis]
Tomasz Krzywicki

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie z siedzibą przy ul. Knosały 3/5B, 10-015 Olsztyn informuje, że przetwarzanie Pani/Pana/Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz.U. UE. L. Z 2016 r. nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu/Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: <https://www.zdzit.olsztyn.eu/pl/rodo-informacje> w zakładce RODO-Informacje.

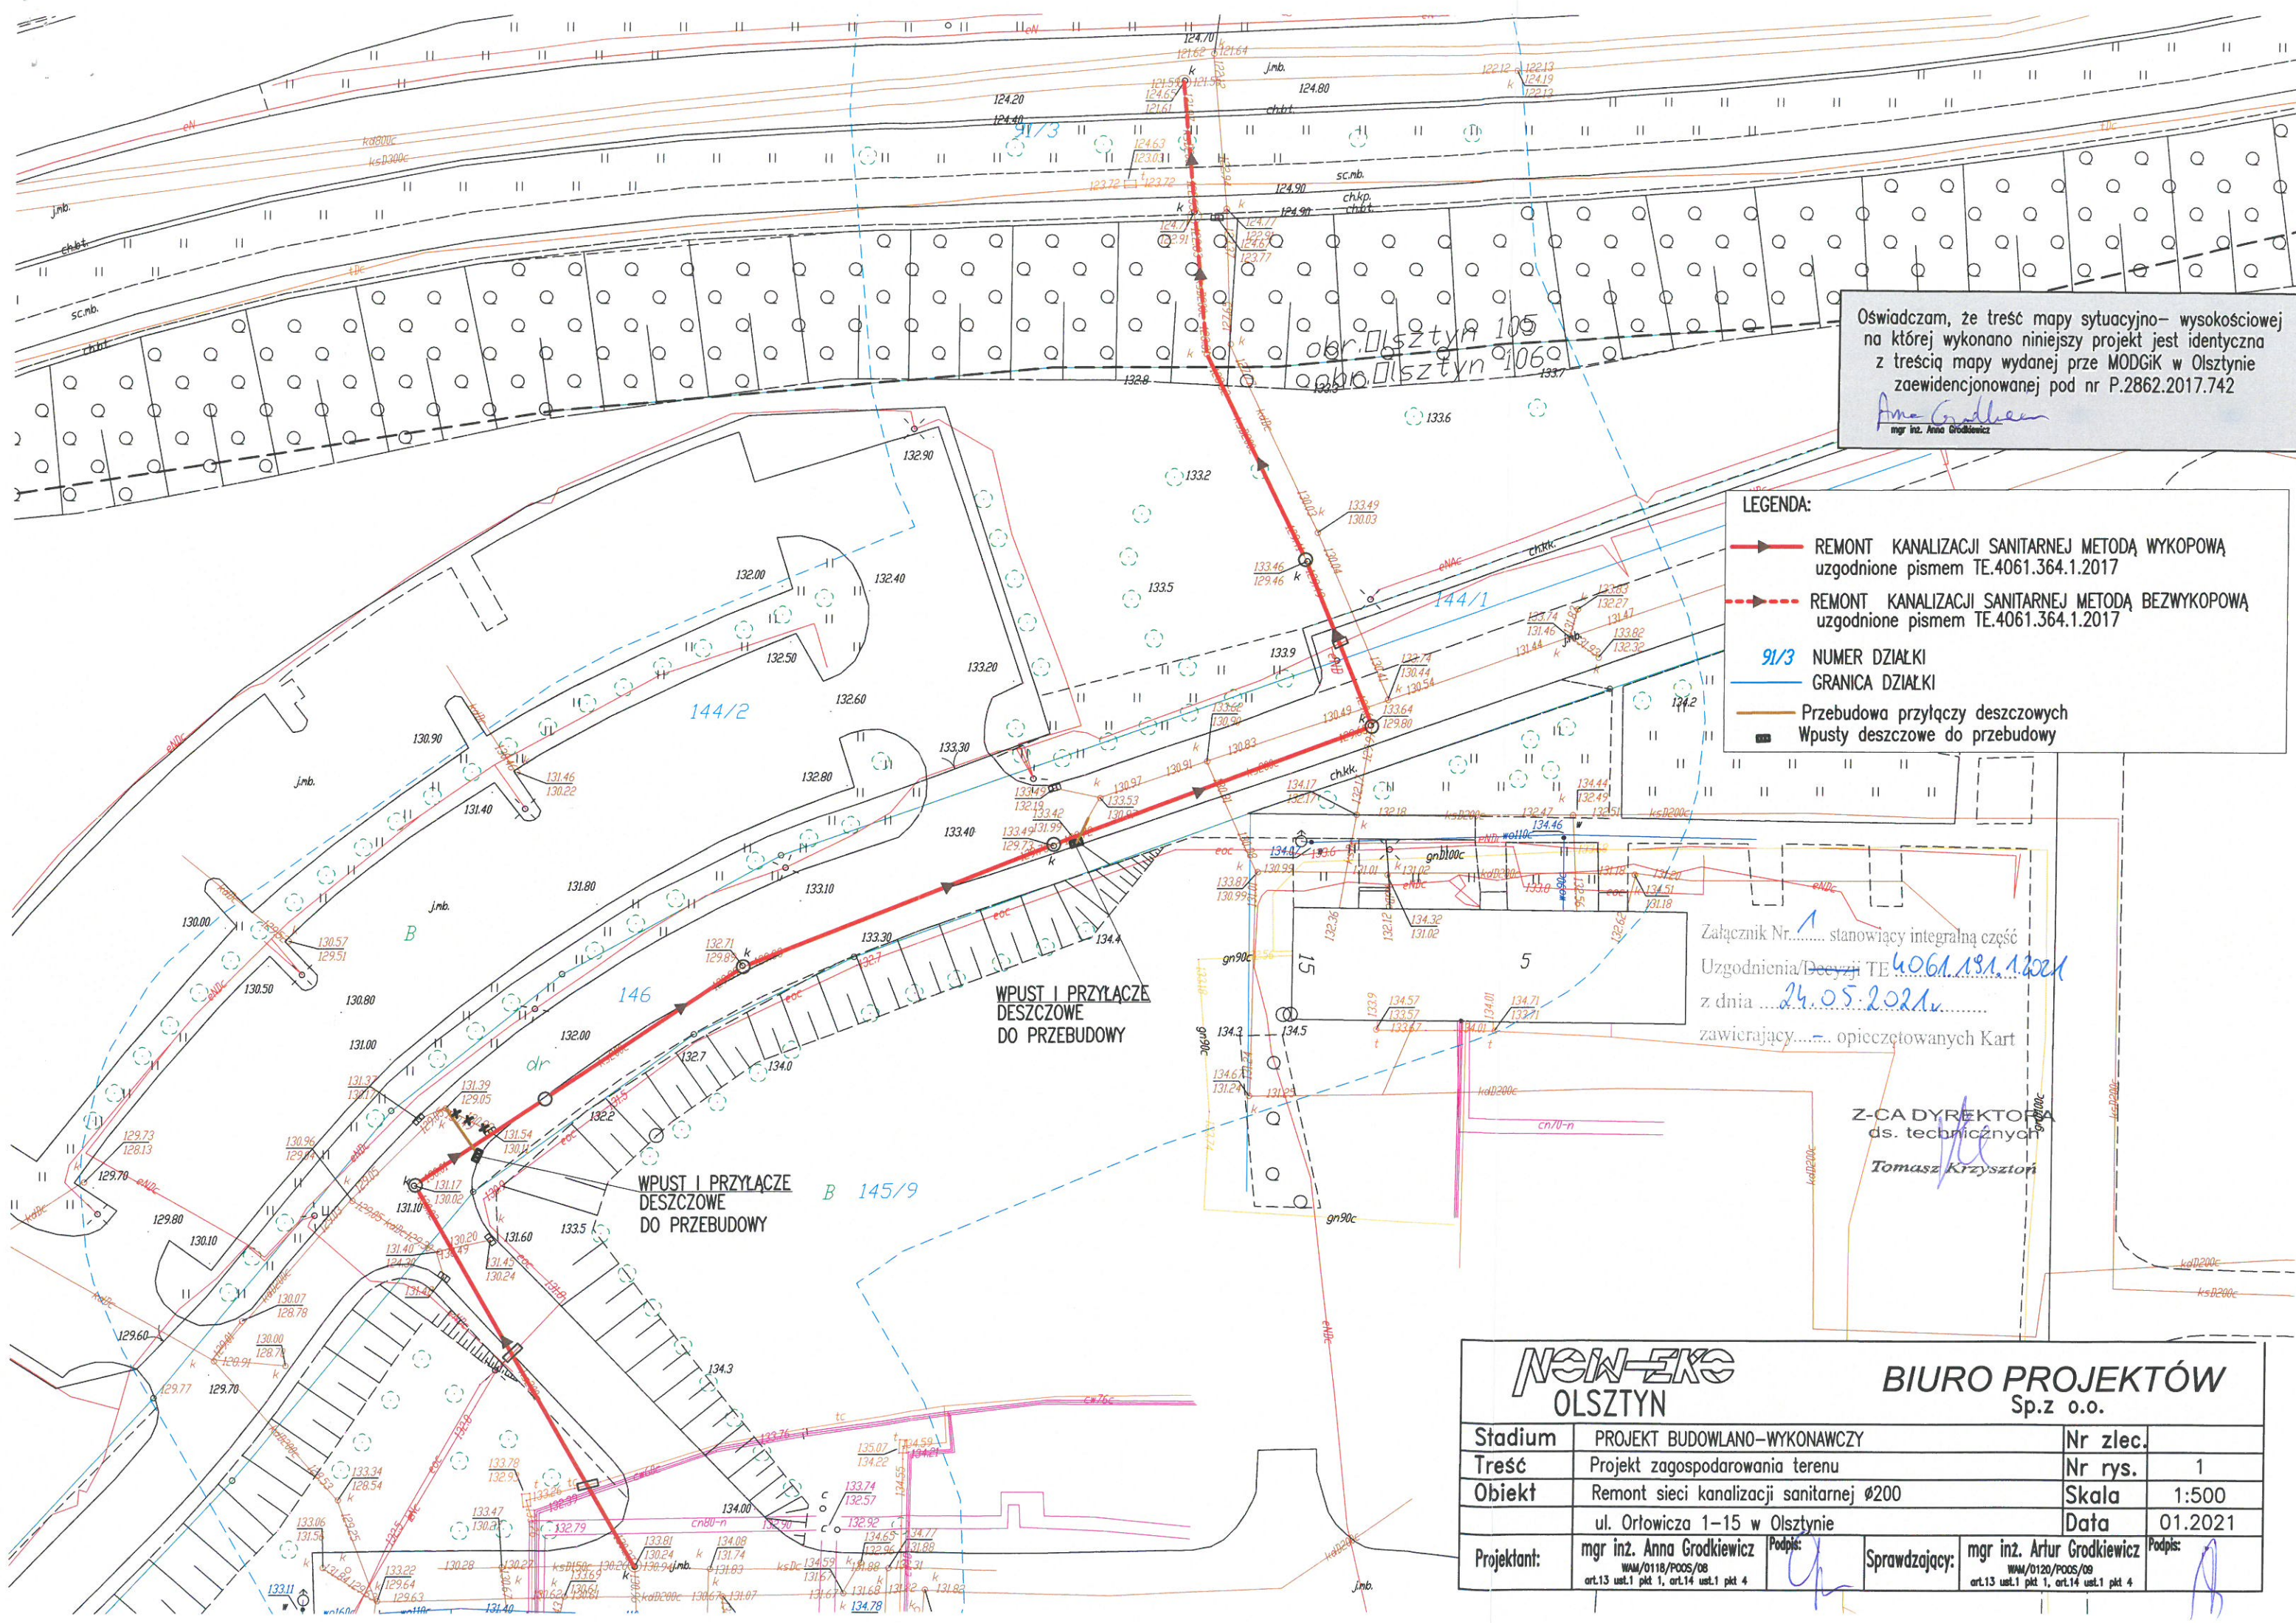

Oświadczam, że treść mapy sytuacyjno-wysokościowej na której wykonano niniejszy projekt jest identyczna z treścią mapy wydanej przez MODGiK w Olsztynie zaewidencjonowanej pod nr P.2862.2017.742

mgr inż. Anna Grodkiewicz

LEGENDA:

- REMONT KANALIZACJI SANITARNEJ METODĄ WYKOPOWĄ uzgodnione pismem TE.4061.364.1.2017
- - - REMONT KANALIZACJI SANITARNEJ METODĄ BEZWYKOPOWĄ uzgodnione pismem TE.4061.364.1.2017
- 91/3 NUMER DZIAŁKI
- GRANICA DZIAŁKI
- Przebudowa przyłączy deszczowych
- Wpusty deszczowe do przebudowy

Załącznik Nr. 1 stanowiący integralną część
Uzgodnienia/Decyzji TE.4061.191.1.2021
z dnia 24.05.2021 r.
zawierający..... opieczątowanych Kart

Z-CA DYREKTORA
ds. technicznych
Tomasz Krzysztof

NEW-EX OLSZTYN		BIURO PROJEKTÓW Sp.z o.o.	
Stadium	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	Nr zlec.	
Treść	Projekt zagospodarowania terenu	Nr rys.	1
Obiekt	Remont sieci kanalizacji sanitarnej Ø200	Skala	1:500
	ul. Orłowicza 1-15 w Olsztynie	Data	01.2021
Projektant:	mgr inż. Anna Grodkiewicz WAM/0118/POOS/08 art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4	Podpis:	<i>[Signature]</i>
		Sprawdzający:	mgr inż. Artur Grodkiewicz WAM/0120/POOS/09 art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4
		Podpis:	<i>[Signature]</i>



URZĄD MIASTA OLSZTYNA

WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH

"NOW-EKO" Sp. z o.o.
Wpłynęło dnia: 18 MAJ 2021
podpis: [signature]

Znak sprawy: IM.7012.4.68.2021

Nr dokumentu: 104699.05.2021-W

Olsztyn, dnia 14.05.2021r.

Biuro Projektów Now-Eko
ul. Dąbrowszczaków 39
10-542 Olsztyn

dotyczy: warunki techniczne przebudowy wpustów deszczowych przy ul. Orłowicza na dz. nr 106-146 w Olsztynie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.05.2021 (data wpływu), informuję, że wpusty deszczowe należy wykonać z kręgów żelbetowych dn 500 z betonu klasy C40/50, wodoszczelnego (W8) o nasiąkliwości <4%, mrozoodpornego (F150), z dnem prefabrykowanym, z osadnikami o głębokości 1 m, wys. 15 cm, kraty wpustów klasy D-400 na zawiasach, kołnierze wpustów bez wycięć. Nie należy stosować wpustów krawężnikowych.

Niniejsze warunki techniczne tracą swoją moc po upływie 2 lat od daty ich wydania lub po zmianie wymogów formalno-prawnych wynikających z przepisów prawa wyższej rangi lub w przypadku istotnych zmian w zlewni kolektora.

DYREKTOR
Krzysztof Śnieciński

Sprawę prowadzi: Krystyna Kołosowska tel. 89 527 31 11 wew. 510

STANDARD 11 – 28

DOTYCZY:

„Warunków technicznych posadowienia i regulacji włączów, na studniach kanalizacji sanitarnej, umieszczonych w drogach”

TREŚĆ:

1. Włazy na studniach sanitarnych regulować zaprawami zalewowymi o bardzo krótkim czasie wiązania i obróbki, przeznaczonymi do montażu i regulacji wysokościowej włączów studzienek kanalizacyjnych
2. Maksymalna grubość jednorazowej warstwy regulacyjnej według wskazania producenta.
3. Minimalna grubość jednorazowej warstwy regulacyjnej według wskazania producenta
4. W przypadku konieczności regulacji powyżej 10cm stosować pierścienie regulacyjne betonowe, o grubości min 10cm i średnicy zewnętrznej 100cm (nie stosować pierścieni betonowych o grubości 3cm i 5cm) a następnie wykonać regulację zaprawami zalewowymi.
5. Zaprawy regulacyjne muszą odznaczać się następującymi parametrami:
 - dobra przyczepność do betonu i stali
 - odporność na mróz
 - odporność na działanie soli przeciwbłędzeniowej
 - bezskurczowe właściwości
 - wysoce penetrujące
 - szybko wiążące i szybkotwardniejące
 - wytrzymałość na ściskanie po 1h min 10MPa
6. Zabrania się wykonywania regulacji włączów w temperaturach ujemnych oraz w zmrożonym podłożu.
7. Regulacje zaprawami zalewowymi wykonywać zabezpieczając możliwość przedostania się zapraw do kanalizacji.
8. Wysokość zalewanej zaprawy powinna być powyżej stopy pierścienia włązu min 3 cm.

PODSTAWA:

1. Decyzja Zarządu Spółki z dnia 12.12.2018r.



URZĄD MIASTA OLSZTYNA

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA

Olsztyn, dnia 07.09.2017r.

Znak sprawy: SD.6131.391.2017.AG

Nr dokumentu: 157 110.09.2017

"NOW-EKO" Sp. z o.o.

Wpłynęło dnia: 12 WRZ. 2017

podpis: [signature]

NOW-EKO
Biuro Projektów Sp. z o.o.

ul. Dąbrowszczaków 39
10-542 Olsztyn

Wydział Środowiska Urzędu Miasta Olsztyn **uzgadnia projekt gospodarki istniejącą szatą roślinną dla inwestycji polegającej na remoncie sieci kanalizacji sanitarnej o śr. 200mm w rejonie ul. Orłowicza 1 i 15 w Olsztynie (działki geod.: 105-91/3, 106-144/2, 106-144/1, 106-146 i 106-145/1) z następującymi uwagami:**

- przed przystąpieniem do usunięcia drzewa objętego ochroną prawną (nr inw.5), zakwalifikowanego w projekcie gospodarki szatą roślinną do usunięcia jako zagrażające funkcjonowaniu urządzeń technicznych właściciel nieruchomości/posiadacz za zgodą właściciela nieruchomości **zobowiązany jest uzyskać decyzję zezwalającą Prezydenta Olsztyn;**
- wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać dane zgodnie z art.83b ust.1 ustawy o ochronie przyrody (**jednolity tekst: Dz. U. 2016.2134 z późniejszymi zmianami**);-
- nie dopuszcza się jakichkolwiek robót sprzętem ciężkim w obrębie zieleni istniejącej wskazanej do zachowania, a zwłaszcza uznanej za zagrożoną; nie dopuszcza się zmiany poziomu gruntu, składowania nakładu ziemnego, bądź innych materiałów budowlanych w jej zasięgu; przestrzeń objęta robotami w sąsiedztwie drzew i krzewów powinna być ograniczona do minimum, a zasięg prac jak najmniejszy; czas trwania robót w pobliżu drzew i krzewów powinien być jak najkrótszy; w trakcie robót budowlanych należy przestrzegać uwag zawartych w dokumentacji inwentaryzacyjnej;
- remont sieci w obrębie drzew i krzewów o nr inw.: 1-4 należy wykonać metodą bezwykopową;
- w trakcie planowanych robót należy przestrzegać uwag zawartych w dokumentacji inwentaryzacyjnej (pkt.4 Projekt gospodarki istniejącą szatą roślinną);
- z treścią powyższego uzgodnienia należy zapoznać inwestora oraz wykonawcę robót.

Integralną częścią niniejszego uzgodnienia jest dokumentacja: „*Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki istniejącą szatą roślinną*” sporządzona dla w/w inwestycji w m-cu sierpniu 2017r. - zał. 1.

A/a

Sprawę prowadzi:
Aleksandra Gosiewska
tel. (89) 527 31 11 wewn. 206

DYREKTOR WYDZIAŁU


Zdzisław Zdanowski

LEGENDA:

- REMONT KANALIZACJI SANITARNEJ METODĄ WYKOPOWĄ
- - - REMONT KANALIZACJI SANITARNEJ METODĄ BEZWYKOPOWĄ
- 91/3 NUMER DZIAŁKI
- GRANICA DZIAŁKI
- PROJEKTOWANA RURA OSŁONOWA DWUDZIELNA NA KABŁACH EN: na kablu nN-A110PS i na kablu SN-A160 PS
- Przebudowa przyłącza deszczowego

Oświadczam, że treść mapy sytuacyjno-wysokościowej na której wykonano niniejszy projekt jest identyczna z treścią mapy wydanej przez MODGIK w Olsztynie zaewidencjonowanej pod nr P.2862.2017.742

mgr inż. Anna Grodkiewicz

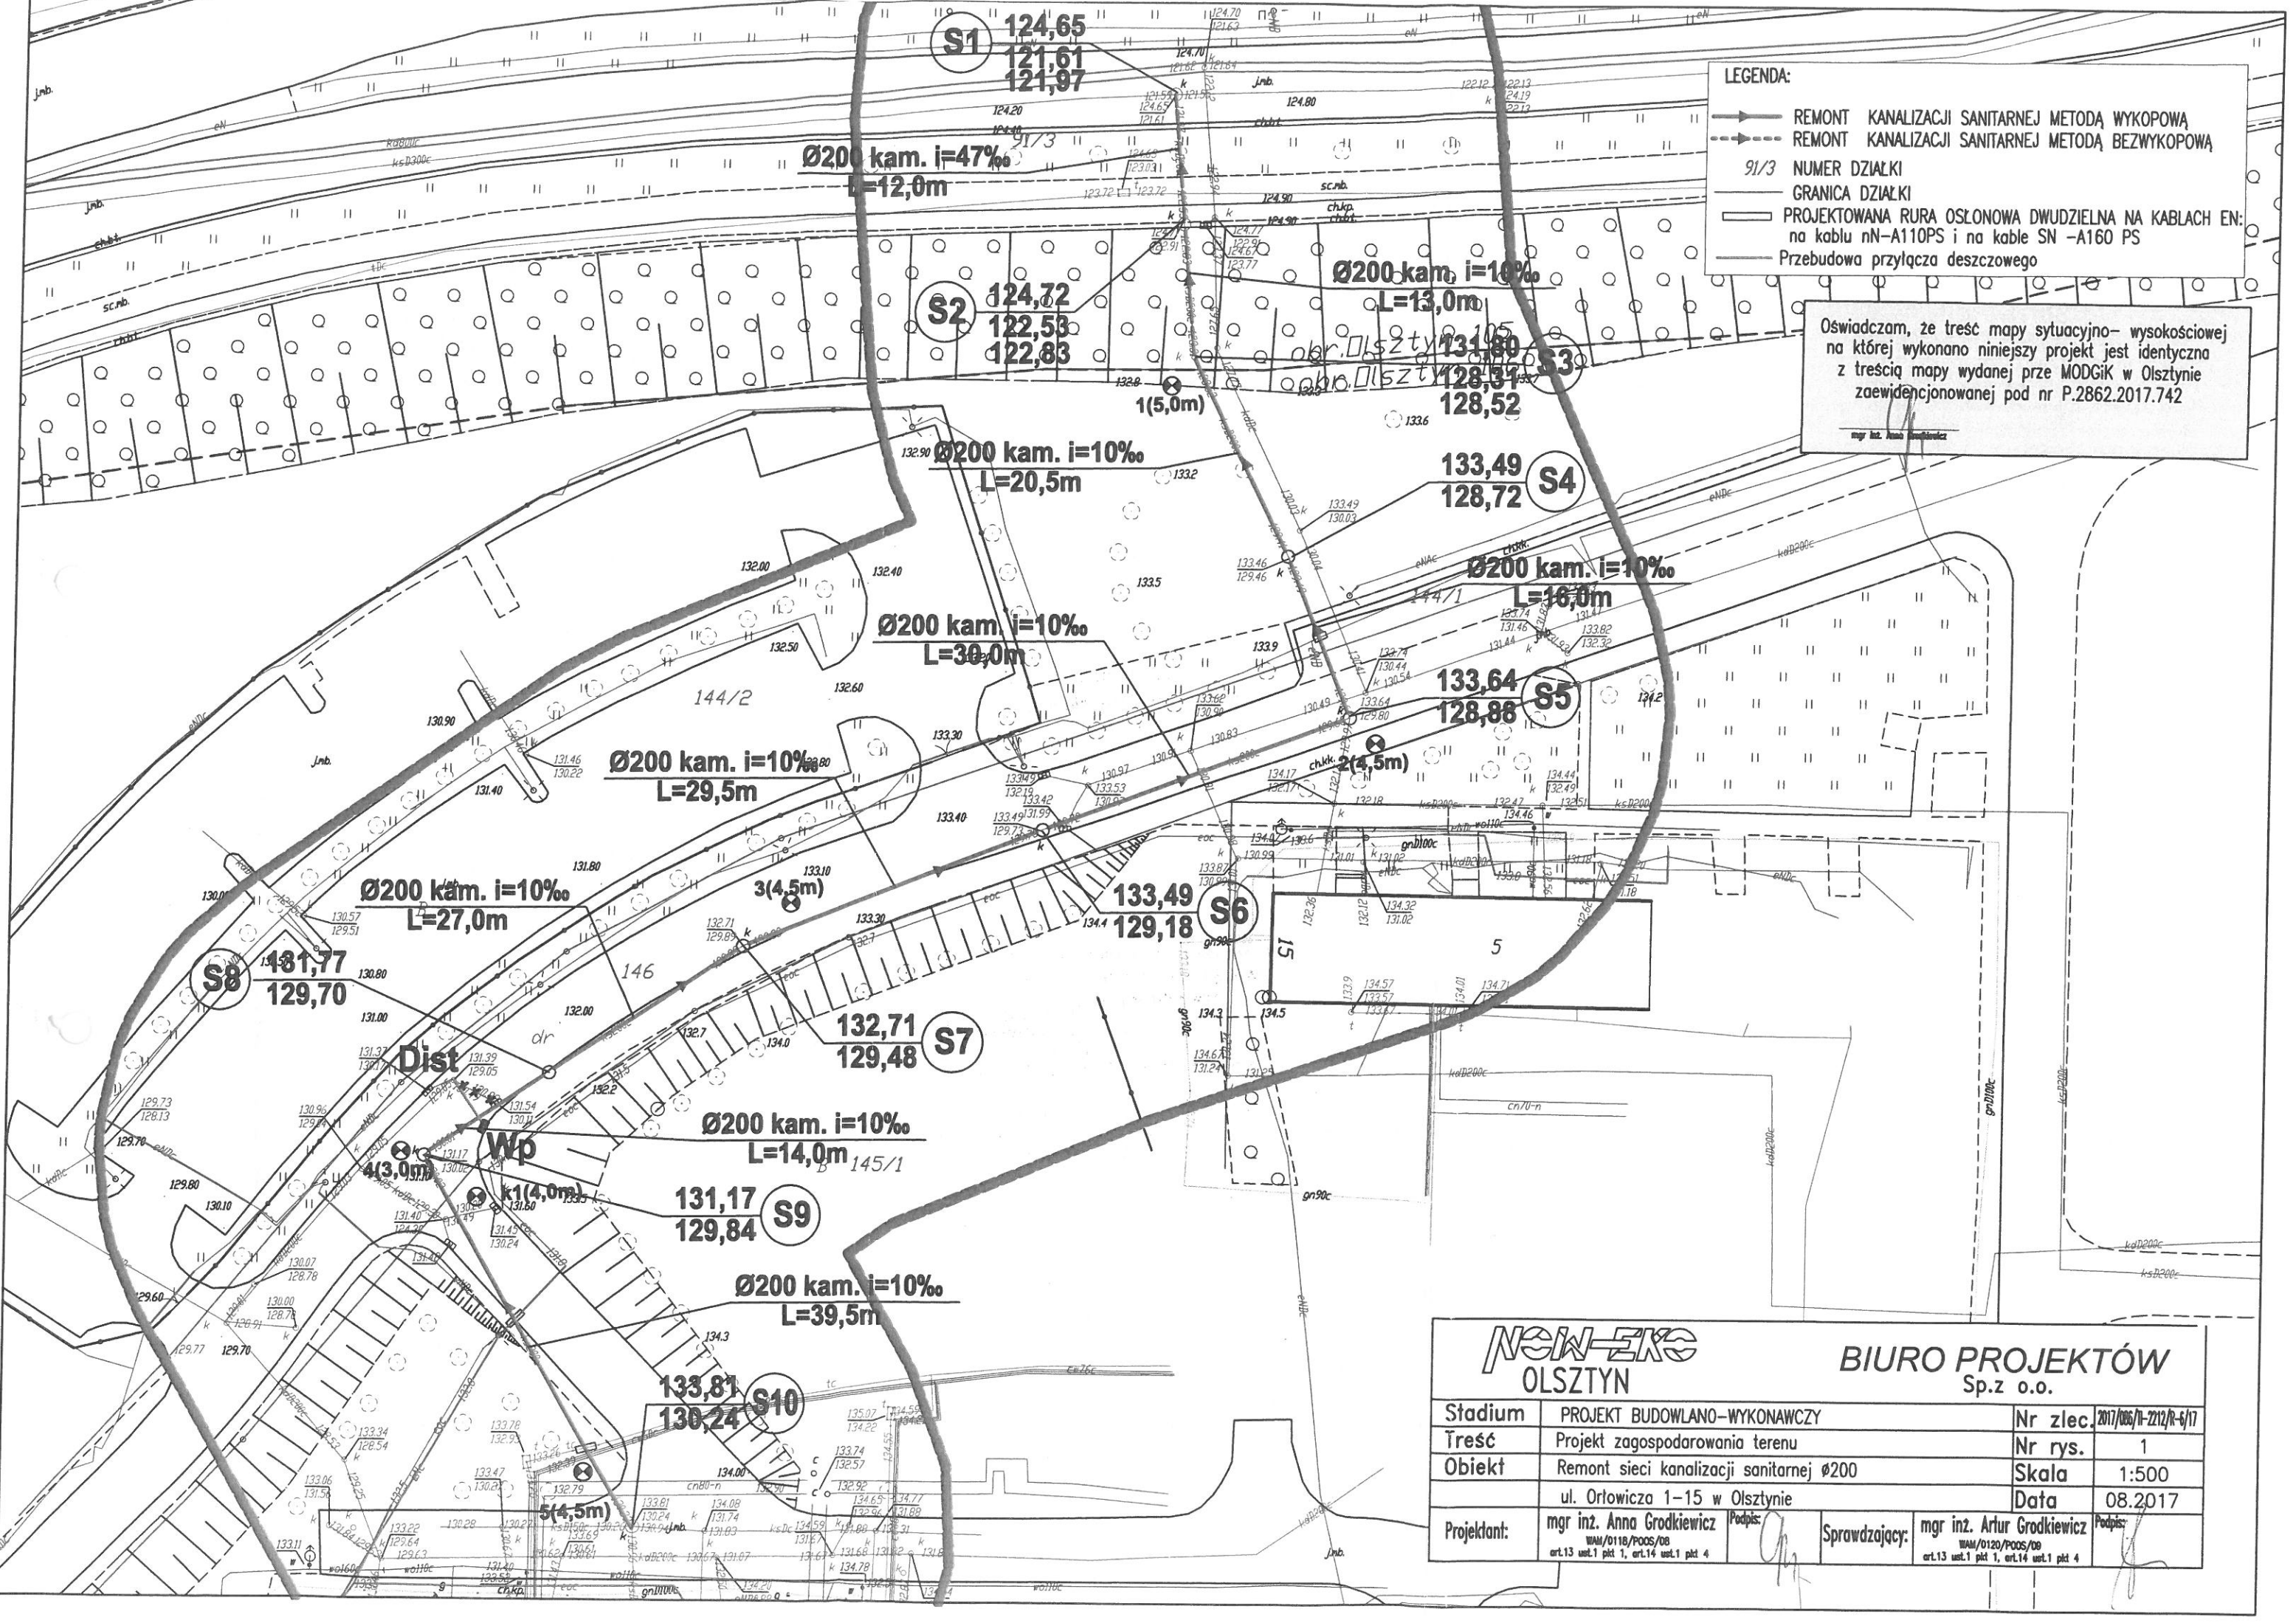

NEW-EX
OLSZTYN

BIURO PROJEKTÓW
Sp.z o.o.

Stadium	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	Nr zlec.	2017/006/11-Z112/R-5/17
Treść	Projekt zagospodarowania terenu	Nr rys.	1
Obiekt	Remont sieci kanalizacji sanitarnej Ø200	Skala	1:500
	ul. Orłowicza 1-15 w Olsztynie	Data	08.2017
Projektant:	mgr inż. Anna Grodkiewicz WAM/0118/POOS/08 art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4	Sprawdzający:	mgr inż. Artur Grodkiewicz WAM/0120/POOS/08 art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4

Projekt Budowlano-Wykonawczy
Remont sieci kanalizacji
spontanicznej 200 mm.
Odcinek, ul. Orłowska 1-15.
Inwestycja prowadzona na
działkach: 9/13 w obrębie 105,
144/2; 144/1; 146; 145/1 obr. 160.

Nr rej. TD/09463/17 z dn. 22.09.2017 r.
został uzgodniony w Przedsiębiorstwie
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Olsztynie w zakresie warunków technicznych,
wydanych pismem TD/005803/17
z dn. 01.06.2017 r.

O rozpoczęciu robót należy zawiadomić
PWIK Sp. z o.o. przedkładając 1 egz.

z zatwierdzonego projektu
N/2 *[signature]* DYREKTOR INFRASTRUKTURY
ROZWOJU
Kierownik Działu *Krzysztof Wawrzyniuk*

PO WYBUDOWANIU URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH INWESTOR
ZOBOWIĄZANY JEST ZLECIĆ PWIK Sp z o. o. DOKONANIE:
1. ODBIORU WSTĘPNEGO (PRZED ZASYPANIEM),
2. ODBIORU TECHNICZNEGO KOŃCOWEGO
(ZAŁĄCZYĆ KOMPLET DOKUMENTÓW)
DOSTAWA WODY I ZRZUT ŚCIEKÓW BĘDĄ MOŻLIWE
PO OTRZYMANIU PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO
I ZAWARCIE UMOWY Z PWIK Sp z o. o.

w załączeniu: informacja nt
procedury dokonywania
odbiorów technicznych.



"NOW-EKO" Sp. z o.o.
Wpłynęło dnia: 22 MAR. 2021
podpis: [signature]

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

JAROTY

10-684 OLSZTYN, ul. M. Wańkowicza 9
www.smjaroty.pl e-mail: sekretariat@smjaroty.pl



Odnaka
Krajowej Rady Spółdzielczej
ZA ZASŁUGI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI
marzec 2004



I miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie
MODERNIZACJA ROKU 2003
w zakresie
termomodernizacji budynków

TELEFONY:
Sekretariat
- 89 543 55 03
Informacja
- 89 543 55 00
FAX
- 89 543 55 45

ADMINISTRACJE:
Os. „Nagórki”
ul. Wańkowicza 9
- 89 543 55 70

Os. „Jaroty”
ul. Jaroszyka 14
- 89 543 55 77

Os. „Pieczewo”
ul. Jeziołowicza 11
- 89 543 55 88

KLUBY:
Klub „Na Górze”
- 89 543 55 99

Klub „Akant”
- 89 541 58 40

NIP 739-020-38-19 KRS 0000173269 Konto Bankowe: 12 1540 1072 2001 5011 5674 0001

NOW- EKO
Biuro Projektów Sp. z o.o.
ul. Dąbrowszczaków 39
10-542 Olsztyn

TAN/1618/21

Olsztyn, dnia 16.03.2021 r.

Odpowiadając na Państwa pismo dotyczące uzgodnienia projektu na wykonanie remontu kanalizacji sanitarnej Ø 200 przy ul. Orłowicza 1-15 w Olsztynie uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu z 11.02.2021 r. Spółdzielnia uzgadnia przedmiotowy projekt na niżej określonych warunkach. Uzgodnienie dla swej skuteczności wymaga dostarczenia do Spółdzielni pisemnego oświadczenia Inwestora projektowanych robót o zaakceptowaniu i przyjęciu do stosowania warunków na jakich wydawana jest zgoda. Nie złożenie w Spółdzielni wymaganego oświadczenia w terminie ważności niniejszych warunków zgody jest równoznaczne z odmową wydania zgody na wykonanie na naszym terenie projektowanych robót.

1. Spółdzielnia uzgodniła przebieg trasy remontowanej kanalizacji sanitarnej Ø 200 przez działkę nr 144/2 i 145/9 w obrębie 106. Mapa z przebiegiem trasy kanalizacji stanowi integralną część niniejszych warunków.
2. Uzgodnienie o którym mowa w punkcie 1 dotyczy wyłącznie fazy projektowej. Wszelkie odstępstwa od uzgodnionej technologii wykonania i przebiegu tras po naszym terenie, wymagają ponownego uzgodnienia z naszą Spółdzielnią.
3. Wszystkie sprawy formalno - prawne (dokumentacje projektowe, uzgodnienia, pozwolenia) oraz roboty będące przedmiotem uzgodnienia inwestor wykona swoim staraniem i na swój koszt z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.
4. Przed rozpoczęciem prac konieczne jest wpłacenie na konto Spółdzielni kaucji w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzech tysięcy i 00/100 zł) stanowiącej gwarancję dobrego i terminowego wykonania robót i odtworzenia terenu. Po uzyskaniu protokołu odbioru terenu zwrot kaucji nastąpi na pisemny wniosek wpłacającego .
5. Inwestor zobowiązany jest powiadomić w formie pisemnej Spółdzielnie o planowanym przedziale czasowym realizacji inwestycji. Rozpoczęcie i zakończenie wszelkich robót wymaga przekazania terenu w formie protokołu spisane go z udziałem obu stron, zawierającego w szczególności opis stanu działki. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Spółdzielni termin realizacji inwestycji na naszym terenie może zostać zmieniony.
6. Spółdzielnia nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości realizacji robót po projektowanej trasie. Wszystkie koszty związane z ewentualnymi odstępstwami

od projektowanej trasy lub konieczność zmiany technologii realizacji prac obciążają wyłącznie inwestora robót.

7. Podczas prowadzenia prac inwestor ponosi odpowiedzialność za skuteczne zabezpieczenie terenu robót przed możliwością utraty zdrowia przez osoby postronne.
8. Każdorazowy zamiar prowadzenia jakichkolwiek robót skutkujących naruszeniem substancji działek wymaga pisemnego powiadomienia Spółdzielni z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
9. Po wykonaniu robót, jak również po każdej ingerencji w działkę (np. w celu usunięcia awarii), należy na swój koszt przywrócić stan poprzedni działki, w szczególności dotyczy to odtworzenia chodników, zieleni oraz innych urządzeń znajdujących się na działce (w ziemi).
10. Szkody powstałe w mieniu Spółdzielni i osób trzecich w związku z wykonywaniem robót związanych z budową i eksploatacją ww. sieci bądź przy okazji ich wykonywania, inwestor robót zobowiązuje się usunąć na własny koszt w wyznaczonym przez Spółdzielnię terminie.
11. Niniejsza zgoda nie stanowi pozwolenia na ustanowienie służebności
12. Ważność niniejszych warunków ustala się do dnia 30.06.2022 r.

W celu uzgodnienia „Inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki istniejącą szatą roślinną” należy przedłożyć zaktualizowaną dokumentację, rozszerzając ją o projekt nasadzeń zamiennych. Odnosnie zgody na usunięcie z nieruchomości 144/2 drzewa gatunku klon jawor, które rośnie bezpośrednio na istniejącym kanale sanitarnym informujemy, że wyrażamy zgodę na jego usunięcie po uzyskaniu decyzji z Wydziału Środowiska.

Niedopełnienie powyższych warunków stanowić będzie bezprawne naruszenie terenu pozostającego w naszym władaniu.

Załączniki:

1. Uzgodniony przebieg trasy remontu kanalizacji sanitarnej.
2. Oświadczenie inwestora.

WICEPREZES ZARZĄDU ds. Eksploatacji
inż. Piotr Walecki

WICEPREZES ZARZĄDU ds. Inwestycji i Remontów
mgr inż. Sławomir Machnik

Sprawę prowadzi:

Maciej Wierzbowicz
Insp ds. tech
Tel. 89 543 55 50

Ewa Prątnicka
Spec. ds. zieleni
Tel. 89 543 55 18

Oświadczenie inwestora ** projektowanego remontu kanalizacji sanitarnej przy ul. Orłowicza.

Oświadczam/y*, że zapoznałem/liśmy *się, akceptuję/emy* i przyjmuję/emy* do stosowania warunki uzgodnienia przez SM „Jaroty” w Olsztynie przejścia przez teren działek nr 144/2 i 145/9 obręb 126 z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Orłowicza w Olsztynie, którego inwestorem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Oficerska 16A, 10-218 Olsztyn.

Do oświadczenia załączam/y*:

.....


.....

.....

„**” – w przypadku osoby prawnej oświadczenie musi być podpisane przez właściwą reprezentację uprawnioną do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu reprezentowanej osoby prawnej, a uprawnienia muszą być udokumentowane.

.....
data i czytelny/e* podpis/y*

„**” – niepotrzebne skreślić

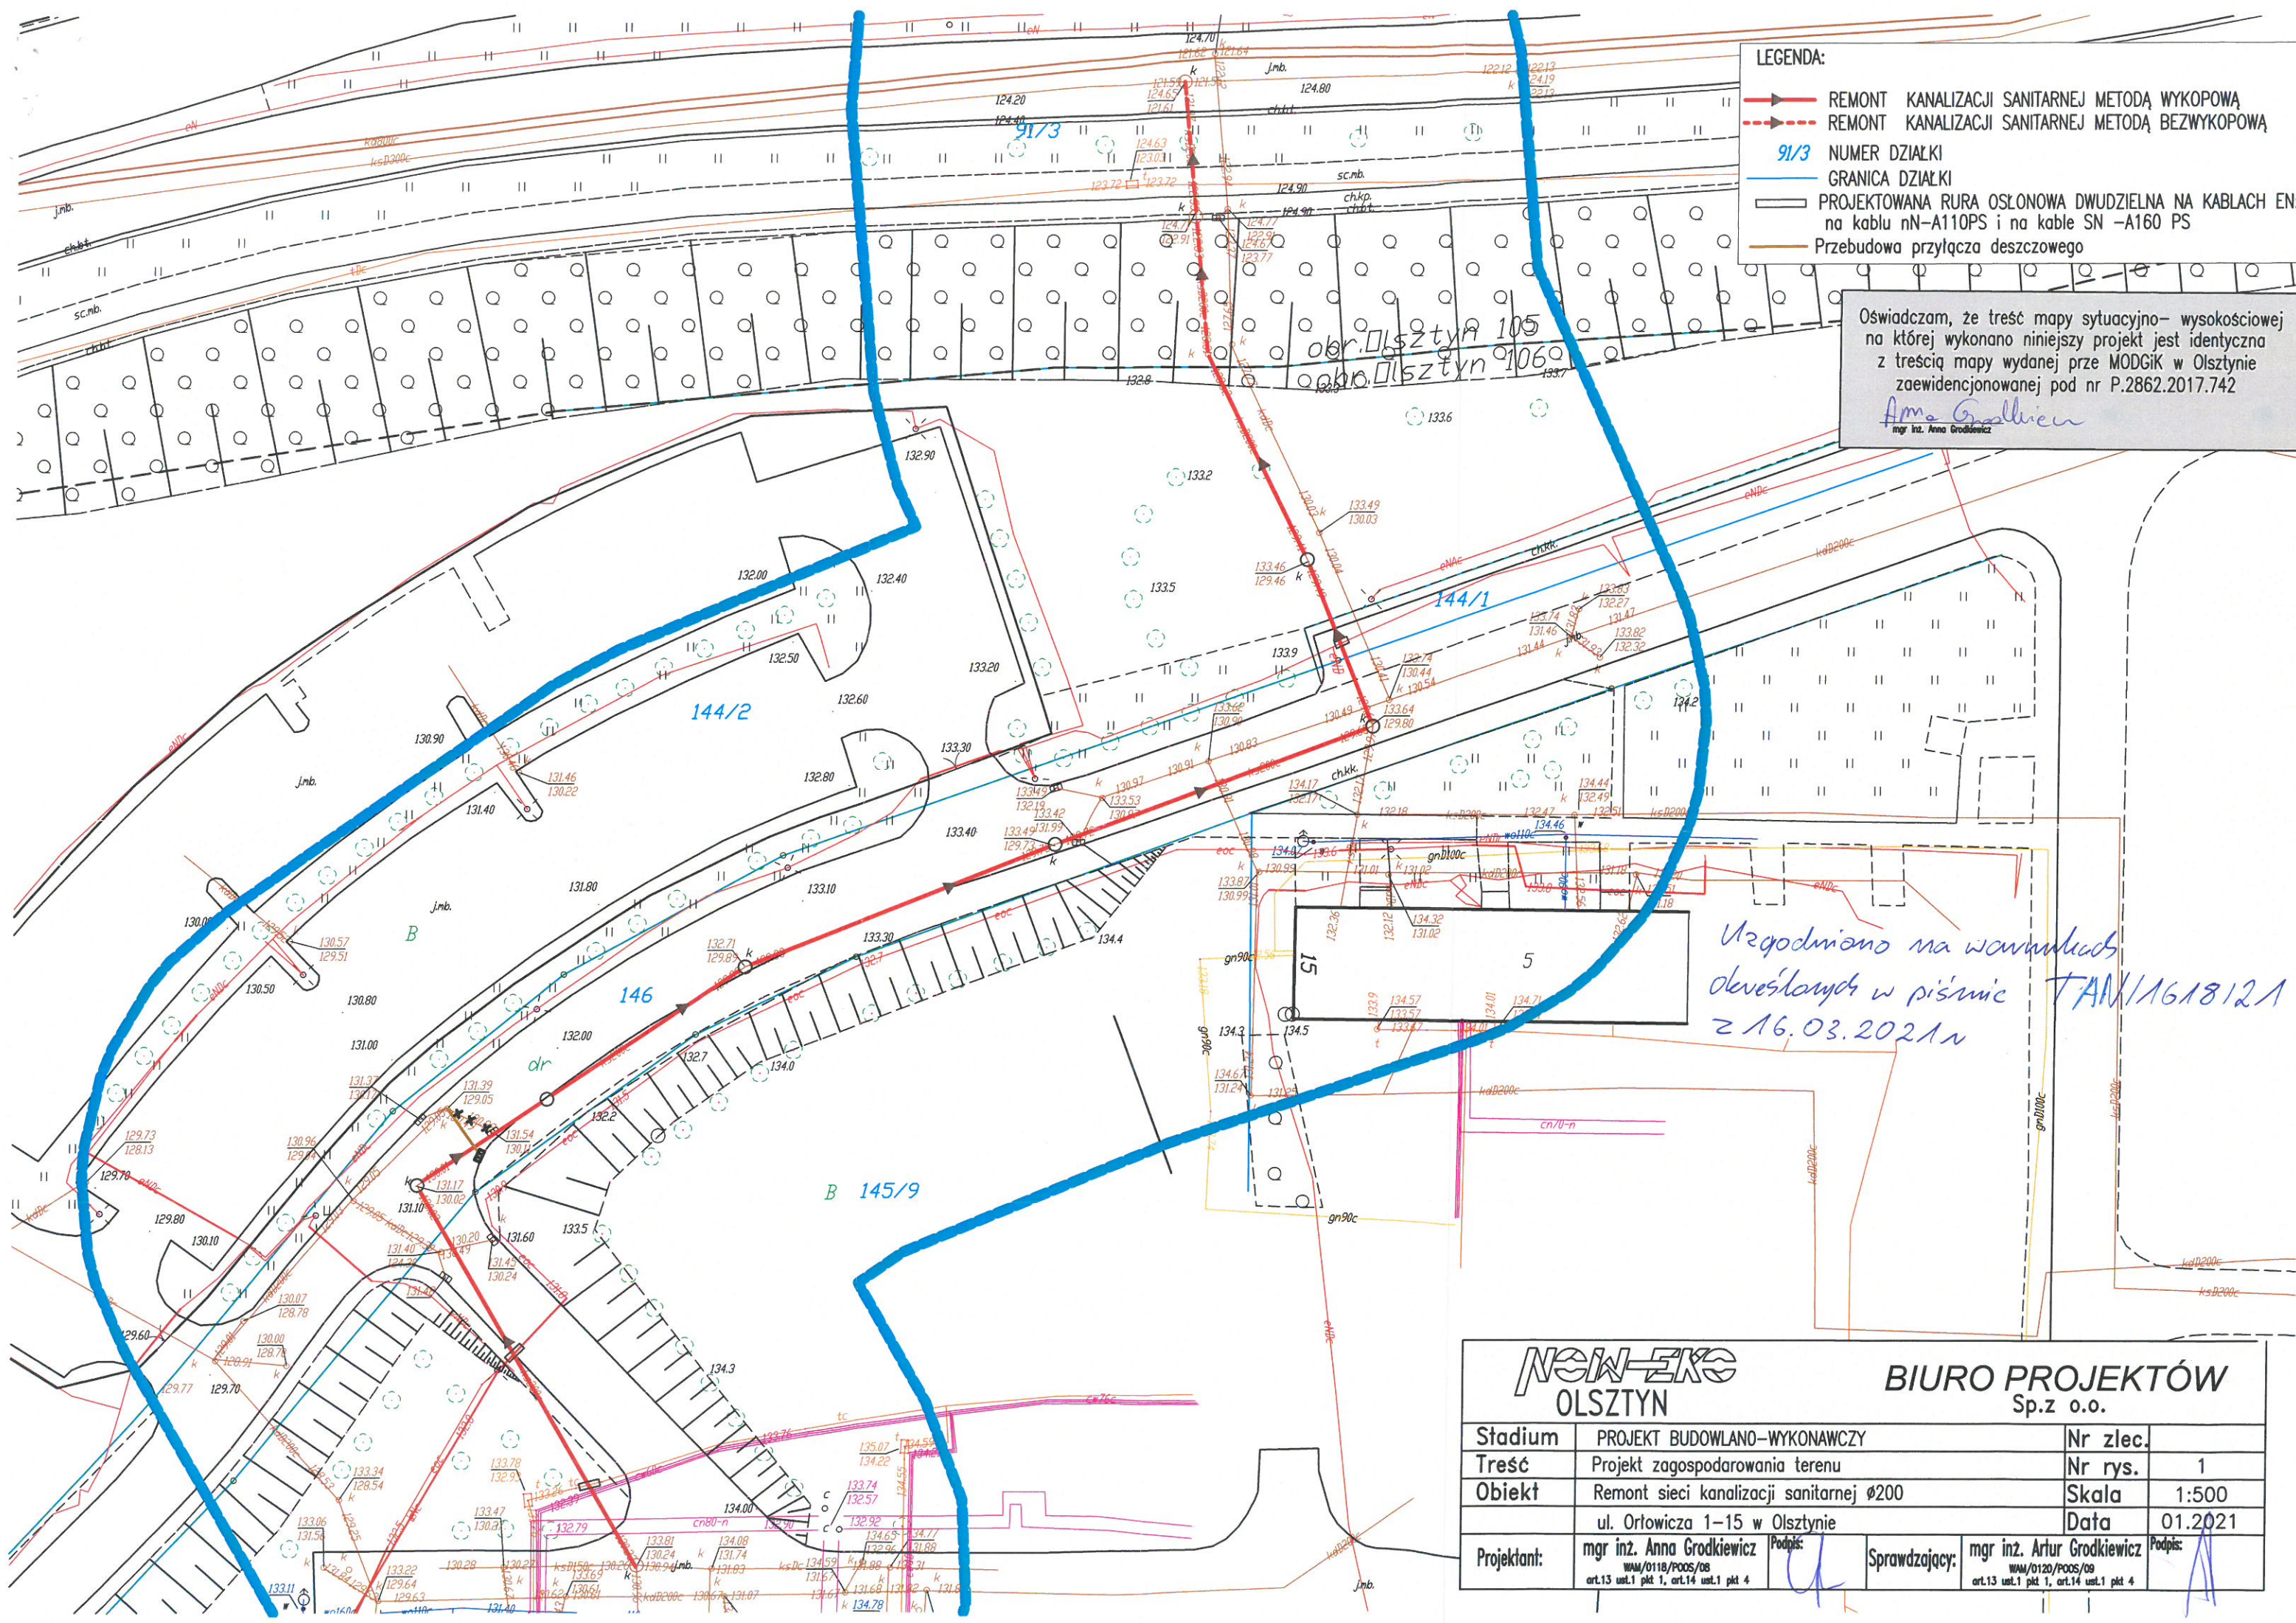

- LEGENDA:
- REMOB KANALIZACJI SANITARNEJ METODĄ WYKOPOWĄ
 - REMOB KANALIZACJI SANITARNEJ METODĄ BEZWYKOPOWĄ
 - 91/3 NUMER DZIAŁKI
 - GRANICA DZIAŁKI
 - PROJEKTOWANA RURA OSŁONOWA DWUDZIELNA NA KABŁACH EN: na kablu nN-A110PS i na kablu SN -A160 PS
 - Przebudowa przyłącza deszczowego


Oświadczam, że treść mapy sytuacyjno- wysokościowej na której wykonano niniejszy projekt jest identyczna z treścią mapy wydanej przez MODGIK w Olsztynie zaewidencjonowanej pod nr P.2862.2017.742

mgr inż. Anna Grodkiewicz

Uzgodniono na warunkach
deklaracji w piśmie z 16.03.2021r

TAN/1618121

NOWEKS OLSZTYN		BIURO PROJEKTÓW Sp.z o.o.	
Stadium	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	Nr zlec.	
Treść	Projekt zagospodarowania terenu	Nr rys.	1
Obiekt	Remont sieci kanalizacji sanitarnej Ø200	Skala	1:500
	ul. Orłowicza 1-15 w Olsztynie	Data	01.2021
Projektant:	mgr inż. Anna Grodkiewicz www.0120/POOS/08 art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4	Podpis:	mgr inż. Artur Grodkiewicz www.0120/POOS/08 art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4
		Sprawdzający:	

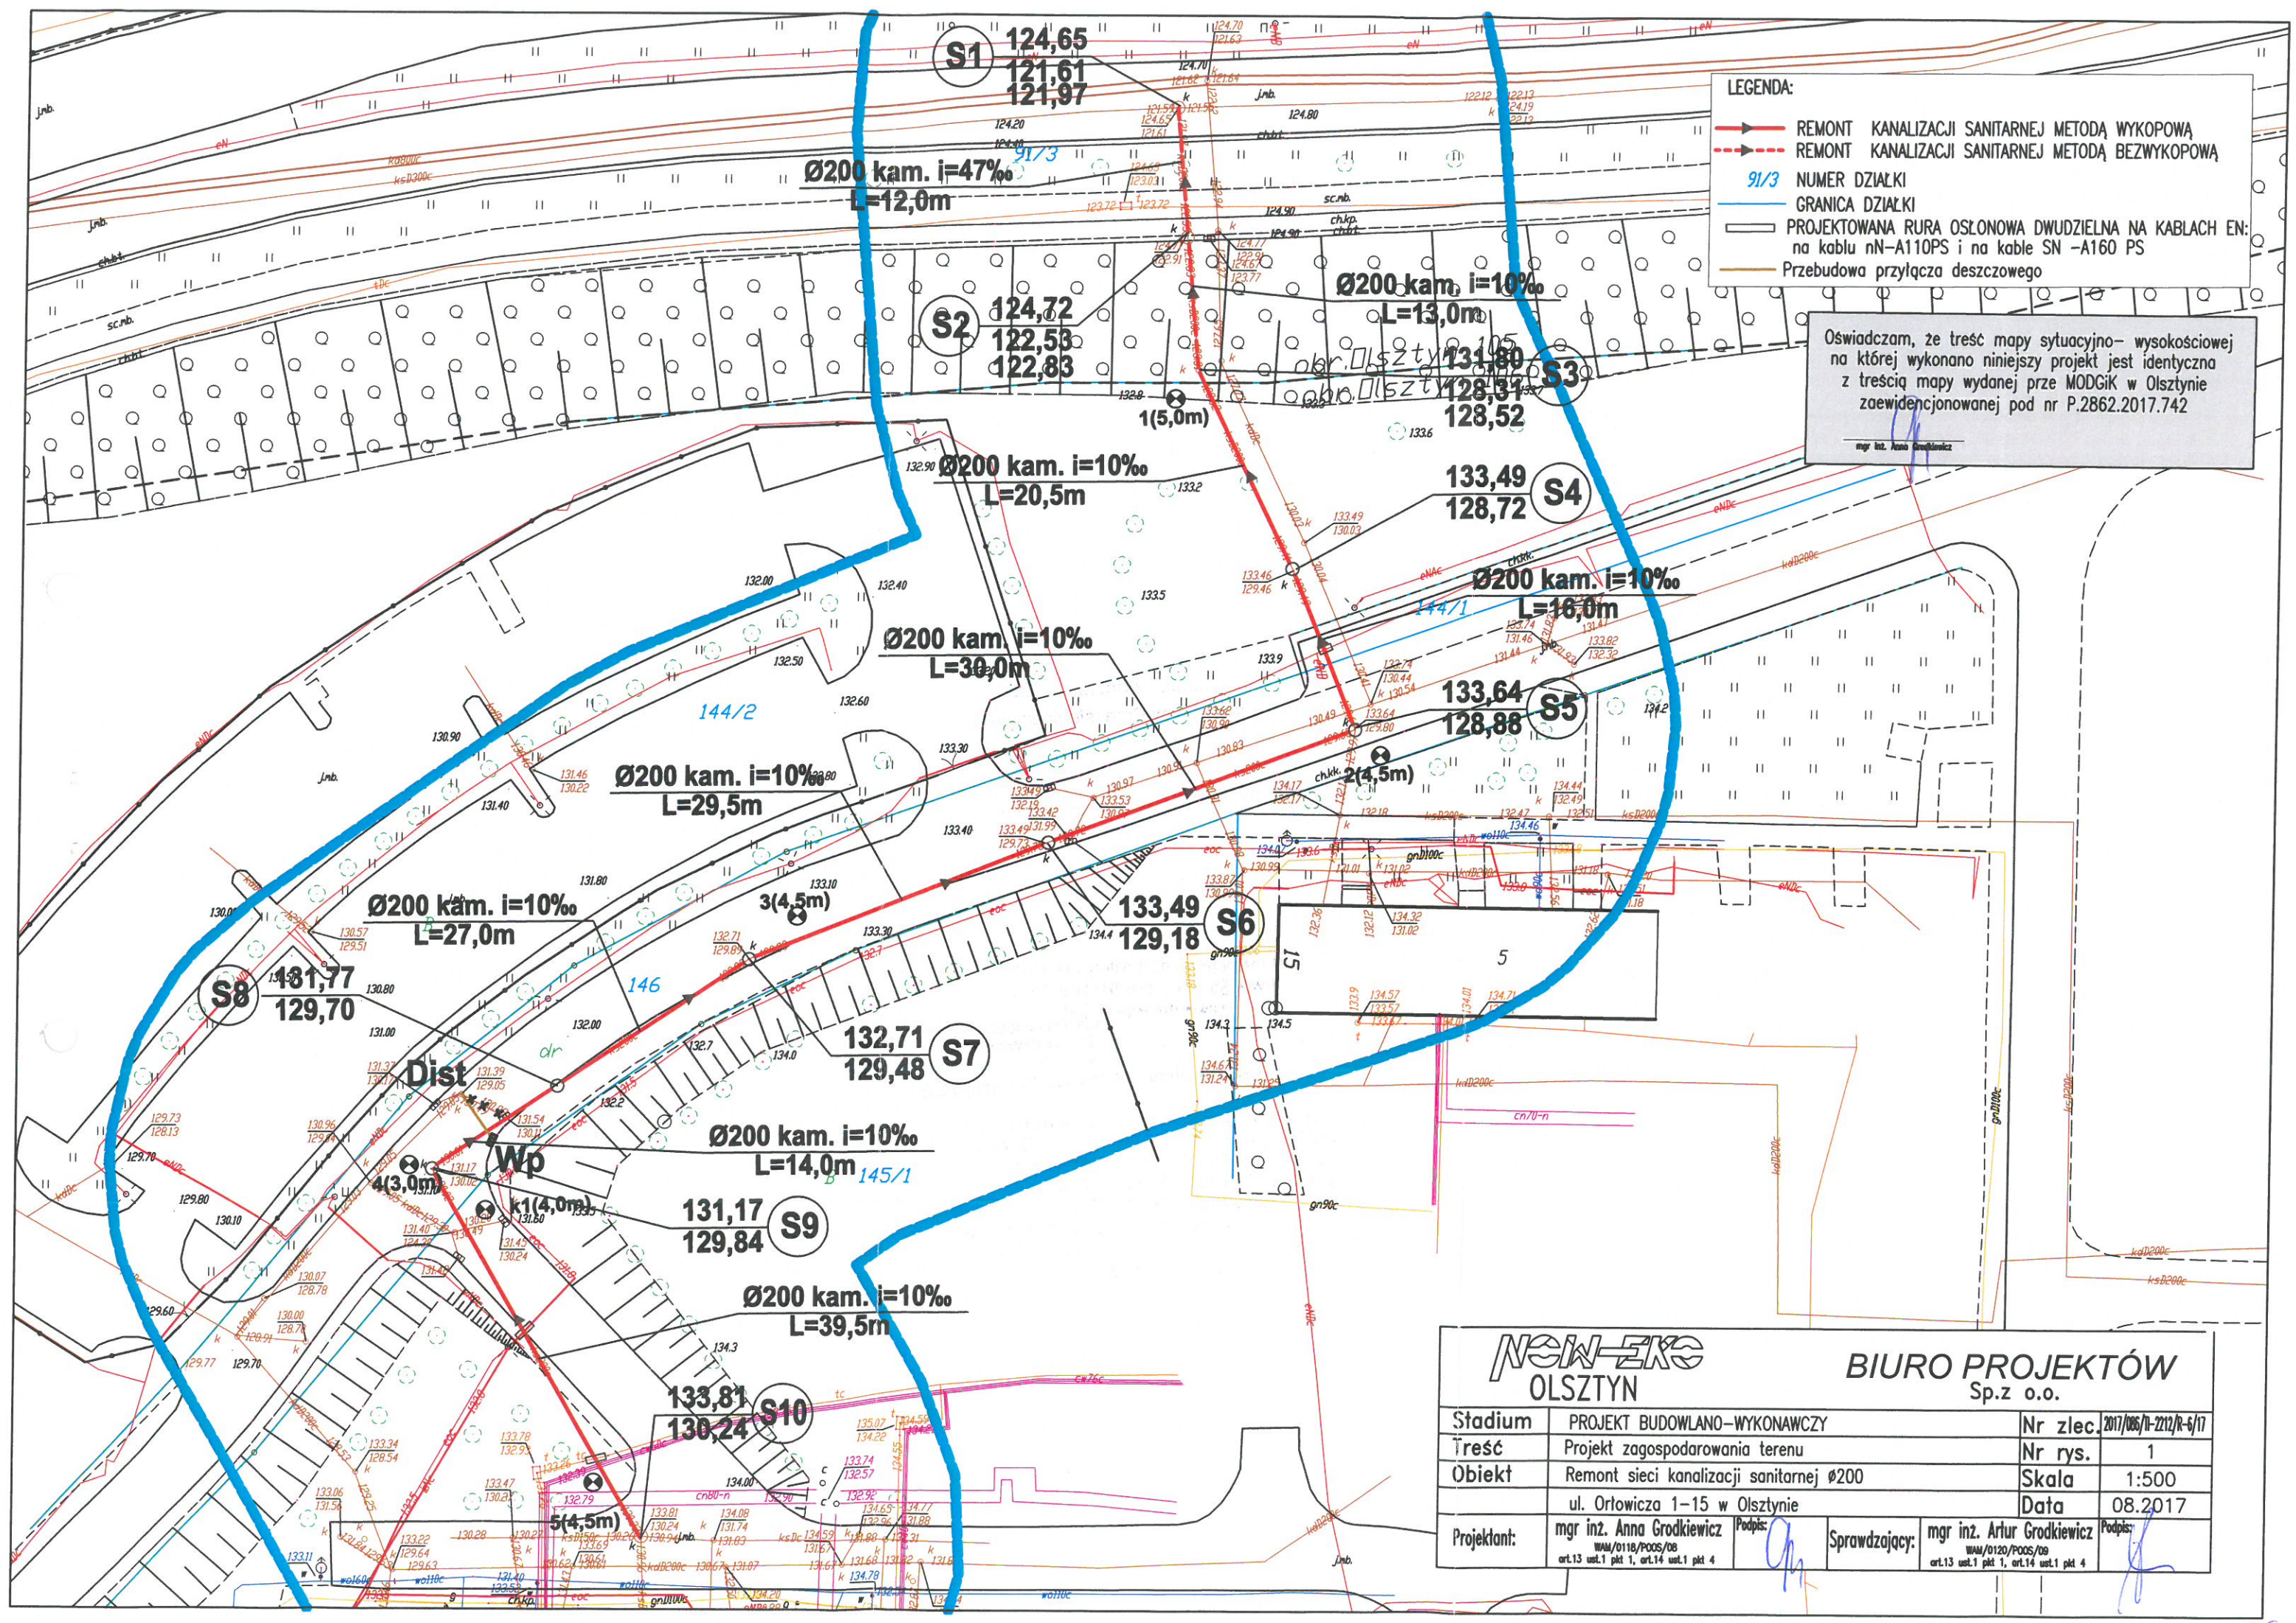

- LEGENDA:
- REMONT KANALIZACJI SANITARNEJ METODĄ WYKOPOWĄ
 - REMONT KANALIZACJI SANITARNEJ METODĄ BEZWYKOPOWĄ
 - 91/3 NUMER DZIAŁKI
 - GRANICA DZIAŁKI
 - PROJEKTOWANA RURA OSŁONOWA DWUDZIELNA NA KABŁACH EN: na kablu nN-A110PS i na kablu SN -A160 PS
 - Przebudowa przyłącza deszczowego

Oświadczam, że treść mapy sytuacyjno-wysokościowej na której wykonano niniejszy projekt jest identyczna z treścią mapy wydanej przez MODGiK w Olsztynie zaewidencjonowanej pod nr P.2862.2017.742

mgr inż. Anna Grodkiewicz

NOWEKS OLSZTYN				BIURO PROJEKTÓW Sp.z o.o.	
Stadium	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			Nr zlec.	2017/086/11-2212/R-6/17
Treść	Projekt zagospodarowania terenu			Nr rys.	1
Objekt	Remont sieci kanalizacji sanitarnej Ø200			Skala	1:500
	ul. Orłowicza 1-15 w Olsztynie			Data	08.2017
Projektant:	mgr inż. Anna Grodkiewicz	Podpis:			
	WAM/0118/POOS/08		Sprawdzający:	mgr inż. Artur Grodkiewicz	Podpis:
	art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4			WAM/0120/POOS/09	
				art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4	

Projekt Budowlano-Wykonawczy
Remont sieci kanalizacji
sanitarnej 200 mm.
Olsztyn, ul. Orłowska 1-15.
Inwestycja prowadzona na
działkach: 9/13 w obrębie 105,
144/2; 144/3; 146; 145/1 obr. 160.

Nr rej. TD009463/17 z dn. 22.09.2017
został uzgodniony w Przedsiębiorstwie
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Olsztynie w zakresie warunków technicznych,
wydanych pismem TD1005803/17
z dn. 01.06.2017.

O rozpoczęciu robót należy zawiadomić
PWIK Sp. z o.o. przedkładając 1 egz.
zatwierdzonego projektu

W/2 *[signature]* DYREKTOR INFRASTRUKTURY
ROZWOJU
Kierownik Działu *Krzysztof Wawrzyniuk*

PO WYBUDOWANIU URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH INWESTOR
ZOBOWIĄZANY JEST ZLECIĆ PWIK Sp z o. o. DOKONANIE:
1. ODBIORU WSTĘPNEGO (PRZED ZASYPANIEM),
2. ODBIORU TECHNICZNEGO KOŃCOWEGO
(ZAŁĄCZYĆ KOMPLET DOKUMENTÓW)
DOSTAWA WODY I ZRZUT ŚCIEKÓW BĘDĄ MOŻLIWE
PO OTRZYMANIU PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO
I ZAWARCIE UMOWY Z PWIK Sp z o. o.

w załączeniu: informacja nt
procedury dokonywania
odbiorów technicznych.

Informacja nt procedury dokonywania odbiorów (przeглядów) technicznych sieci wod-kan i przeглядów przyłączy wod-kan.

Przed odbiorem technicznym, zgodnie z Prawem budowlanym (Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r., ze zmianami), „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” – zeszyt 3/2001, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9/2003 COBRTI INSTAL oraz Polskimi Normami, należy dostarczyć następujące dokumenty:

1. zlecenie dokonania odbioru technicznego sieci lub przyłączy wod-kan,
2. protokoły odbiorów wstępnych (częściowych) robót zanikowych - odbiorów wstępnych w otwartym wykopie dokonują i protokoły wydają odpowiednio: Dz. Sieci Wodociągowej tel. 532-79-54 lub 532-79-14 i Dz. Sieci Kanalizacyjnej tel. 532-79-56 lub 532-79-15,
3. pozytywne wyniki bakteriologicznego badania wody - badania wykonuje Dz. Jakości Wody i Ścieków PWiK Sp. z o.o. lub Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
4. świadectwa jakości (atesty) wbudowanych w sieci i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne materiałów,
5. wykaz materiałów, użytych do budowy sieci lub przyłącza wodociągowego (łącznie z zaworem za wodomierzem głównym), zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
6. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w 2 egzemplarzach - wykonują, na zlecenie, uprawnieni geodeci,
7. dowód wniesienia opłaty za wodę na cele budowy,
8. pozytywny wynik badania sieci lub przyłącza kanalizacyjnego kamerą telewizyjną - badanie po zasypaniu przewodu wykonuje na zlecenie Dz. Sieci Kanalizacyjnej, tel. 532-79-56 lub 532-79-15.

Teren w obrębie sieci (przyłączy) winien być docelowo zagospodarowany.

Czynności odbiorowe są płatne, bez względu na wynik odbioru, wg „Cennika usług” Spółki.

Dla przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wydawane są wyłącznie protokoły przeглядu technicznego, które są równoznaczne z dopuszczeniem przyłączy do użytkowania.

Uzyskanie protokołu przeглядu przyłącza upoważnia odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami), jeśli umowa nie stanowi inaczej, za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych odpowiada odbiorca usług.