


Załącznik nr 3.3 do SWZ - Schemat instalacji elektrycznej w pracowniach ZS nr 2 we Włoszczowie

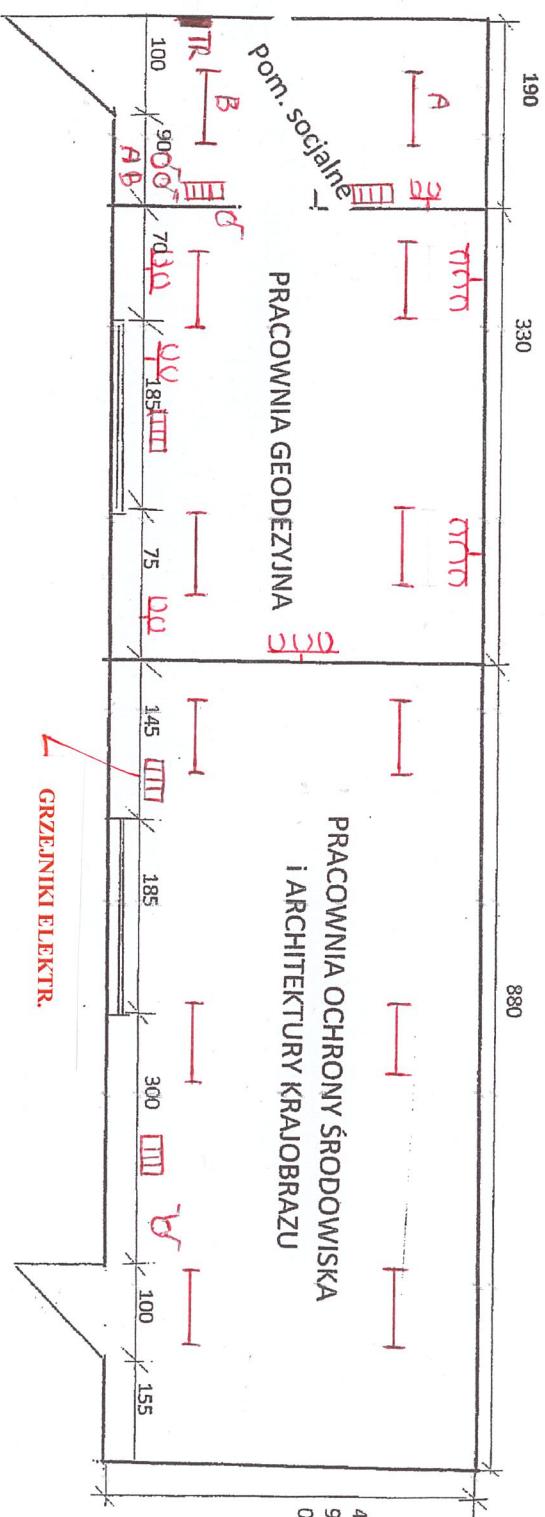

Schemat instalacji elektrycznej w adaptowanych pomieszczeniach na pracownię
praktycznej nauki zawodu – ZS nr 2 we Włoszczowie

Lampy powinny zapewnić min. 300 luxów w pomieszczeniach dydaktycznych oraz 200 luxów w
pom. Socjalnym

Układ projektowanych mebli laboratoryjnych w pracowni analitycznej praktycznej nauki zawodu – Technik ochrony Środowiska
w ZS nr 2 we Włoszczowie

