


1. zachowaniem klatki schodowej "K1" o parametrach:
  - a) biegi o minimalnej szerokości – 1,11 m;
  - b) spoczniki o minimalnej szerokości – 1,05 m;
  - c) drzwi wydzielające bez parametru dymoszczelności;
2. zachowaniem klatki schodowej "K2" o parametrach:
  - a) biegi o minimalnej szerokości – 1,26 m;
  - b) spoczniki o minimalnej szerokości – 1,38 m;
  - c) drzwi wydzielające bez parametru dymoszczelności;
3. zachowaniem klatki schodowej "K3" o parametrach:
  - a) biegi o minimalnej szerokości – 1,20 m;
  - b) spoczniki o minimalnej szerokości – 1,06 m;
  - c) drzwi wydzielające bez parametru dymoszczelności;
4. zachowaniem schodów wewnętrznych "W1" i "W2" ze stopniami o wysokości wynoszącej – 0,165 m;
  5. zachowaniem kotłowni gazowej o mocy do 2000 kW w pomieszczeniu o parametrach:
    - a) usytuowanej na kondygnacji podziemnej
    - b) zamkniętym drzwiami otwieranymi do wnętrza oraz niewyposażonymi w zamknięcie bezkalinkowe otwierające się z kotłowni pod naciskiem;
    - c) powierzchnia okien mniejsza od 1:15 w stosunku do powierzchni podłogi kotłowni;
  6. zachowaniem w budynku przeciwpożarowego wyłącznika prądu o parametrach:
    - a) odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyłączeniem pomieszczeń medycznych zaliczonych do grupy 2 (zgodnie z opisem w pkt. 7.3.10. "Ekspertyzy technicznej"). Dotyczy to konieczności użycia dodatkowego wyłącznika dla UPS-ów;
    - b) odciecie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem spowodowane samoczynne załączenie drugiego źródła energii elektrycznej w postaci UPS-ów, dla których przewidziano dodatkowy wyłącznik prądu odcinający działania UPS-ów (zgodnie z opisem w pkt. 7.3.11. "Ekspertyzy technicznej");
  7. zachowaniem ścianny zewnętrznej stanowiącej element oddzielenia przeciwpożarowego na granicy strefy pożarowej z sąsiednim budynkiem domu zakonnego z palną izolacją termiczną.

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2057 – zwanej dalej u. ochr. ppóz.) w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 – zwanego dalej rozporządzeniem WT budynków), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 sierpnia 2023 r. (data wpływu do KW PSP w Poznaniu 4 sierpnia 2023 r.), złożonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach wraz z „Ekspertyzą techniczną dla budynku Szpitala SP ZOZ w Szamotułach, ul. Sukienicza 13, 64-500 Szamotuły” sporządzoną w lipcu 2023 r., przez rzeczoznawców: budowlanego mgr. inż. Marka Puchalskiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Bogdana Krukara, z określonymi w punkcie 7.3. Ekspertyzy technicznej następującymi wskazaniami:

## POSTANOWIENIE

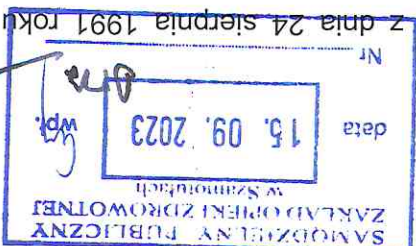

Poznań, dnia 12 września 2023 r.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
WPZ.52840.61.2023.4.MG





8. zachowaniem ścian oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 60;

9. zachowaniem braku pasa z materiału niepalnego o szerokości 2 m na granicy stref pożarowych, występująca palna zewnętrzna izolacja cieplna (zgodnie z opisem w pkt. 7.3.11. „Ekspertyzy technicznej”);

10. zachowaniem na kondygnacji II i III piętra poziomej drogi ewakuacyjnej łączącej budynki „Aa” i „Ab” spoczników ze stopniami;

11. zachowaniem dojść ewakuacyjnych o parametrach:

a) budynek „Aa” o maksymalnej długości – 22,09 m;

b) budynek „Ab” o maksymalnej długości – 19,90 m;

12. zachowaniem wyjść ewakuacyjnych o parametrach:

a) drzwi z pomieszczeń dla ponad 3 osób o minimalnej szerokości – 0,80 m;

b) drzwi o minimalnej wysokości – 1,90 m;

c) drzwi rozsiewane bez samoczynnego ich rozsunięcia i pozostania w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system wykrywania dymu chroniący strefę pożarową, do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone, a także w przypadku awarii drzwi w zakresie (budynek „Aa”: poczekalnia - wiatrołap, pokój obserwacyjny 2 - śluza „umyw-fartuchowa”, wejście do SOR, kondygnacja IV piętra SP Aa04 z pomieszczenia Sali chorych, budynek „Ab”: przygotowanie pacjenta - sala operacyjna, dyżurka lekarska - dyżurka pielęgniarska, pom. pomocnicze - dyżurka pielęgniarska, sala noworodkowa - sala noworodkowa, łazienka - sala chorych - korytarz, śluza - sala chorych „izolatka”, śluza - korytarz, gabinetem zabiegowym - korytarzem, łazienka dla pacjentów - korytarz);

13. zachowaniem dojść ewakuacyjnych o parametrach:

c) budynek „Aa” o maksymalnej długości – 22,09 m;

d) budynek „Ab” o maksymalnej długości – 19,90 m;

14. zachowaniem w budynku „Aa” na kondygnacji przyziemia w pokojach obserwacyjnych ścian wewnętrznych z bezklasowymi otworami okiennymi;

15. zachowaniem w budynku „Aa” i „Ab” ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenia bez udokumentowanej klasy odporności ogniowej tj.:

a) kondygnacja przyziemia: pokoje obserwacyjne („Aa”);

b) kondygnacja parteru: pracownia RTG i biura („Ab”);

16. zachowaniem w budynku „Aa” i „Ab” wyjść z pomieszczeń dyżurek pielęgniarek i położnych na drogi ewakuacyjne nie zamkniętych drzwiami;

17. zachowaniem w budynku „Aa” i „Ab” ścian wewnętrznych stanowiących obudowę dróg ewakuacyjnych bez udokumentowanej klasy odporności ogniowej tj.:

a) kondygnacja parteru: koordynator SOR („Aa”);

b) kondygnacja parteru: rejestracja („Ab”);

c) kondygnacja II piętra: dyżurka lekarska („Ab”);

d) koordynacja III piętra: komunikacja kierownika oddziału („Aa”);

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych rozwiązań zamiennych, wskazanych w punkcie 8. Ekspertyzy technicznej, tj.:

I. wyposażenia wszystkich dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 2 lx, oraz urządzeń przeciwpożarowych, a także kotłowni gazowej i portierni z centralą systemu sygnalizacji pożarowej w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 6 lx;

II. **zapewnienia w budynku „Aa” na kondygnacji parteru z pomieszczeń „sala nr 1” i „sala nr 2” dwóch kierunków ewakuacji po przebyciu odcinaka 5 m drogi ewakuacyjnej;**

III. wyposażenia pomieszczenia kotłowni w trzy detektory gazowe;



Pan Szymon Anioł – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji SP ZOZ w Szamotułach – pełnomocnik strony, skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia WT budynków przedstawionych w Ekspertyzie.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej nakładając dodatkowy warunek w postaci zamieszczenia informacji o sposobie działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu i wyłącznika UPS-ów, przy przedmiotowych wyłącznikach (celem zapewnienia informacji dla służb ratowniczych o sposobie działania PWP).

Powyższy warunek nałożono uwzględniając występujące w budynku uwarunkowania wynikające z konieczności sekwencyjnego odłączania źródeł zasilania dla poszczególnych obszarów bez możliwości odłączania zasilania dla całego budynku jednym dedykowanym przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu. Opisane rozwiązanie ma na celu zapewnić podstawową informację dla kierującemu działaniem ratowniczym w zakresie występującego w budynku odłączania źródeł zasilania w energię elektryczną dla poszczególnych jego obszarów z jednoczesnym uwzględnieniem wyłączenia UPS-ów.

Uwzględniając wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, że zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego obiektu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

## UZASADNIENIE

**A.** zamieszczenia informacji o sposobie działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu i wyłącznika UPS-ów, przy przedmiotowych wyłącznikach (celem zapewnienia informacji dla służb ratowniczych o sposobie działania PWP).

### pod warunkiem

wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

Wyrzucić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż podany w § 68 ust. 1, § 176 ust. 1, § 183 ust. 2 i 4, § 232 ust. 1, § 235 ust. 1 i 2, § 239 ust. 1 i 6, § 240 ust. 4, § 244 ust. 1 pkt. 1, § 245 pkt. 2 i § 256 ust. 3, rozporządzenia WT budynków, tj. w sposób wskazany powyżej, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych

### postanawiam

- IV. wyposażenia budynków: „Aa” w obszarze chirurgii ogólnej, „Ab” w system sygnalizacji pożarowej w obszarze pomieszczeń urazowo-ortopedycznych, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii;
- V. wyposażenia budynków „Aa” i „Ab” w obszarze dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń technicznych w autonomiczne czujki dymu o wydłużonym czasie działania do 10 lat;
- VI. zapewnienia dla budynków „Aa” i „Ab” całodobowego nadzoru przez pracowników i personel oddziałów szpitala;
- VII. wyposażenia budynków w zwiększoną o 50 % ilość środka gaśniczego zawartego w gaśnicach w stosunku do normatywu;
- VIII. wydzielenie pomieszczenia kotłowni gazowej ścianami i stropami o klasie odporności ogniowej REI 120 oraz zamknięcia drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60 a także przepustami o klasie odporności ogniowej EI 120;
- IX. wykonania systemu oddymiania na poziomach drogach ewakuacyjnych w obszarze bloku operacyjnego (zgodnie z opisem pkt. 8 tiret 9 „Ekspertyzy technicznej”);
- X. zapewnienia w ramach prowadzonych szkoleń z zakresu BHP dla personelu szpitala praktycznych szkoleń z obsługi gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych a także organizacji ewakuacji i alarmowania pozostałych osób o powstałym zagrożeniu;

Ponadto informuję, że:

- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, w sposób inny niż określono w przepisach, wyłączenie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z Ekspertyzą techniczną,
- dokładne miejsce występowania oraz szczegółowy zakres nieprawidłowości wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,
- wielkości parametrów w zakresie udzielanego odstępstwa, nie wskazane precyzyjnie w postanowieniu, należy zapewnić zgodnie z treścią Ekspertyzy technicznej,
- nie rozpatrywano szczegółów technicznych założeń projektowych zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych,
- postanowienie nie zastępuje wymaganym prawem projektów zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń
- po wykonaniu wszystkich założeń zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.

### Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ul. Maszalarska 3, 61-767 Poznań, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
Państwowej Straży Pożarnej  
nadbrzyg. Dariusz Matczak

Otrzymują:

1. Pan Szymon Anioł  
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji SP ZOZ w Szamotułach  
ul. Sukienicza 13  
64-500 Szamotułach
2. aa  
Do wiadomości:
  1. KP PSP w Szamotułach
1. "Ekspertyza techniczna dla budynku Szpitala SP ZOZ w Szamotułach, ul. Sukienicza 13, 64-500 Szamotuły" – 1 egz.

Administratorem danych osobowych jest Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP (WKW PSP), WKW PSP wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, koniecznym do rozpatrzenia wniosku/pisma i jest prawem dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w celu profilowania i nie zamierza przekazywać ich do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do informacji publicznej, udostępnienie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, przetwarzane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. WKW PSP nie będzie wykorzystywał podanych danych do informacji publicznej, udostępnienie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, przetwarzane przez czas realizacji wniosku/pisma, przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego/ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniosku/pisma. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku/pisma.