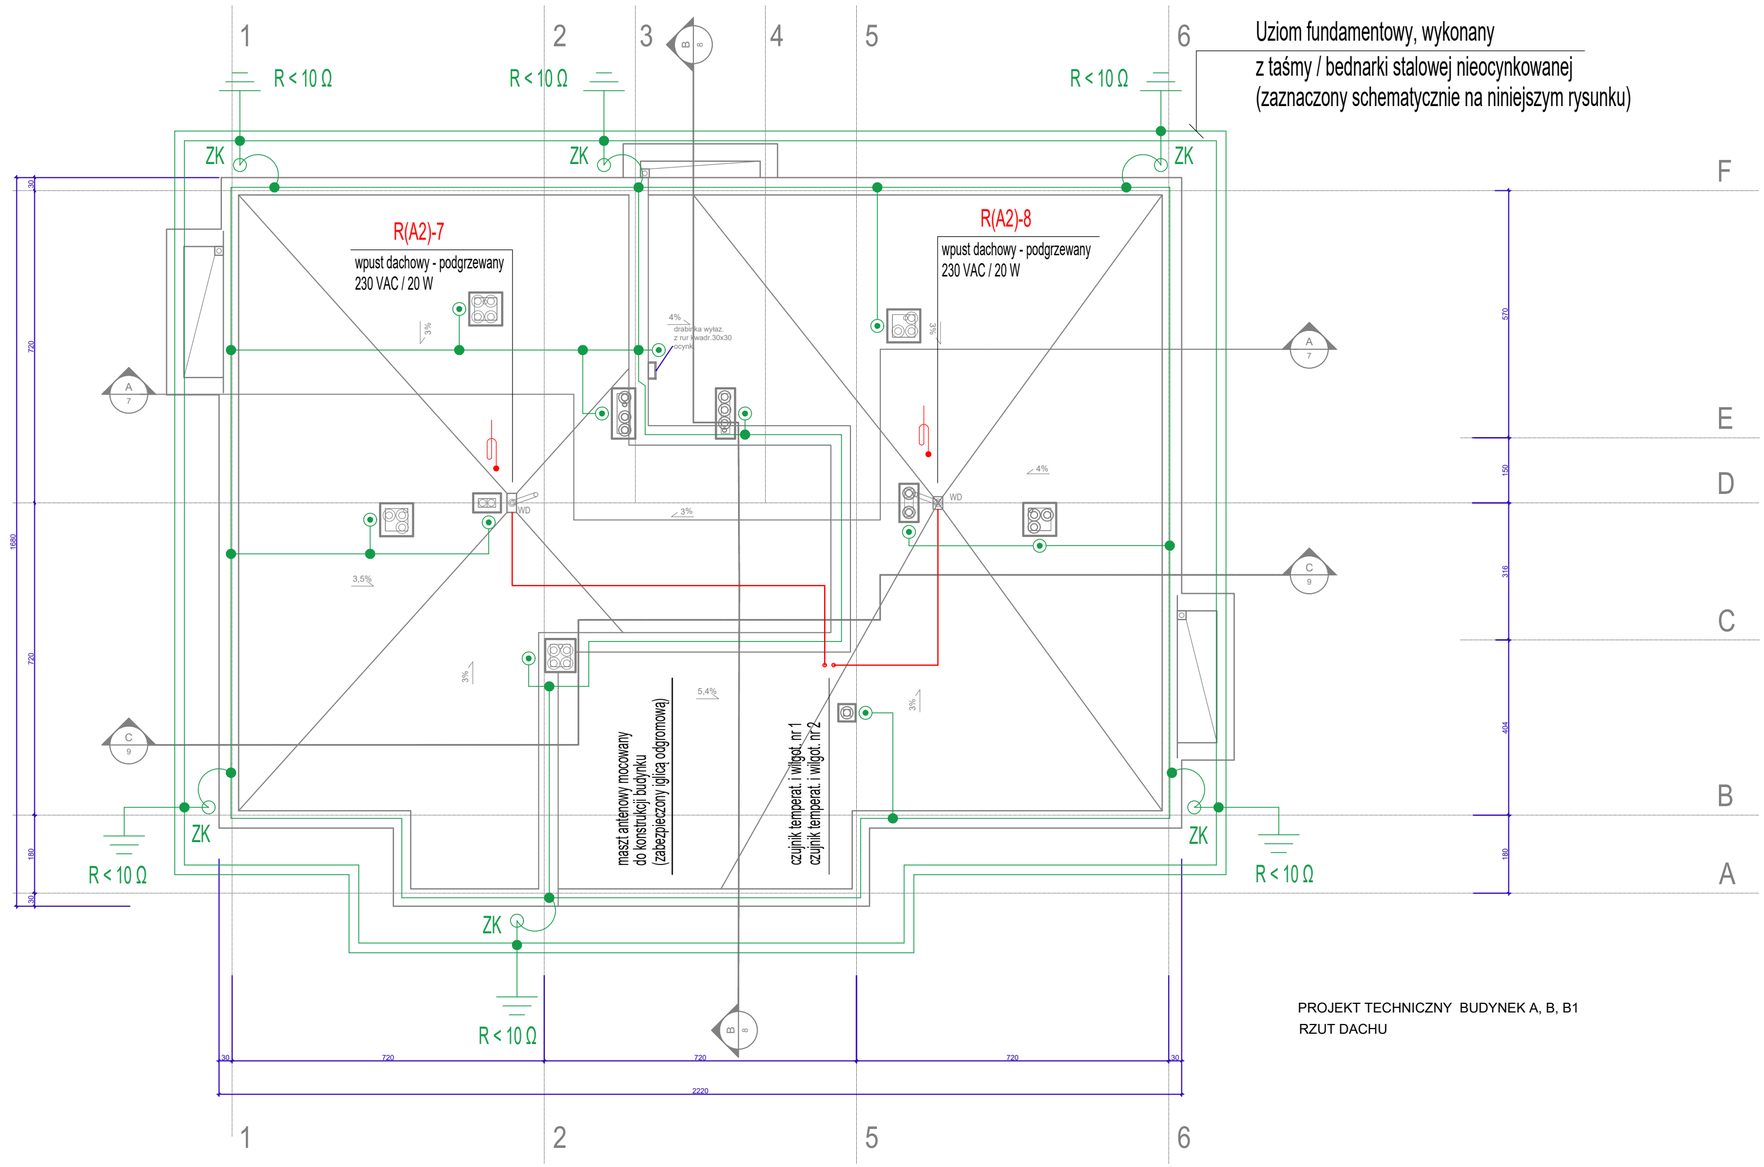

Uziom fundamentowy, wykonany
z taśmy / bednarki stalowej nieocynkowanej
(zaznaczony schematycznie na niniejszym rysunku)

PROJEKT TECHNICZNY BUDYNEK A, B, B1
RZUT DACHU

Oznaczenia / opisy:

WD - Wpust dachowy podgrzewany 230 VAC / 20 W.

- Instalacja elektryczna 230 V AC zasilająca proj. podgrzewane wpusty dachowe, wykonana przewodami, typu YDY 3×2,5 mm2 ułożonymi w rurach osłonowych, typu SV32 - mocowanych do dachu budynku za pośrednictwem uchwytów dystansowych. Przy mocowaniu rur osłonowych do dachu budynku, należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie szczelności jego powłok. W instalacji należy stosować puszki hermetyczne IP65. Wszystkie przejścia przez stropy należy uszczelnić przy zachowaniu obowiązujących przepisów i norm oraz wymagać ochrony przeciwpożarowej.
- Zwód poziomy, wykonany z drutu stalowego cynkowanego na gorąco (Fe/Ze) Ø 8 mm, mocowany do dachu budynku za pośrednictwem wsporników. Przy mocowaniu do dachu budynku, należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie szczelności jego powłok.
- Zwód pionowy stalowy / cynkowany na gorąco (Fe/Ze) - iglica odgromowa wraz z kompletem elementów montażowych.
- Przewód odprowadzający, wykonany z drutu stalowego cynkowanego na gorąco (Fe/Ze) Ø 8 mm, prowadzony w elektroinstalacyjnych rurach osłonowych dedykowanych do instalacji piorunochronnych / odgromowych, ułożonych pod elewacją budynku. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomem otokowym budynku, należy wykonać za pośrednictwem złączek kontrolnych inst. odgromowej (ZK), typu drut / taśma (bednarka). Złączki kontrolne należy montować w skrzynkach / puszkach dedykowanych do instalacji odgromowych, dobranych do koloru elewacji.
- Uziom fundamentowy, wykonany z taśmy / bednarki stalowej nieocynkowanej.
- Złączka instalacji odgromowej / stalowa cynkowana na gorąco (Fe/Ze), typu drut / drut.

Inwestor:
MIĘDZYGMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
42-600 TARNOWSKIE GÓRY, ul. Towarowa 1
Temat:
OSIEDLE MIESZKANIOWE W MIASTECZKU ŚLĄSKIM PRZY ULICY BIAŁEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PLAAN"
42-500 BĘDZIN UL. KOPERNIKA 7
TEL 48 604267011
e-mail pracownia@plaan.pl

plaan

	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	582/01	
inż. Bogdan Kwiecień		
SPRAWDZIŁA	SLK/1670/PWOE/07	
mgr inż. Barbara Kwiecień		
UCZESTNICZYŁ / OPRACOWAŁ	--------	
tech. Bartosz Kwiecień		
DATA / BRANŻA:	CZERWIEC 2023	ELEKTRYCZNA

PROJ. TECHNICZNY - BUDYNEK A, B, B1	1:100
INSTALACJA ELEKTRYCZNA 230/400 V AC. OBWODY ZASILANIA WPUSTÓW DACHOWYCH (PODGRZEWANYCH) I INSTALACJA ODGROMOWA. RZUT DACHU	E-10