LEGENDA

1 ŻELBETOWA PŁYTA BALKONOWA gr16cm POŁĄCZONA ZE WIEŃCEM STROPU ŁĄCZNIKAMI ISOKORB patrz projekt konstrukcji
2 SYSTEMOWA MEMBRANA WODOODPORNA n.p. "SIKA BALKONY PREMIUM" Z KWARCOWĄ WARSTWĄ WYKOŃCZENIOWĄ
3 ŁĄCZNIKI Schöck Isokorb® patrz proj. konstrukcji
4 WARSTWY PŁYTY BALKONOWEJ NAD POMIESZCZENIAMI OGRZEWANYMI SYSTEMOWA MEMBRANA WODOOODPORNA "SIKA BALCONY PREMIUM " Z KWARCOWĄ WARSTWĄ WYKOŃCZENIOWĄ
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ Ø4 co 10cm ze spadkiem 1% 4cm
WARSTWA POŚLIZGOWA (FOLIA) I USZCZELNIAJĄCA - MEMBRANA EPDM
STYROPIAN EKSTRUDOWANY λ<0,031W/m2K 25cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
STROP ŻELBETOWY 12cm (nad piwnicami 20cm)
TYNK CEM-WAP.
5 SŁUPEK KSZTAŁTOWNIK ZIMNOGIĘTY 40 x40x4mm ocynkowany w kolorze RAL 9007 u góry zakończony blachą 5" 100x40x4 z otworami do mocowania pochwytu poz.9 oraz u dołu połączony rurą 5" 60x40x4mm z blachą mocującą 5"" 160x120 x10mm z otworami pod kotwy Ø12, od dołu zaślepiony
UWAGA 1 w narożnikach balustrad typu A,D,F blachy mocyjące 5"" połączone z sobą
UWAGA 2 w balustradach typu B,C i E nie występuje poz. 5" a słupek jest przyspawany bezpośrednio do blachy mocującej
5"" WSPORNICZKI MOCUJĄCE 105x40x10mm PRZYSPAWANE DO SŁUPKA poz.5 , OTWÓR DOSTOSOWANY DO TYPU ROTULI
6 SŁUPEK Z KĄTOWNIKA ZIMNOGIĘTEGO 50x50x3 WYS 25cm Z PODSTAWĄ Z BLACHY 120x120x8mm Z OTWORAMI POD KOTWY Ø12 ocynkowany , w rozstawie co ok. 80 cm, w słupkach narożnych kątowniki w narożach podstawy
7 LEGARY ALUMINOWE 50x39mm z kanałem śrubowym w rozstawie max co 40cm mocowane do płyty tarasu na podkładkach tłumiących
8 DESKI TARASOWE KOMPOZYTOWE 145x24mm w kolorze grafitowym mocowane do poz7 za pomocą łączników systemowych
9 POCHWYT ZE STALI INOX 40x40X4mm
10 SKLEJKA WODOODPORNA 20mm
11 WSPORNIK ZE SKLEJKI J.W. co 50cm
12 OBRÓBKA Z BLACHY W KOLORZE RAL 9007
13 TYNK MOZAIKOWY Z DODATKIEM MIKI W KOLORZE GRAFITOWYM
14 RYNIENKA ODPROWADZAJĄCA WODĘ
15 WSPORNIKI DREWN. IMPREGNOWANE 60x40x300mm MOCOWANE DO ŚCIANKI ATTYKOWEJ CO 60cm
16 OKAPNIK BLACHA ALU LAKIEROWANA RAL 9007
17 BALUSTRADA ZE SZKŁA HARDOWANEGO I LAMINOWANEGO (VSG/ESG) 66.2 Z OTWORAMI NA ROTULE poz18 UWAGA ŚRODNICE OTWORÓW SZKLE DOSTOSOWAĆ DO TYPU ROTULI
18 ROTULE REGULOWANE Ø40mm ZE STALI INOX OYSTANS 30mm
19 ELEMENTY MOCUJĄCE BALUSTRADĘ PORTFENTR DO ŚCIANY ZE STALI INOX patrz szczegół D - ZESPAWANE Z POCHWYTEM poz.9
20 MOCOWANIE NA KOTWY WKLEJANE POD ŚRUBY M12
UWAGA 2 - Z UWAGI NA KONIECZNOŚĆ DUŻEJ PRECYZJI MONTAŻU PRZY WIERCENIU OTWORÓW I MOCOWANIU KOTEW NALEŻY UŻYĆ ZASTĘPCZYCH SZABLONÓW TAFLI BALUSTRAD Z OTWORAMI wykonanych ze sklejki
21 PŁYTY TRESPA "METEON" BROOKLYN ANTHRACITE, w podbitce dasziku i scianach mocowane do blaszanych profili systemowych
22 PŁYTA OSB 20mm
23 RURKA ALUMIN. Ø40x4x250mm - ODPROWADZENIE WODY
24 MOCOWANIE TAFLI PORTENETR OD DOŁU - BLACHA 120x120x10mm Z OTWORAMI NA KOTWY WKLEJANE Ø12 Z PRZUSPAWANĄ TULEJĄ Ø40x5xmm KONIEC ZAŚLEPIONY nagwintowany pod śrubę rotuli
24 KONSOLKI ZE STALI OCYNK. co 60cm I KĄTOWNIK INOX 100x100x6mm (OPARCIE DLA OKŁADZINY Z KAMIENIA)

UWAGA 3 WSZYSTKIE WYMIARY W CENTYMETRACH
UWAGA 4 NIE WSZYSTKIE WYMIENIONE POWYŻEJ POZYCJE WYSTĘPUJĄ W PRZEDMIOTOWYM RYSUNKU

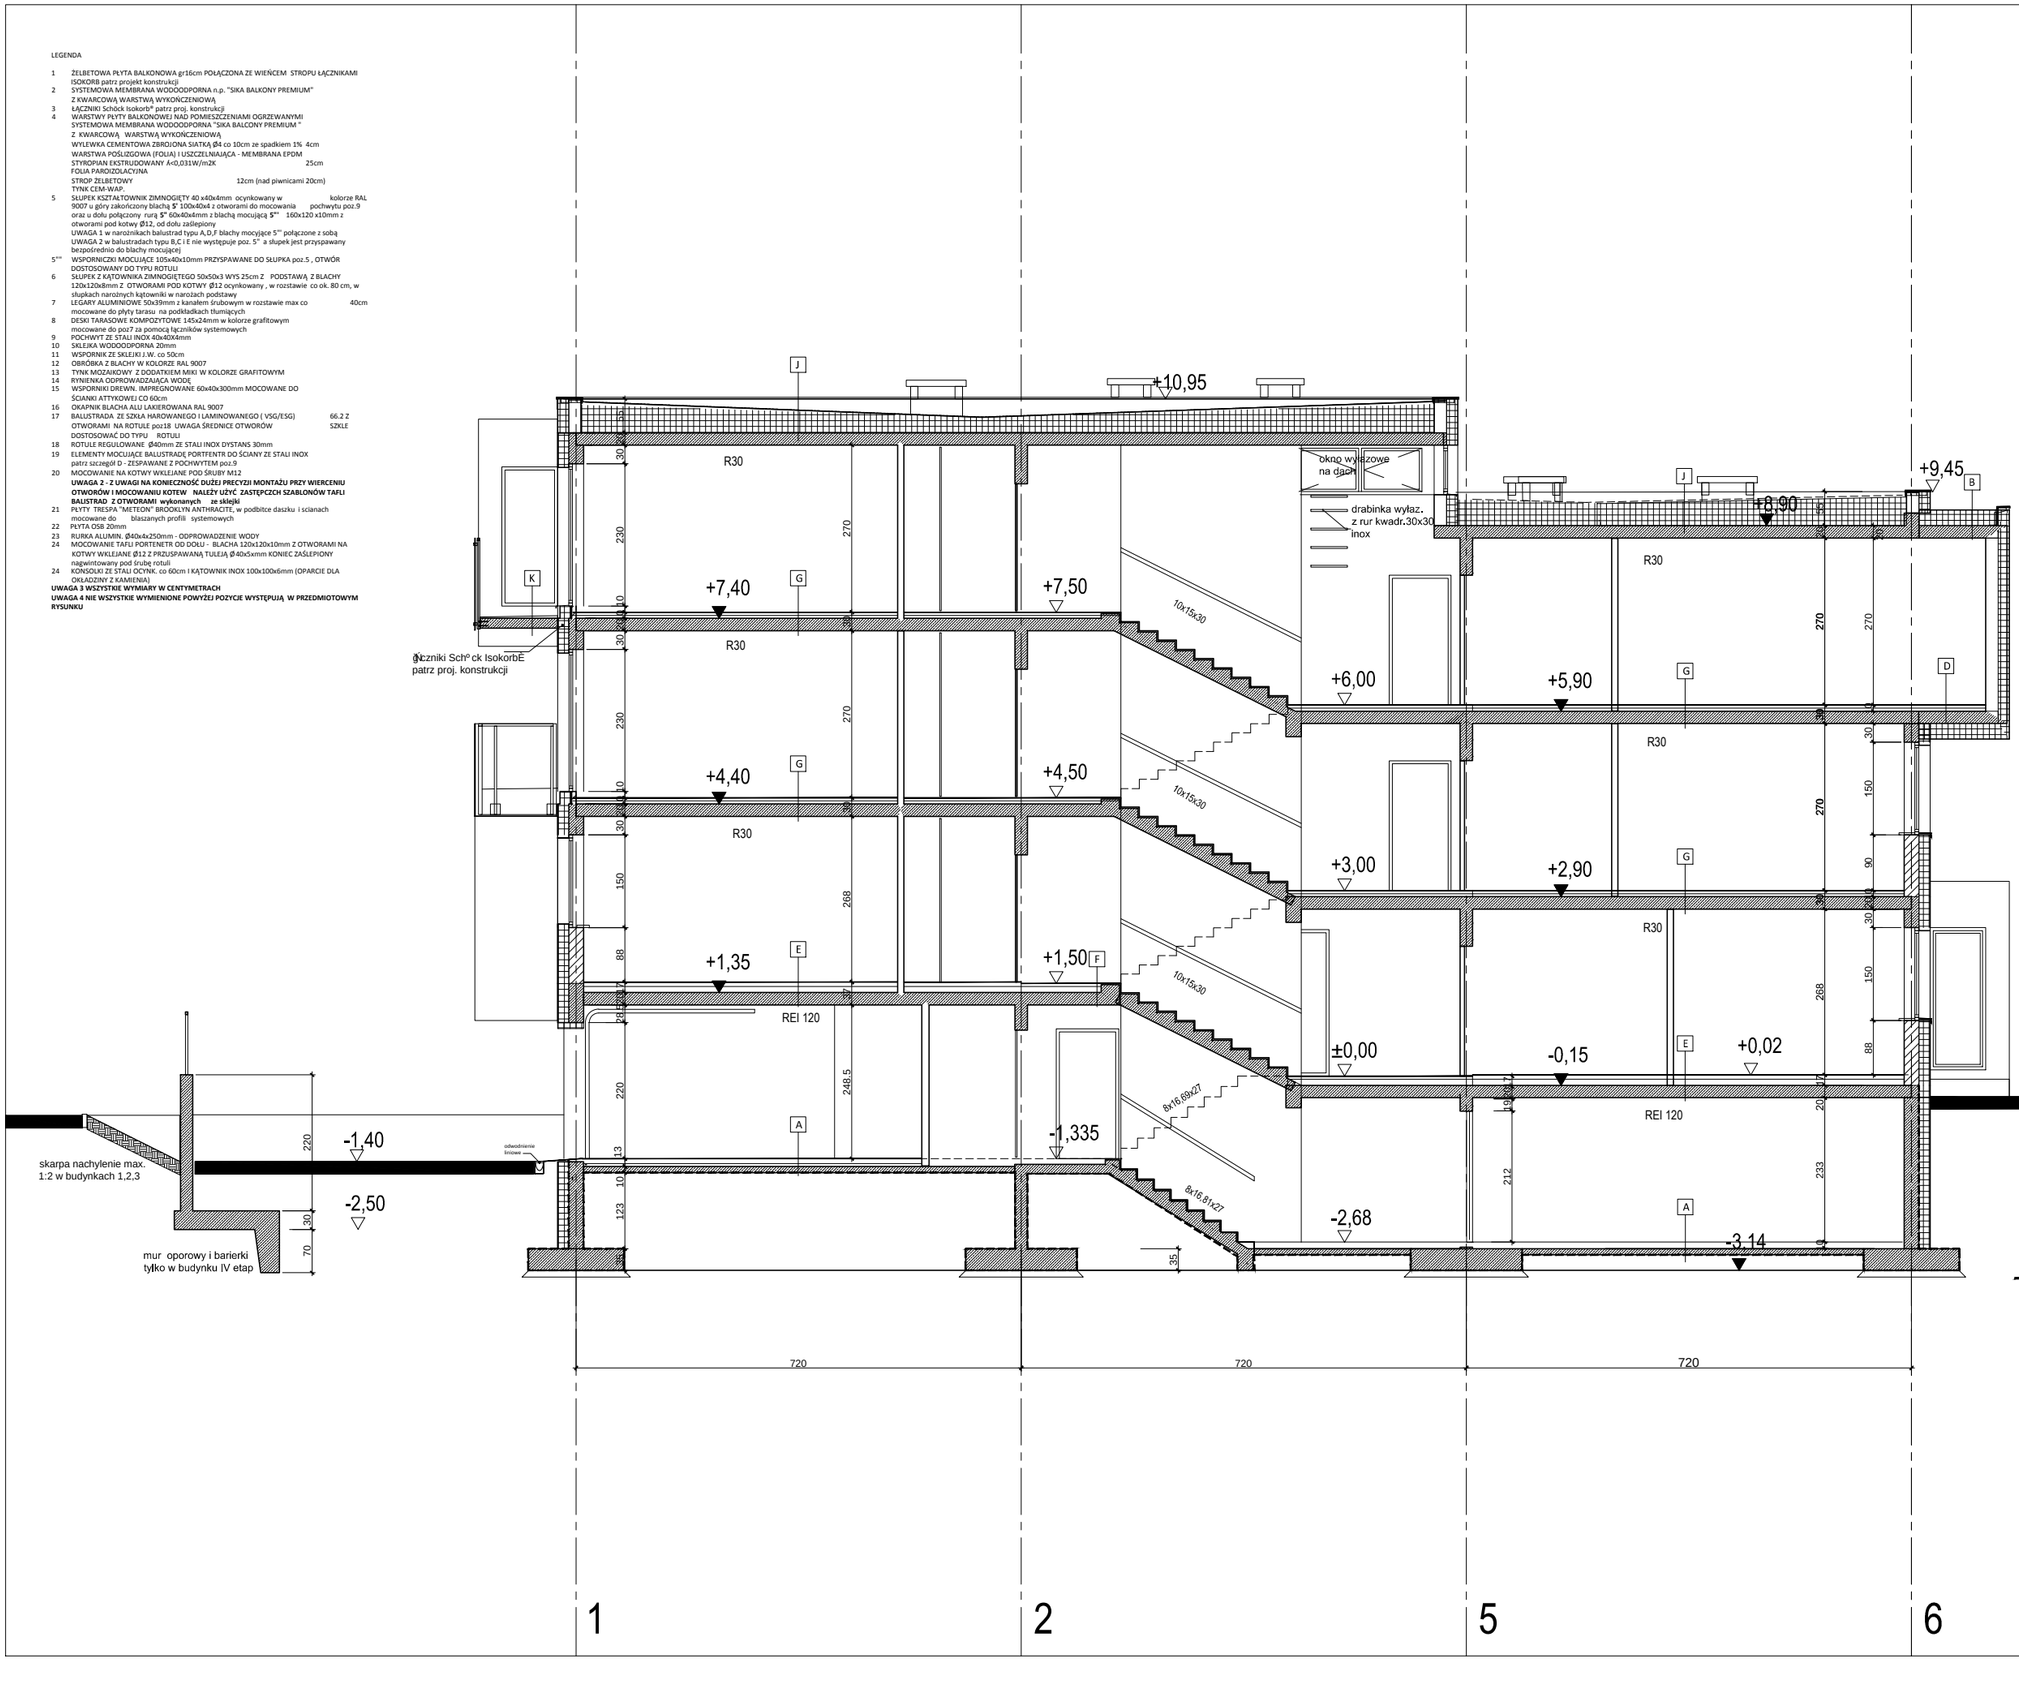

A POSADZKA - PIWNICE
(W POM WYMIENNIKA I PRZYŁ WODY I KLATKACH SCHOD
PŁYTKI GRES NA ZAPR. CEM-KLEJ.)
GŁADŹ CEMENT WYPALONA 5cm
(W GARAŻACH GŁADŹ 8cm ZBROJONA Ø10 co15cm WYKOŃCZONA EPOKSYDEM)
STYROPIAN EPS 80 (W GARAŻACH EPS100) 5cm
PŁYTA ŻELBETOWA 10cm
2xFOLIA
IZOLACJA BITUMICZNA SUPERFLEX 10 DIETERMANN
CHUDY BETON 10cm
PIASEK ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI 30cm

B STROPODACH NIEWENTYLOWANY U=0,15W/m2K
MEMBRANA WODOSZCZELNA TERMOZGRZEW. 2-WARSTWOWA 1cm
WEŁNA MINERALNA - PŁYTY TWARDE ZLAMINOW. Z PAPĄ PODŁAD. 25cm
KLINY Z WEŁNY JW 1-5cm
PAROIZOLACJA
PŁYTA ŻELBET nad wykuszami 20cm
STYROPIAN EPS80 10cm
TYNK CEM-WAP. NA SIATCE 1cm

C NAWIERZCHNIA BALKONÓW U=0,30W/m2K
SYSTEMOWA MEMBRANA WODOODPORNA n.p. "SIKA BALKONY PREMIUM"
Z KWARCOWĄ WARSTWĄ WYKOŃCZENIOWĄ
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ Ø4 co 10cm ze spadkiem 1% 4cm
WARSTWA POŚLIZGOWA (FOLIA) I USZCZELNIAJĄCA - MEMBRANA EPDM
STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS λ<0,031W/m2K 17-20cm
STROP ŻELBETOWY 20cm
STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS λ<0,031W/m2K 10cm
TYNK NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO SYSTEM. JAK ŚCIANY 1cm

E POSADZKI MIESZKANIA PARTER

PANELE PODŁOGOWE HDF NA PODKŁADZIE WYGŁUSZAJĄCYM 1cm
GŁADŹ CEMENT. ZBROJONA (PODŁOGA PŁYWAJĄCA) 4cm
STYROPIAN EPS100 λ<0,031W/m2K 12cm
PAROIZOLACJA
PŁYTA ŻELBET 20cm
TYNK CEM-WAP. 1cm

F POSADZKI PARTER KOMUNIKACJA, KUCHNIE, POM. SANITARNE

GRES NA ZAPRAWIE CEM-KLEJ MROZOODPORNEJ 1cm
GŁADŹ CEMENT. ZBROJONA (PODŁOGA PŁYWAJĄCA) 4cm
STYROPIAN EPS100 λ<0,031W/m2K 12cm
PAROIZOLACJA
PŁYTA ŻELBET 20cm
TYNK CEM-WAP. 1cm

G POSADZKI MIESZKANIA KONDYGNACJE U=0,591W/m2K

PANELE PODŁOGOWE HDF NA PODKŁADZIE WYGŁUSZAJĄCYM 1cm
GŁADŹ CEMENT. ZBROJONA (PODŁOGA PŁYWAJĄCA) 4cm
STYROPIAN EPS80 5cm
PŁYTA ŻELBET 20cm
TYNK CEM-WAP.+GŁADŹ 1cm

H POSADZKI KOMUNIKACJA KUCHNIE POM. SANITAR. KONDYGNACJE

GRES NA ZAPRAWIE CEM-KLEJ MROZOODPORNEJ 1cm
GŁADŹ CEMENT. ZBROJONA (PODŁOGA PŁYWAJĄCA) 4cm
STYROPIAN EPS 80 5cm
PŁYTA ŻELBET 20cm
TYNK CEM-WAP. +GŁADŹ 1cm

J STROPODACH NIEWENTYLOWANYY U=0,15W/m2K

MEMBRANA WODOSZCZELNA TERMOZGRZEW. 2-WARSTWOWA 1cm
WEŁNA MINERALNA - PŁYTY TWARDE ZLAMINOW. Z PAPĄ PODŁAD. 25cm
KLINY Z WEŁNYMIN. J.W. 0-20cm
PAROIZOLACJA
PŁYTA ŻELBET 20cm
TYNK CEM-WAP. +GŁADŹ 1cm

K NAWIERZCHNIA BALKONÓW

SYSTEMOWA MEMBRANA WODOODPORNA n.p. "SIKA BALKONY PREMIUM"
Z KWARCOWĄ WARSTWĄ WYKOŃCZENIOWĄ
WARSTWA SPADKOWA 1,5% 0-2cm
PŁYTA ŻELBET 16cm
TYNK NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO SYSTEM. JAK ŚCIANY 1cm

D PODŁOGA WYKUSZY

PANELE PODŁOGOWE HDF NA PODKŁADZIE WYGŁUSZAJĄCYM 1cm
GŁADŹ CEMENT. ZBROJONA (PODŁOGA PŁYWAJĄCA) 4cm
STYROPIAN EPS80 5cm , W PARTERZE EPS100 12cm
PŁYTA ŻELBET 20cm
(PRZY WYKUSZACH W PARTERZE IZOLACJA BITUMICZNA SUPERFLEX 10 DIETERMANN)
STYROPIAN EPS100(λ 0,031) 25cm
TYNK NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO SYSTEM. JAK ŚCIANY 1cm

IZOLACJA SUPERFLEX 10 DIETERMANN

Inwestor
MIĘDZYGMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.42-600 TARNOWSKIE GÓRY ul. Towarowa 1
Temat
OSIEDLE MIESZKANIOWE W MIASTECZKU ŚLĄSKIM PRZY ULICY BIAŁEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PLAAN"
42-500 BĘDZIN UL. KOPERNIKA 7
TEL 48 604267011 e-mail pracownia@plaan.pl

PROJEKTOWAŁ	NR UPR	PODPIS
mgr inz. arch. Aleksander KRAJEWSKI	77/SLOKK/2016/II	
SPRAWDZIŁ		
mgr inz. arch. Aleksandra FLIS	14/94	
	CZERWIEC 2023	ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNEK A, B	1:50
PRZEKRÓJ C - C	9