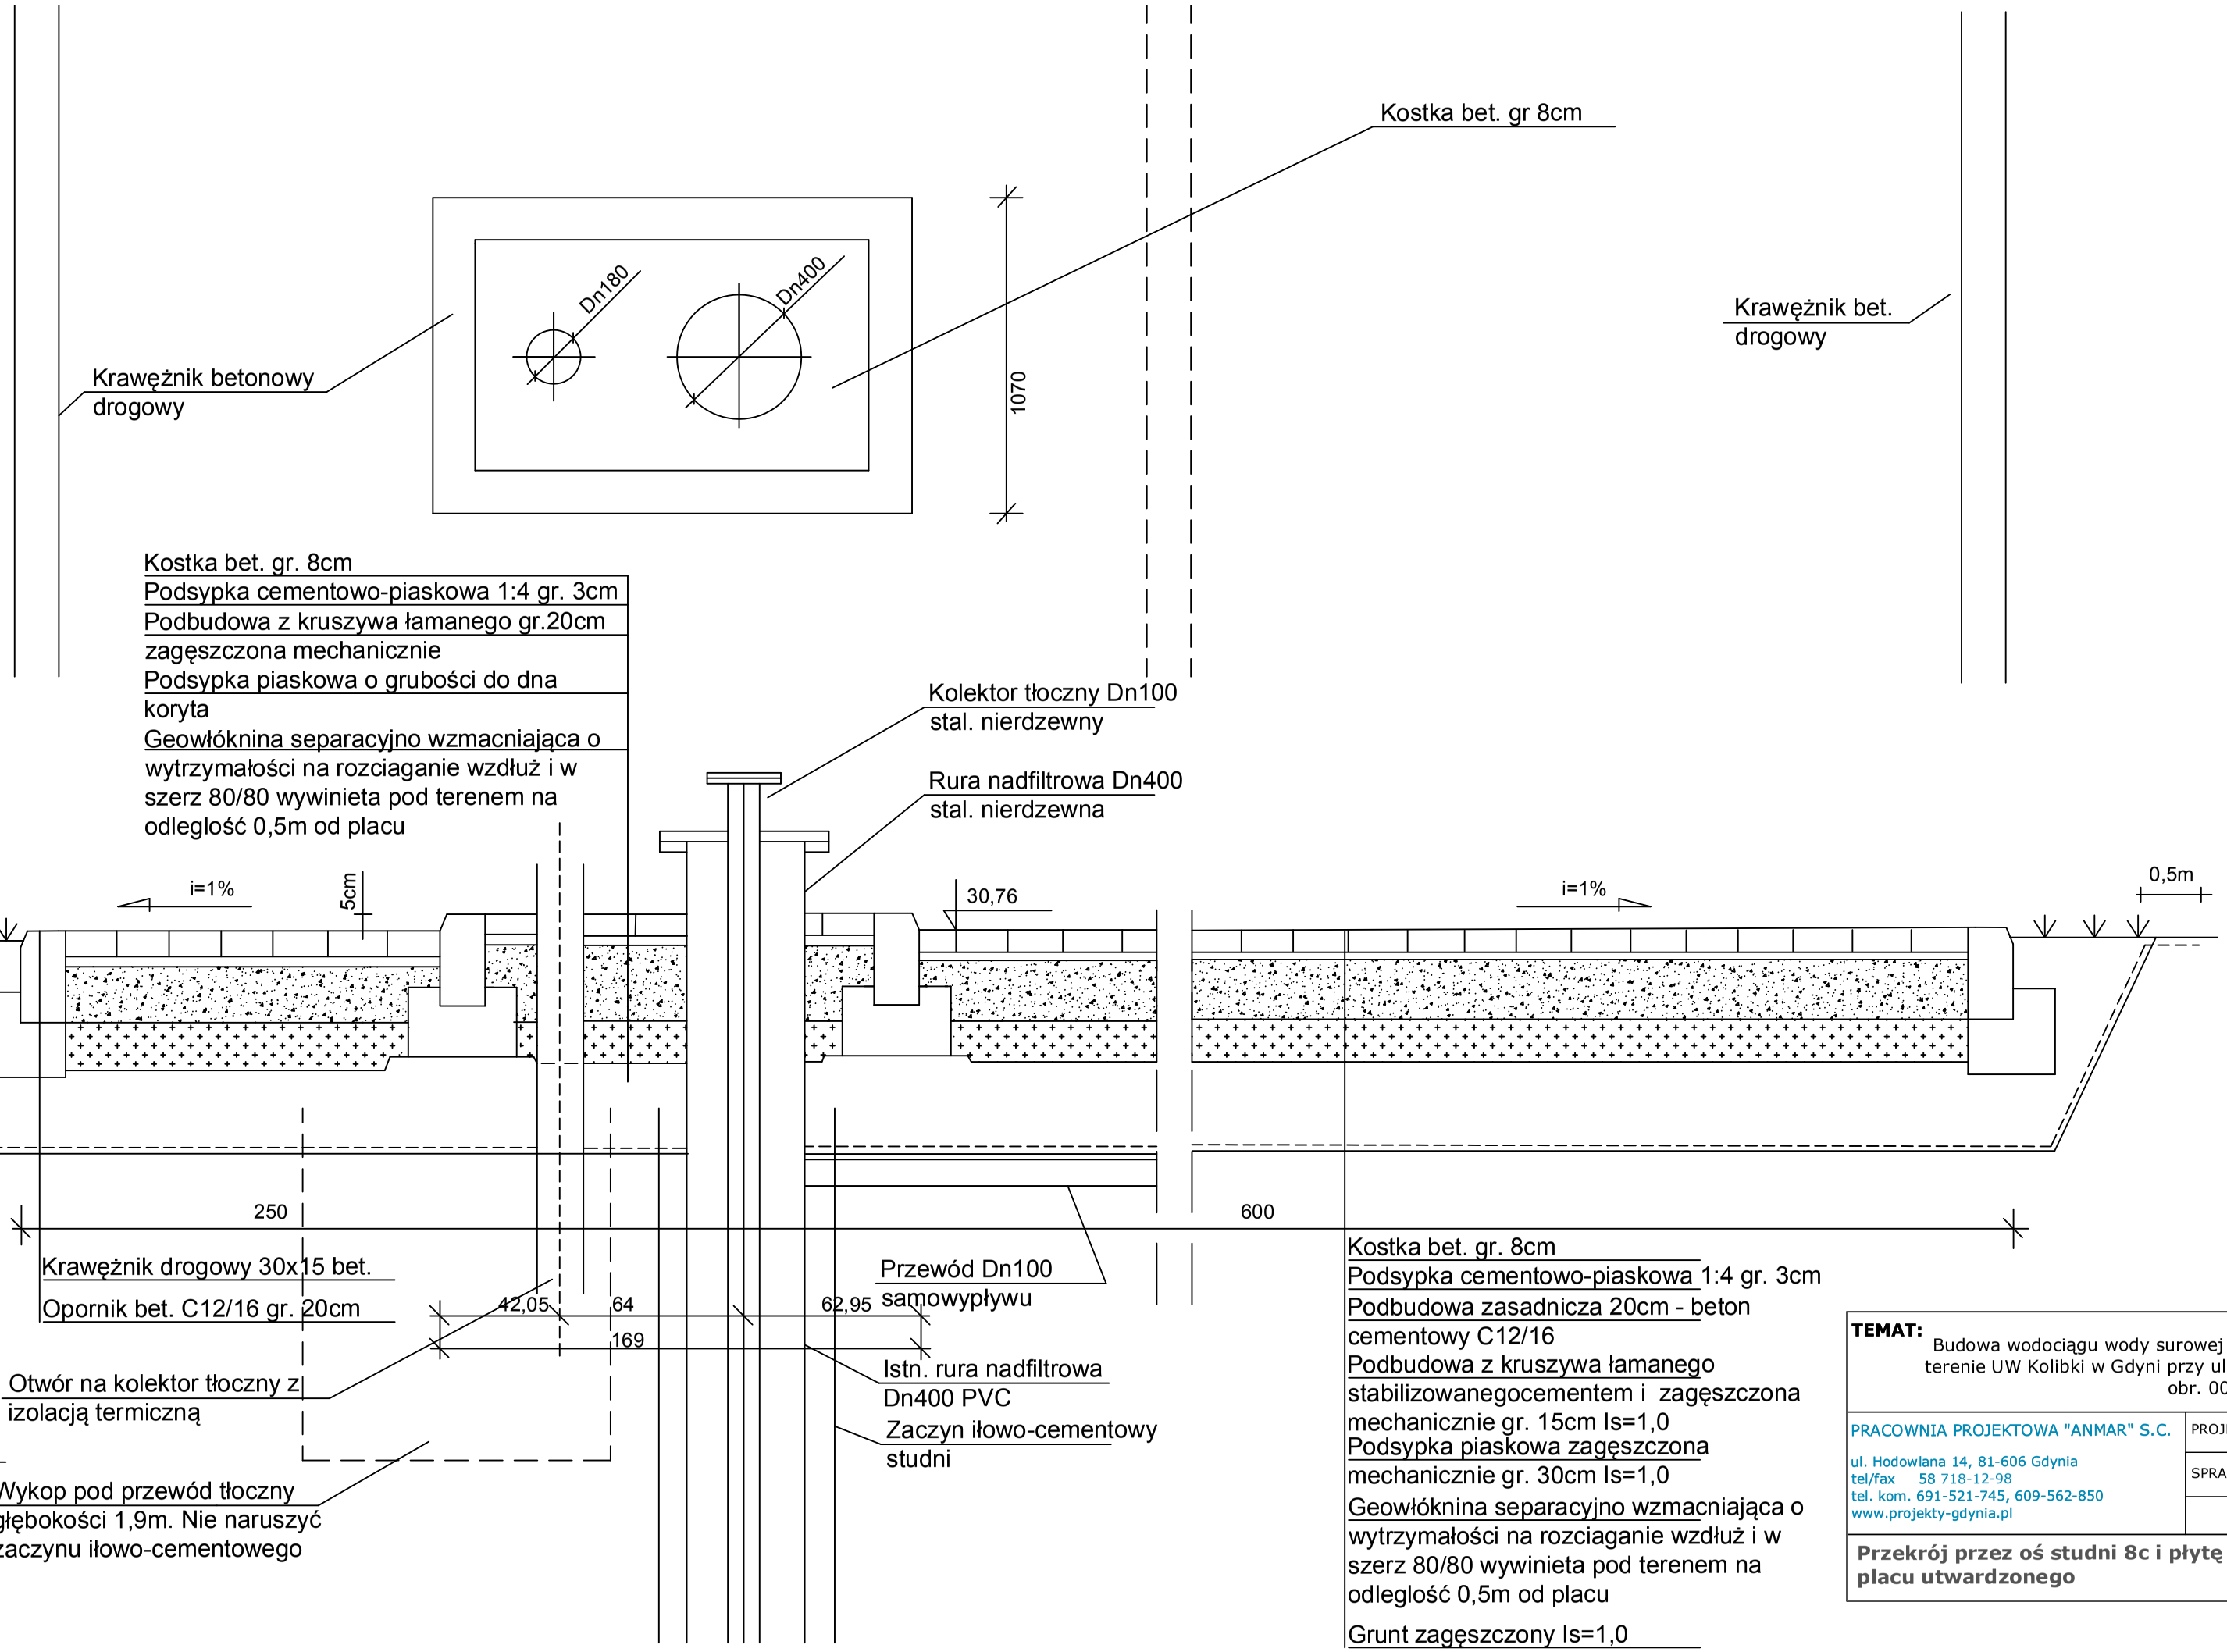

Kostka bet. gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa z kruszywa łamanego gr.20cm zagęszczona mechanicznie
Podsypka piaskowa o grubości do dna koryta
Geowłóknina separacyjno wzmacniająca o wytrzymałości na rozciaganie wzdłuż i w szerz 80/80 wywinieta pod terenem na odległość 0,5m od placu

Kostka bet. gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza 20cm - beton cementowy C12/16
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanegocementem i zagęszczona mechanicznie gr. 15cm Is=1,0
Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie gr. 30cm Is=1,0
Geowłóknina separacyjno wzmacniająca o wytrzymałości na rozciaganie wzdłuż i w szerz 80/80 wywinieta pod terenem na odległość 0,5m od placu
Grunt zagęszczony Is=1,0

TEMAT:
Budowa wodociągu wody surowej wraz z przełączeniem studni Nr 8c na terenie UW Kolibki w Gdyni przy ul. Inżynierskiej, dz, nr 3221,3215,3214 obr. 0022 Orłowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C.
ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia
tel/fax 58 718-12-98
tel. kom. 691-521-745, 609-562-850
www.projekty-gdynia.pl

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. M.Datta upr. POM/0025/POOS/09	
SPRAWDZIŁ	inż. A. Krysiński upr. GT-III-630/745/77	

Przekrój przez oś studni 8c i płytę placu utwardzonego

SKALA	DATA WYK.	NR RYS.
1:20	wrzesień 2023	10