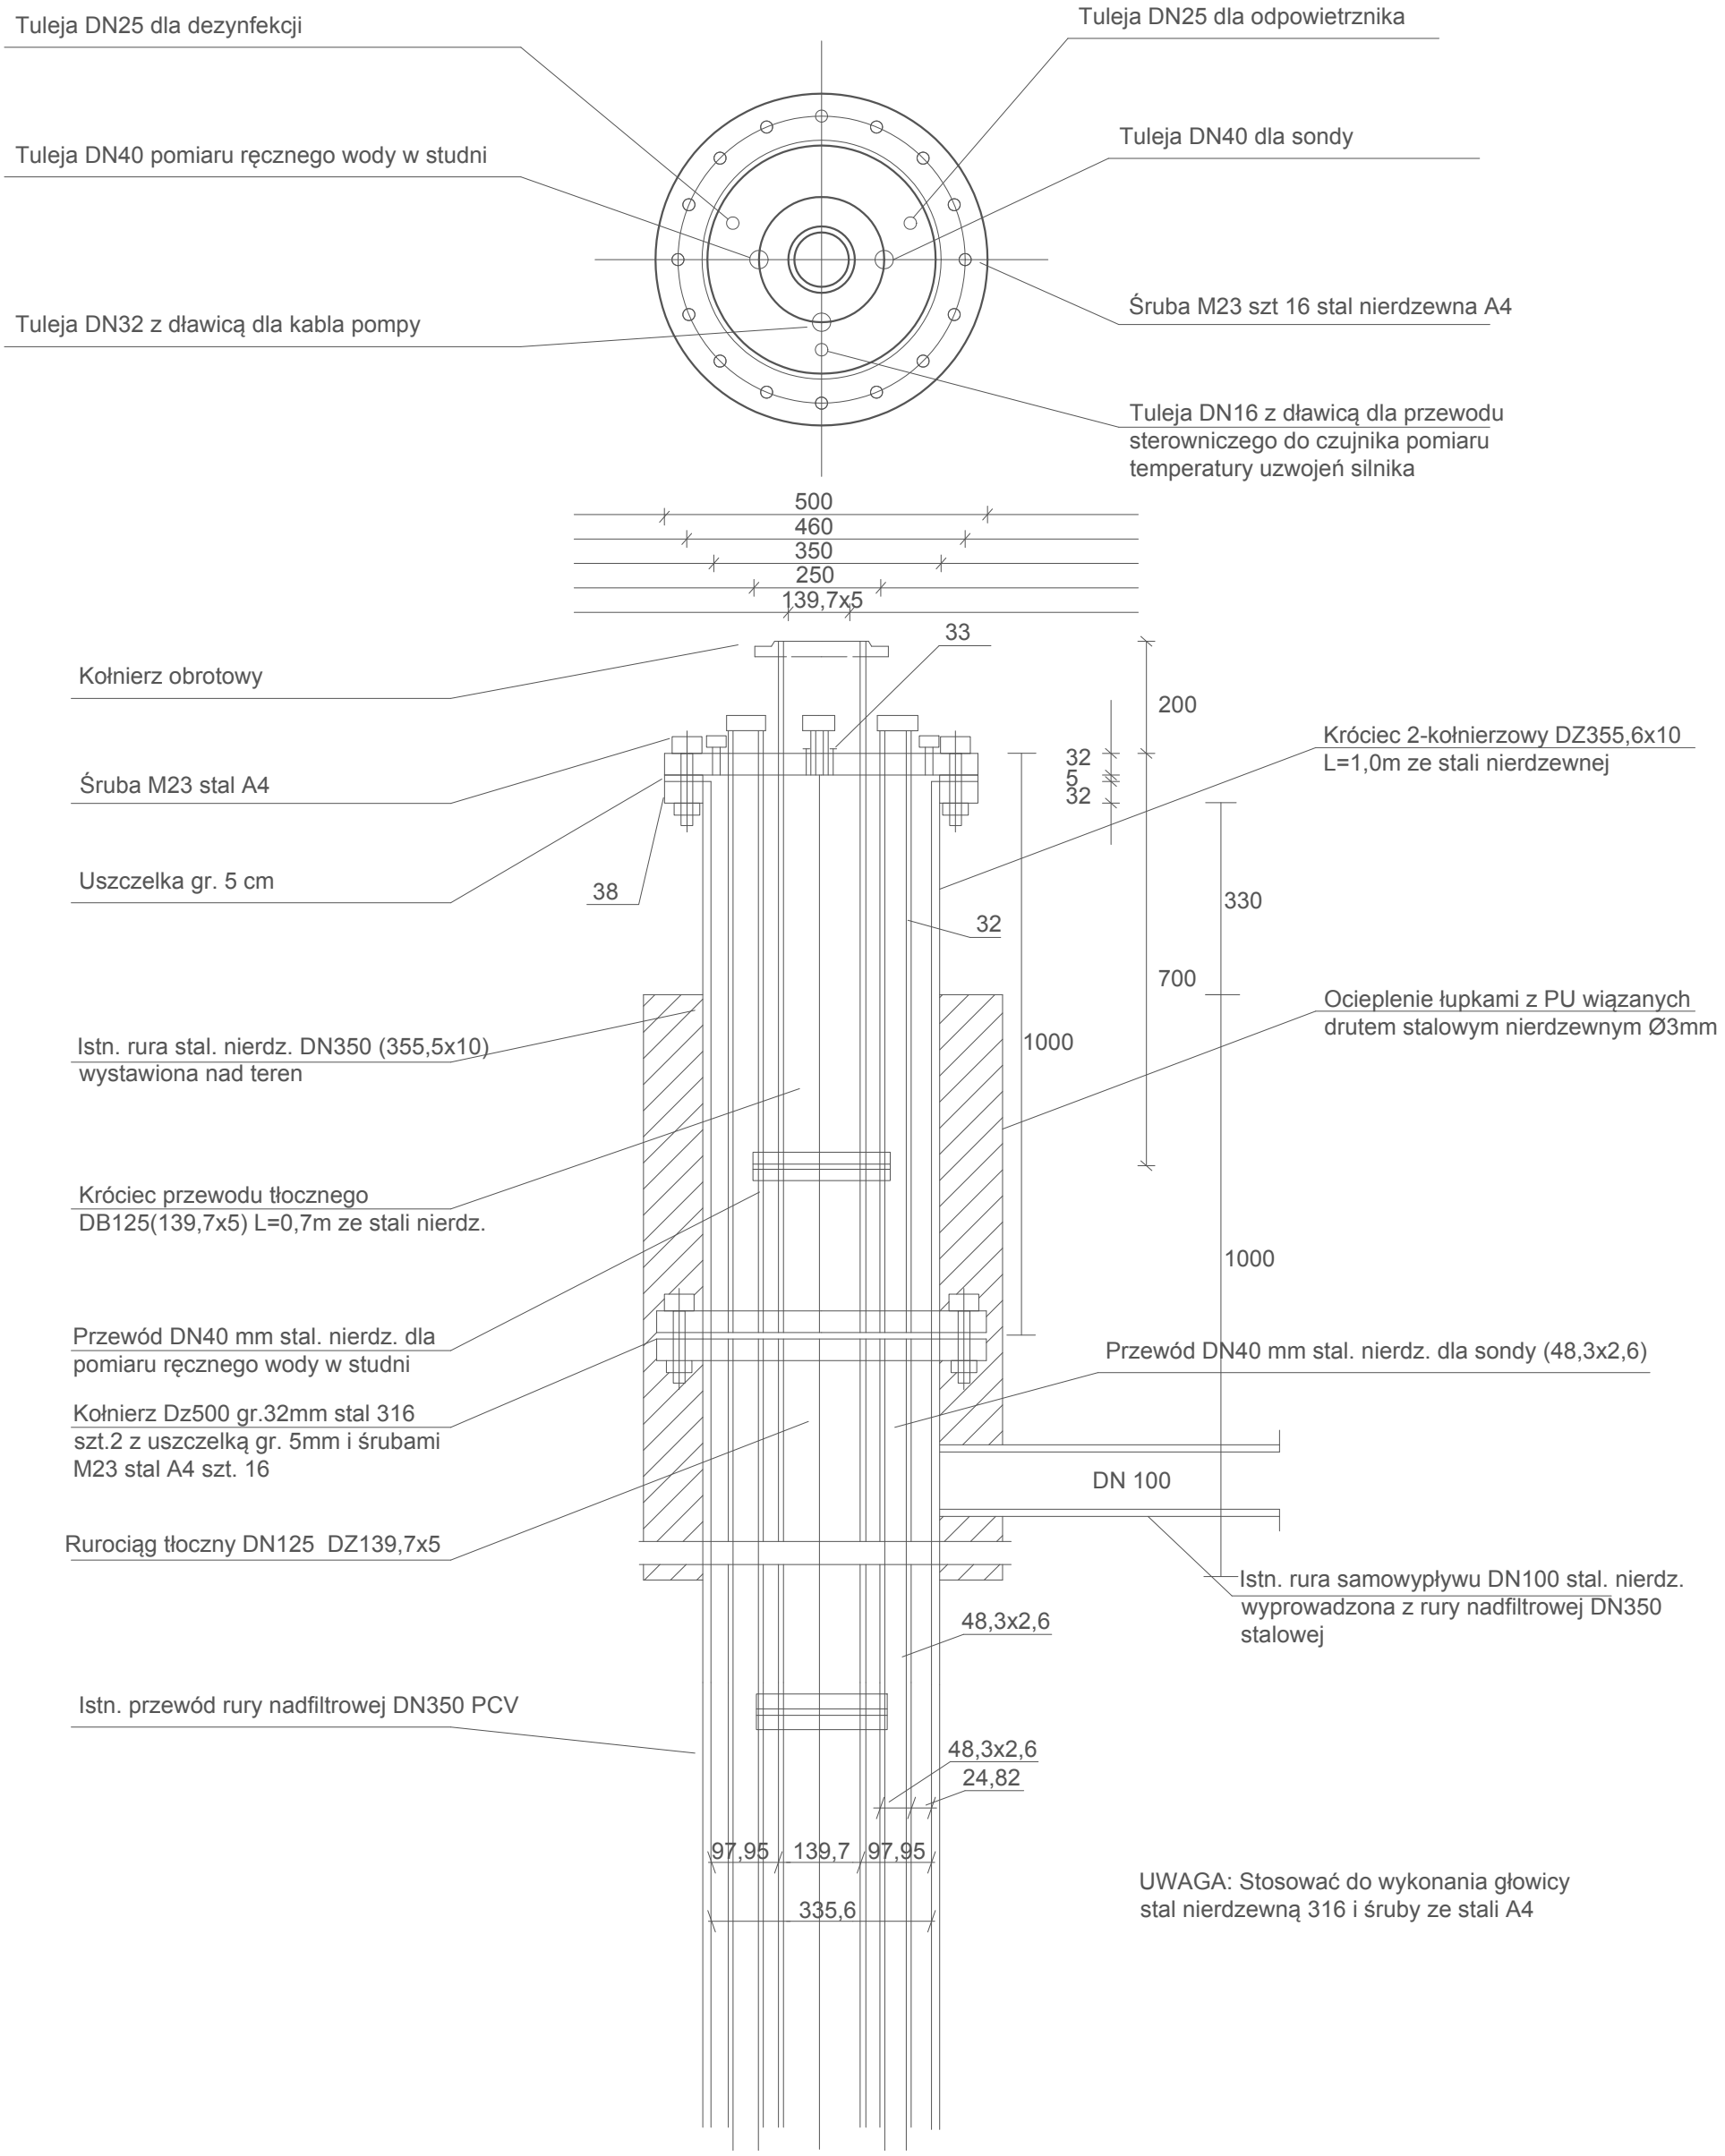

UWAGA: Stosować do wykonania głowicy stal nierdzewną 316 i śruby ze stali A4

TEMAT:
Budowa wodociągu wody surowej wraz z przełączeniem studni Nr 8c na terenie UW Kolibki w Gdyni przy ul. Inżynierskiej, dz, nr 3221,3215,3214, 3213, 1095,1090,1089 obr. 0022 Orłowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C.
ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia
tel/fax 58 718-12-98
tel. kom. 691-521-745, 609-562-850
www.projekty-gdynia.pl

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. M.Datta upr. POM/0025/POOS/09	
SPRAWDZIŁ	inż. A. Krysiński upr. GT-III-630/745/77	

Głowica studni Nr 2b	SKALA 1:10	DATA WYK. wrzesień 2023	NR RYS. 6