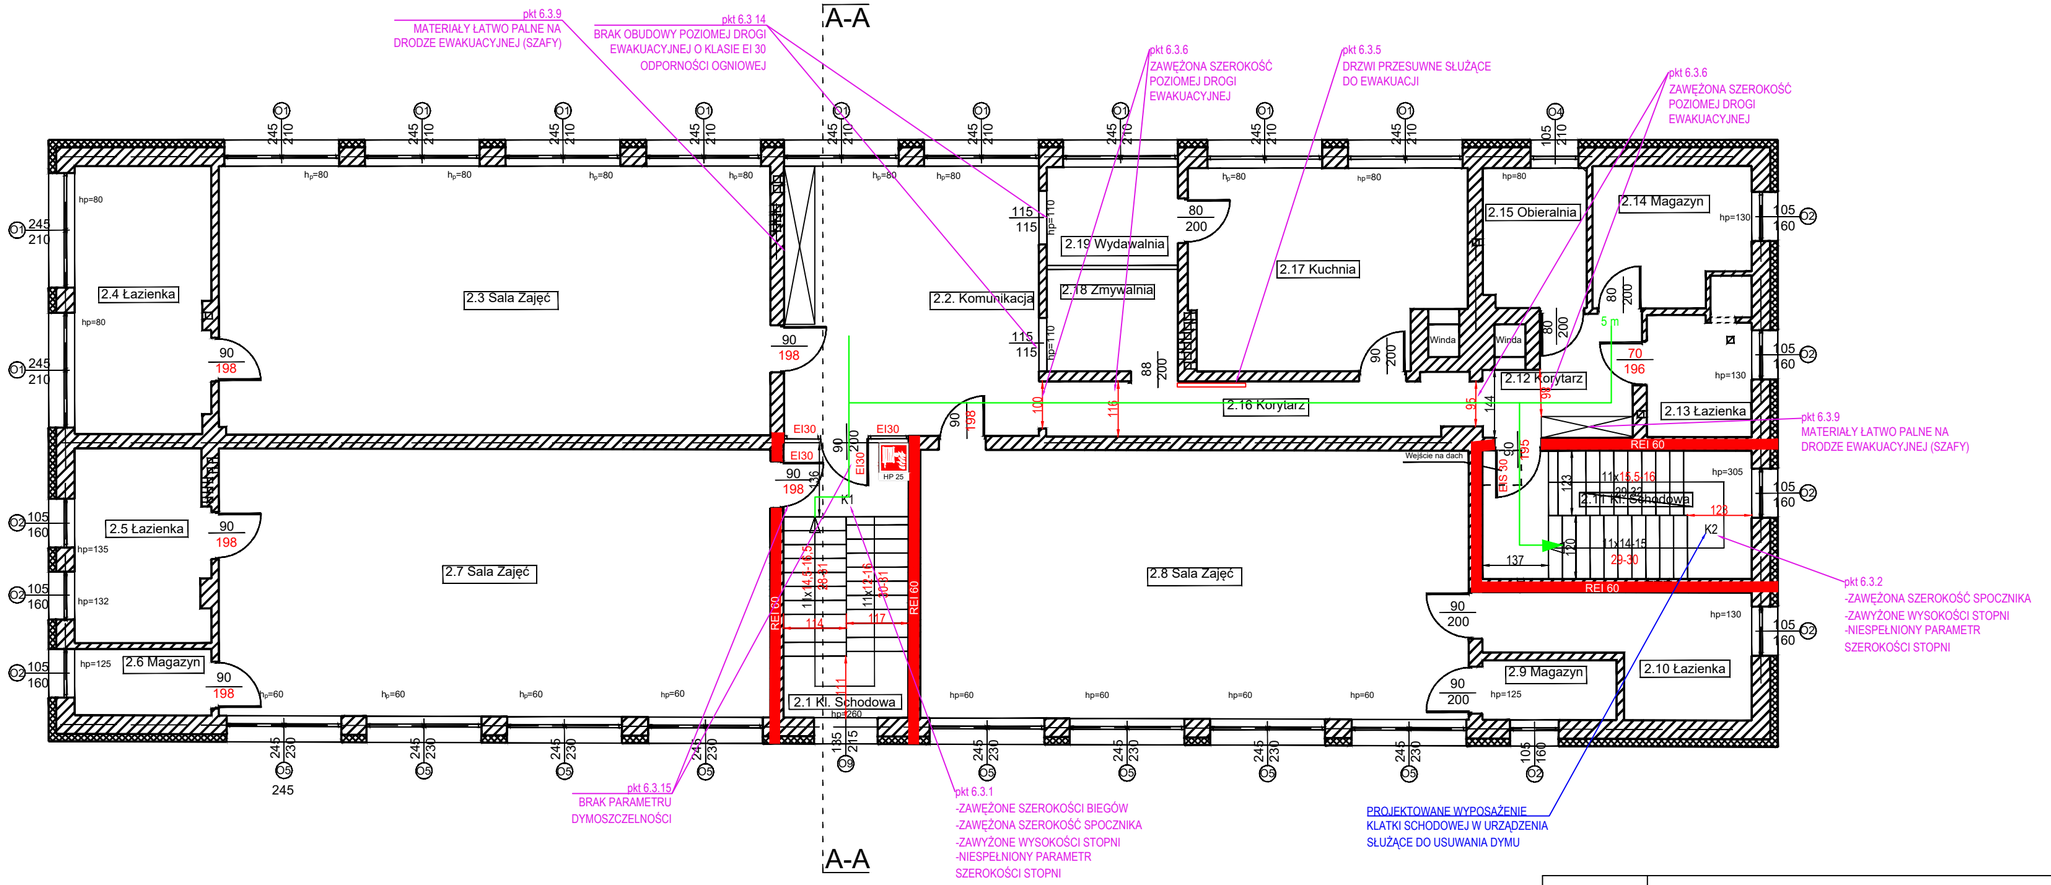


## LEGENDA

| SYMBOL | ZNACZENIE |
|---|---|
| pkt 6.3 xx | Odniesienie do punktu 6.3.xx części opisowej ekspertyzy |
| opis | Opisy/elementy projektowane |
| | Kierunek ewakuacji - dojście ewakuacyjne |
| | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu |
| REI 60 | Przegroda o klasie REI 60 odporności ogniowej |
| HP 25 | Hydrant wewnętrzny o średnicy 25 mm |

| | |
|---|---|
| NAZWA OBIEKTU | Przedszkole Samorządowe nr 5 w Kępnie<br>Osiedle 700-lecia 9, 63-600 Kępno |
| TEMAT: | Ekspertyza Techniczna na podstawie:<br>art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023, poz. 682),<br>§ 2 ust. 3a w związku z §207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225 ze zm.),<br>§ 1 ust. 2 w związku z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2023 r. poz. 822),<br>§ 13 ust.4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). |
| OPRACOWALI: | |
| NAZWA RYSUNKU: | RZUT I PIĘTRA |
| SKALA: 1:100 | DATA: PAŹDZIERNIK 2024 |
| NR RYSUNKU: | 4 |