TEMAT: Budowa wodociągu wody surowej wraz z przełączeniem studni Nr 2b na terenie UW Kolibki w Gdyni przy ul. Inżynierskiej, dz, nr 3221,3215,3214,3213,1095,1090,1089 obr. 0022 Orłowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C.
ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia
tel/fax 58 718-12-98
tel. kom. 691-521-745, 609-562-850
www.projekty-gdynia.pl

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. M.Datta upr. POM/0025/POOS/09	
SPRAWDZIŁ	inż. A. Krysiński upr. GT-III-630/745/77	

Profil podłużny rurociągu tłocznego wody surowej	SKALA 1:100/500	DATA WYK. maj 2023	NR RYS. 2

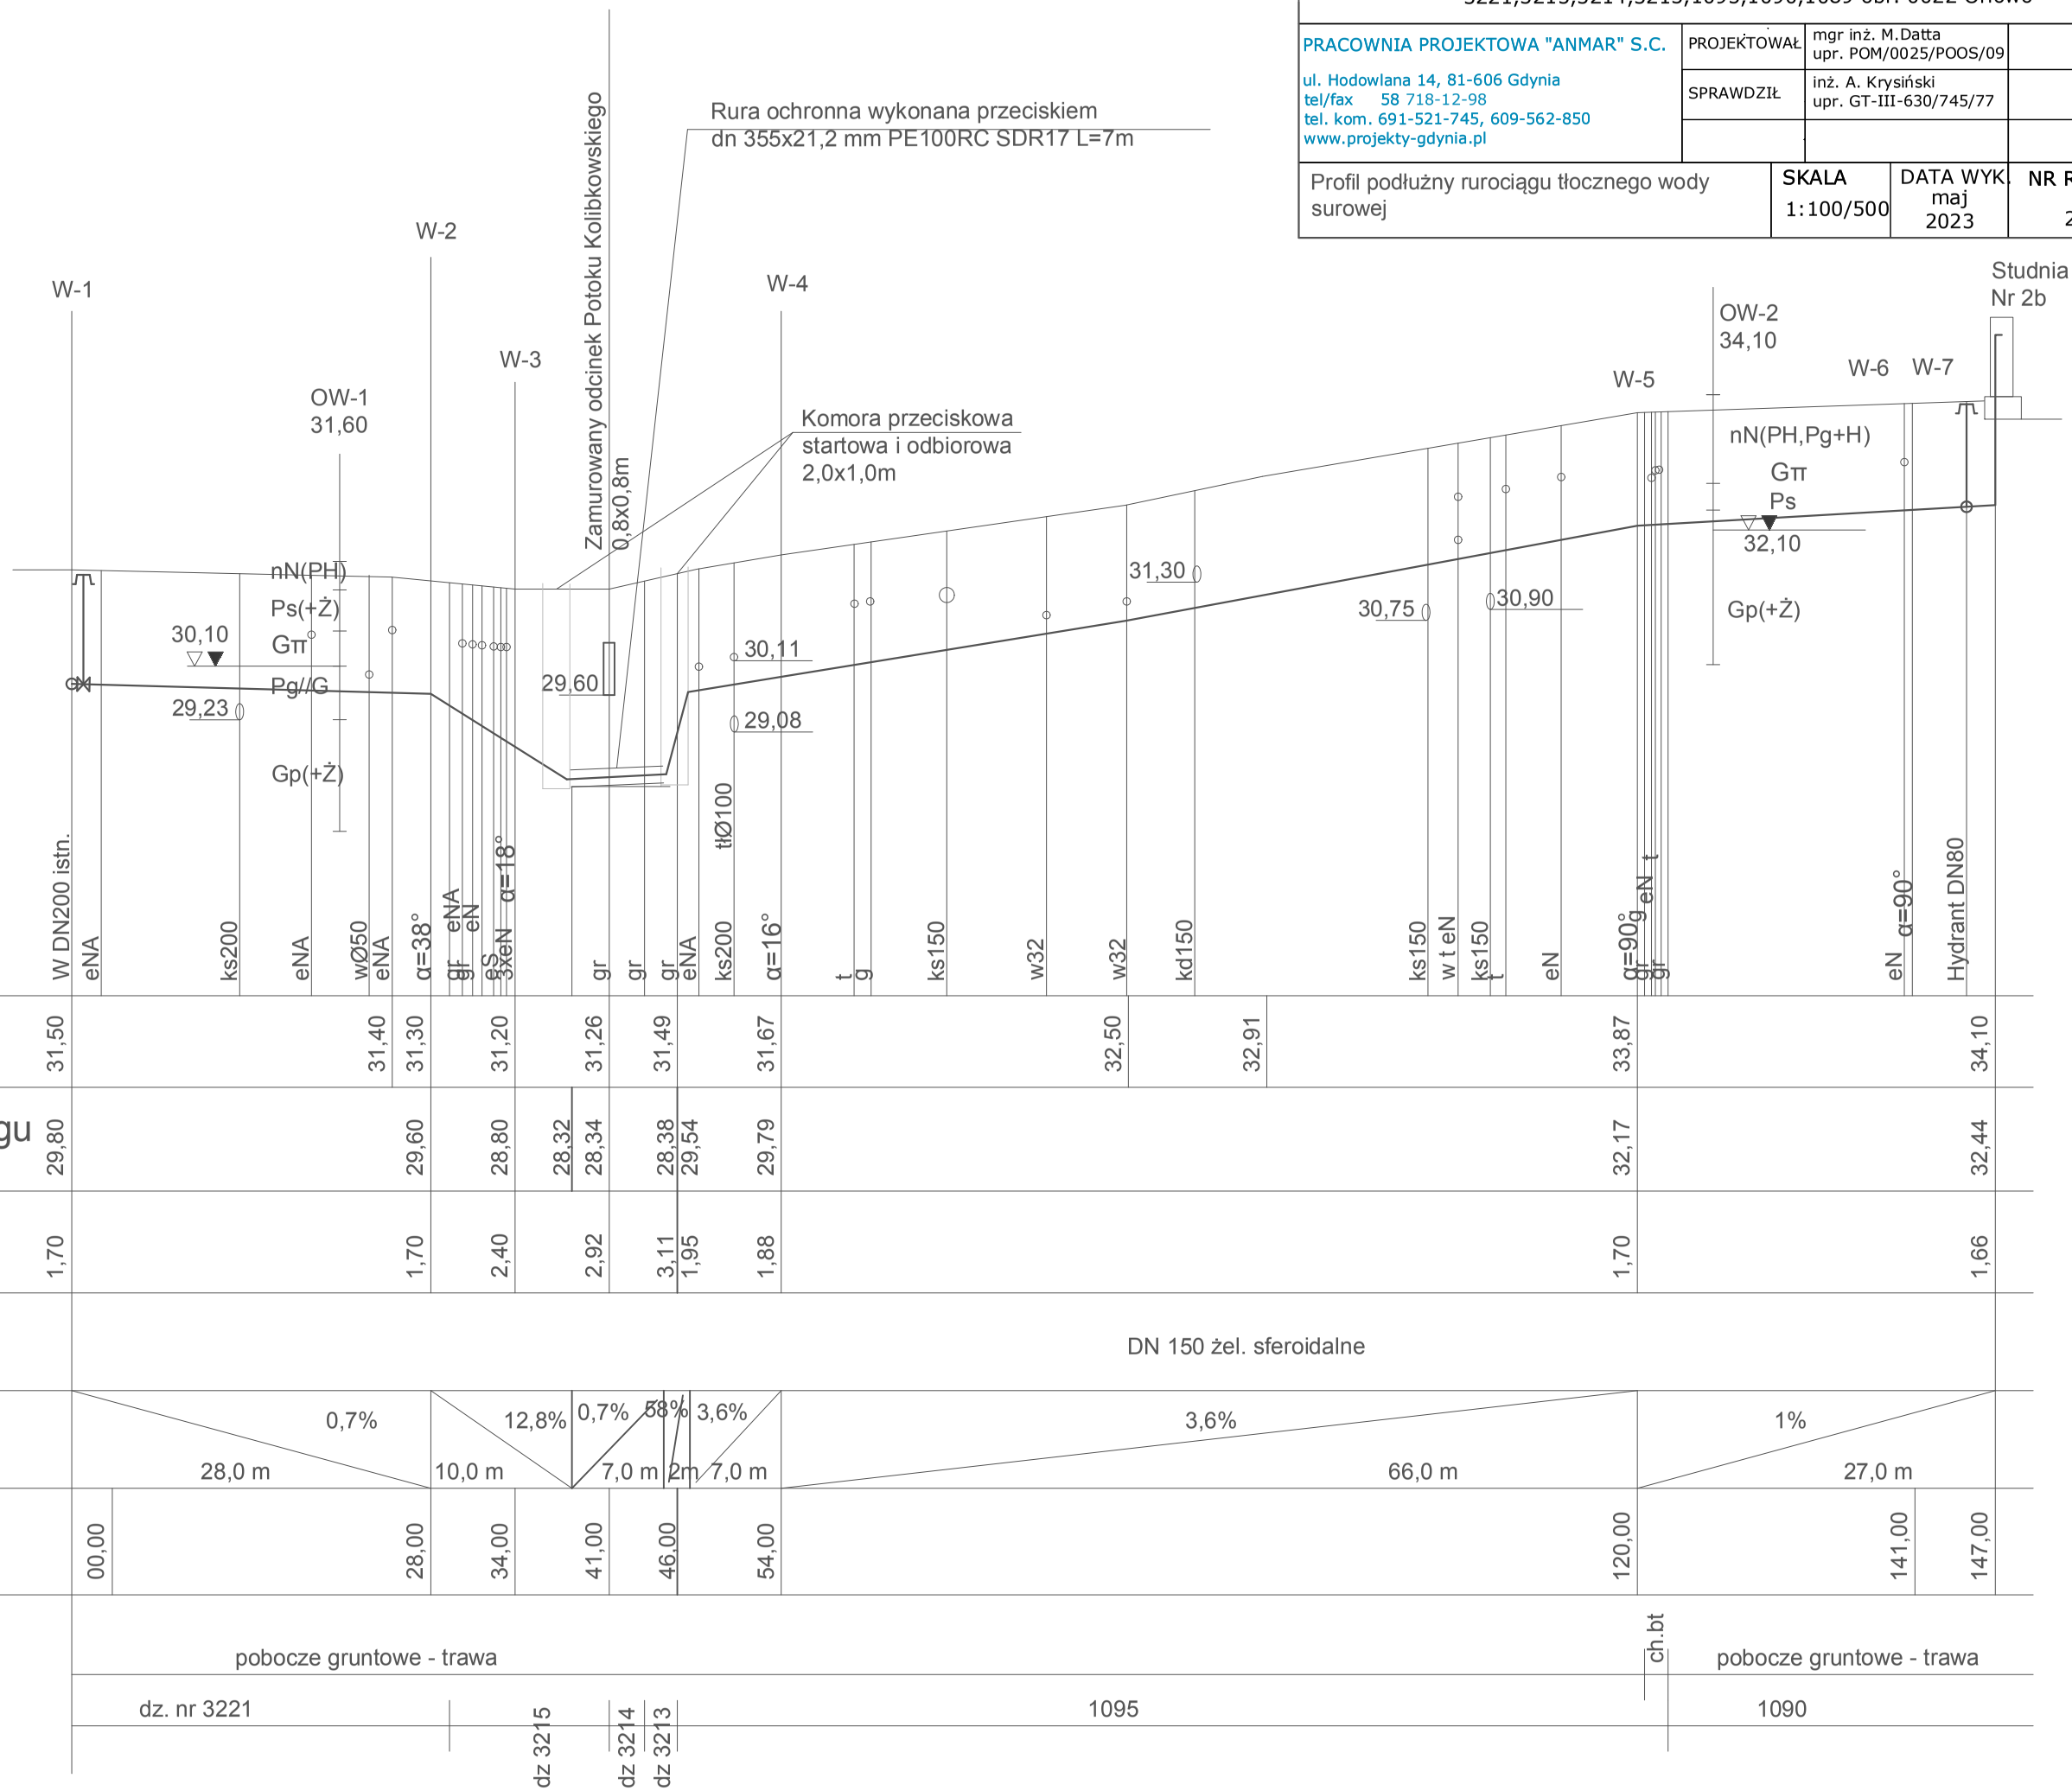

	W DN200 istn.	eNA	ks200	eNA	wØ50	eNA	α=38°	gr	eNA	eN	αS	3xeN	α=18°	gr	gr	gr	eNA	ks200	tłØ100	α=16°	t	g	ks150	w32	w32	kd150	ks150	w t eN	ks150	t	eN	g=90°	gr	eN	t	eN	α=90°	Hydrant DN80
Rzędna terenu	31,50				31,40		31,30		31,20					31,26	31,49		31,67								32,50		32,91				33,87							34,10
Rzędna dna rurociągu	29,80						29,60		28,80					28,32	28,34	28,38	29,54			29,79											32,17							32,44
Głębokości	1,70						1,70		2,40					2,92	3,11	1,95	1,88														1,70							1,66

	00,00		28,00		34,00		41,00		46,00		54,00																				120,00							141,00		147,00