Lp	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość jednostek	Uwaga
1	Rury przewodowe DN150mm żeliwne sferoidalne kielichowe o złączach STD Vi koloru niebieskiego	m	147	p=16 bar
2	Rura osłonowa dn350x21,1mm PE100 RC SDR17	m	7	p=10bar
3	Manszeta elastomerowa- kołnierz uszczelniający KG z opaską zaciskową ze stali nierdzewnej dla rury 350/150	szt	2	kpl.
4	Rury dn110PE SDR17	m	6,0	p=10bar
5	Rury PVC kanalizacyjne dn160mm kielichowe	m	3,5	SN8
6	Studnia Dn1200mm z kręgów betonowych C35/45 na uszczelkach ustawiona w wykopie	szt.	1	kpl.
7	Studnia Dn2000mm z kręgów betonowych C35/45 na uszczelkach zapuszczana metodą studniarską	szt.	1	kpl.
8	Kołnierz ze stali nierdzewnej przyspawany do istn. rury nierdzewnej DN100 samowypływu	szt.	1	St. nierdz.316
9	Króciec 2-kołnierzowy L=0,5m DN100mm	Szt.	1	St.nierdz 316
10	Zasuwa żel. kołnierzowa DN150mm	szt.	1	PN16
11	Zasuwa żel. kołnierzowa DN100mm	szt.	1	PN16
12	Zasuwa żel. kołnierzowa DN80mm	szt.	1	PN16
13	Obudowa do zasuw	szt.	3	
14	Hydrant DN80mm podziemny - komplet	szt.	1	PN16
15	Kolano żel. kołnierzowe ze stopką DN80mm	szt.	1	PN16
16	Trójnik kołnierzowy żel. 200/150mm	szt.	1	PN16
17	Trójnik kołnierzowy żel. 150/80mm	szt.	1	PN16
18	Króciec 2-kołnierzowy żel. DN150mm	szt.	2	PN16
19	Króciec 2-kołnierzowy żel. DN80mm	szt.	1	PN16
20	Króciec kiel - kołnierzowy żel. DN150mm	szt.	3	PN16
21	Króciec 1-kołnierzowy żel. DN150mm	Szt.	3	
22	Króciec bosy żel. DN150mm	szt.	3	PN16
23	Tuleja DN100 PE	szt.	1	PN16
24	Łącznik rurowo kołnierzowy DN200mm	szt.	2	PN16
25	Łuk żel. kołnierzowy DN150mm α=90°	szt.	2	PN16
26	Łuk żel. kielichowy DN150mm α=22°	szt.	1	PN16
27	Łuk żel. klielichowy DN150mm α=45°	szt.	1	PN16
28	Skrzynka do zasuw	szt.	3	
29	Skrzynka do hydrantów	szt.	1	
30	Blok oporowy beton C16/20	szt.	7	Wykonać na

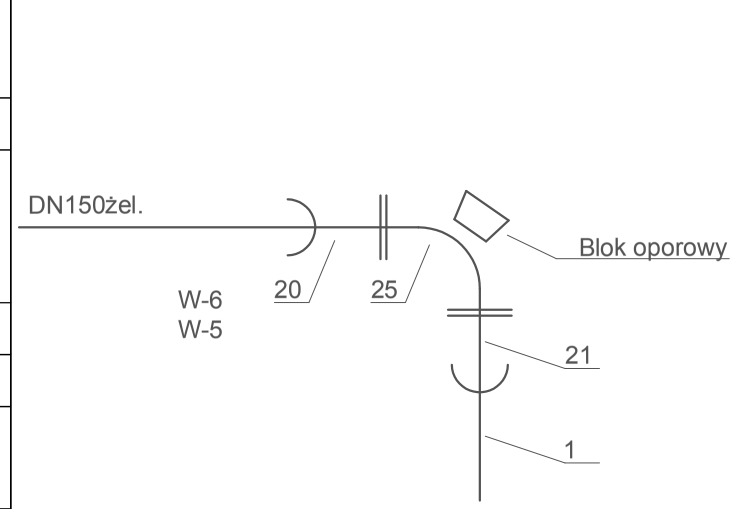

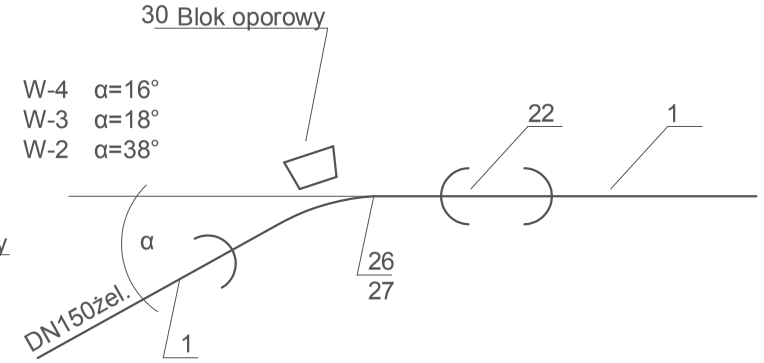

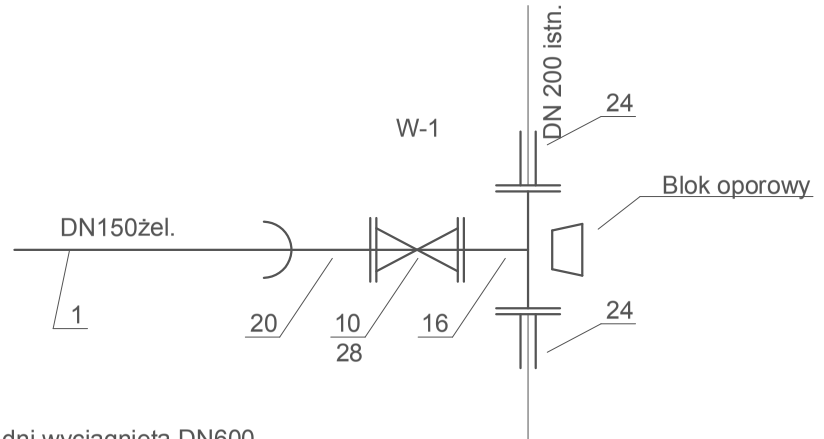

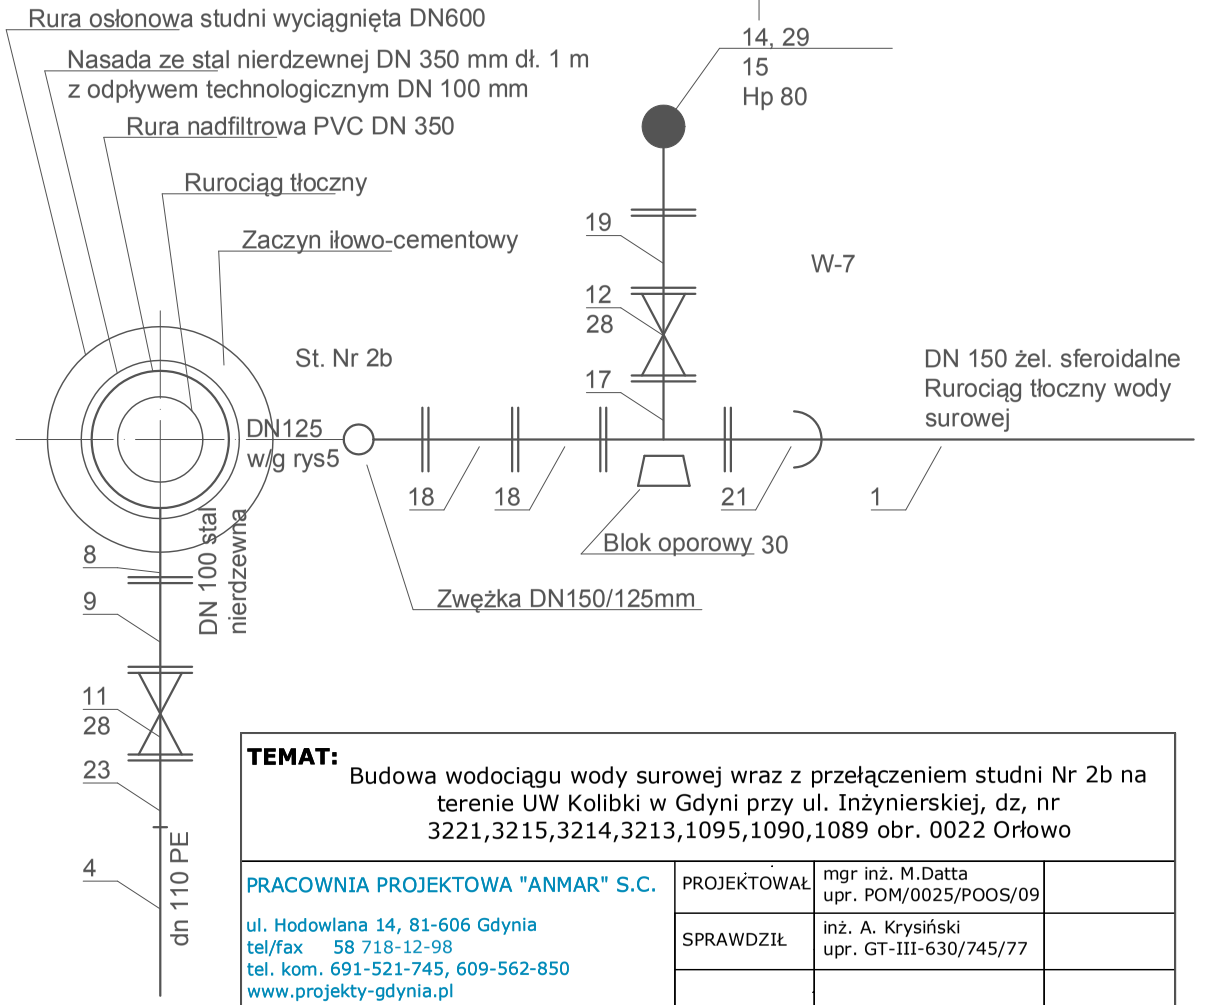

TEMAT: Budowa wodociągu wody surowej wraz z przełączeniem studni Nr 2b na terenie UW Kolibki w Gdyni przy ul. Inżynierskiej, dz, nr 3221,3215,3214,3213,1095,1090,1089 obr. 0022 Orłowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C.
ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia
tel/fax 58 718-12-98
tel. kom. 691-521-745, 609-562-850
www.projekty-gdynia.pl

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. M.Datta upr. POM/0025/POOS/09	
SPRAWDZIŁ	inż. A. Krysiński upr. GT-III-630/745/77	

Schemat węzłów sieci rurociągu wody surowej i rurociągu samowypływu studni Nr 2b	SKALA	DATA WYK.	NR RYS.
	-	maj 2023	4