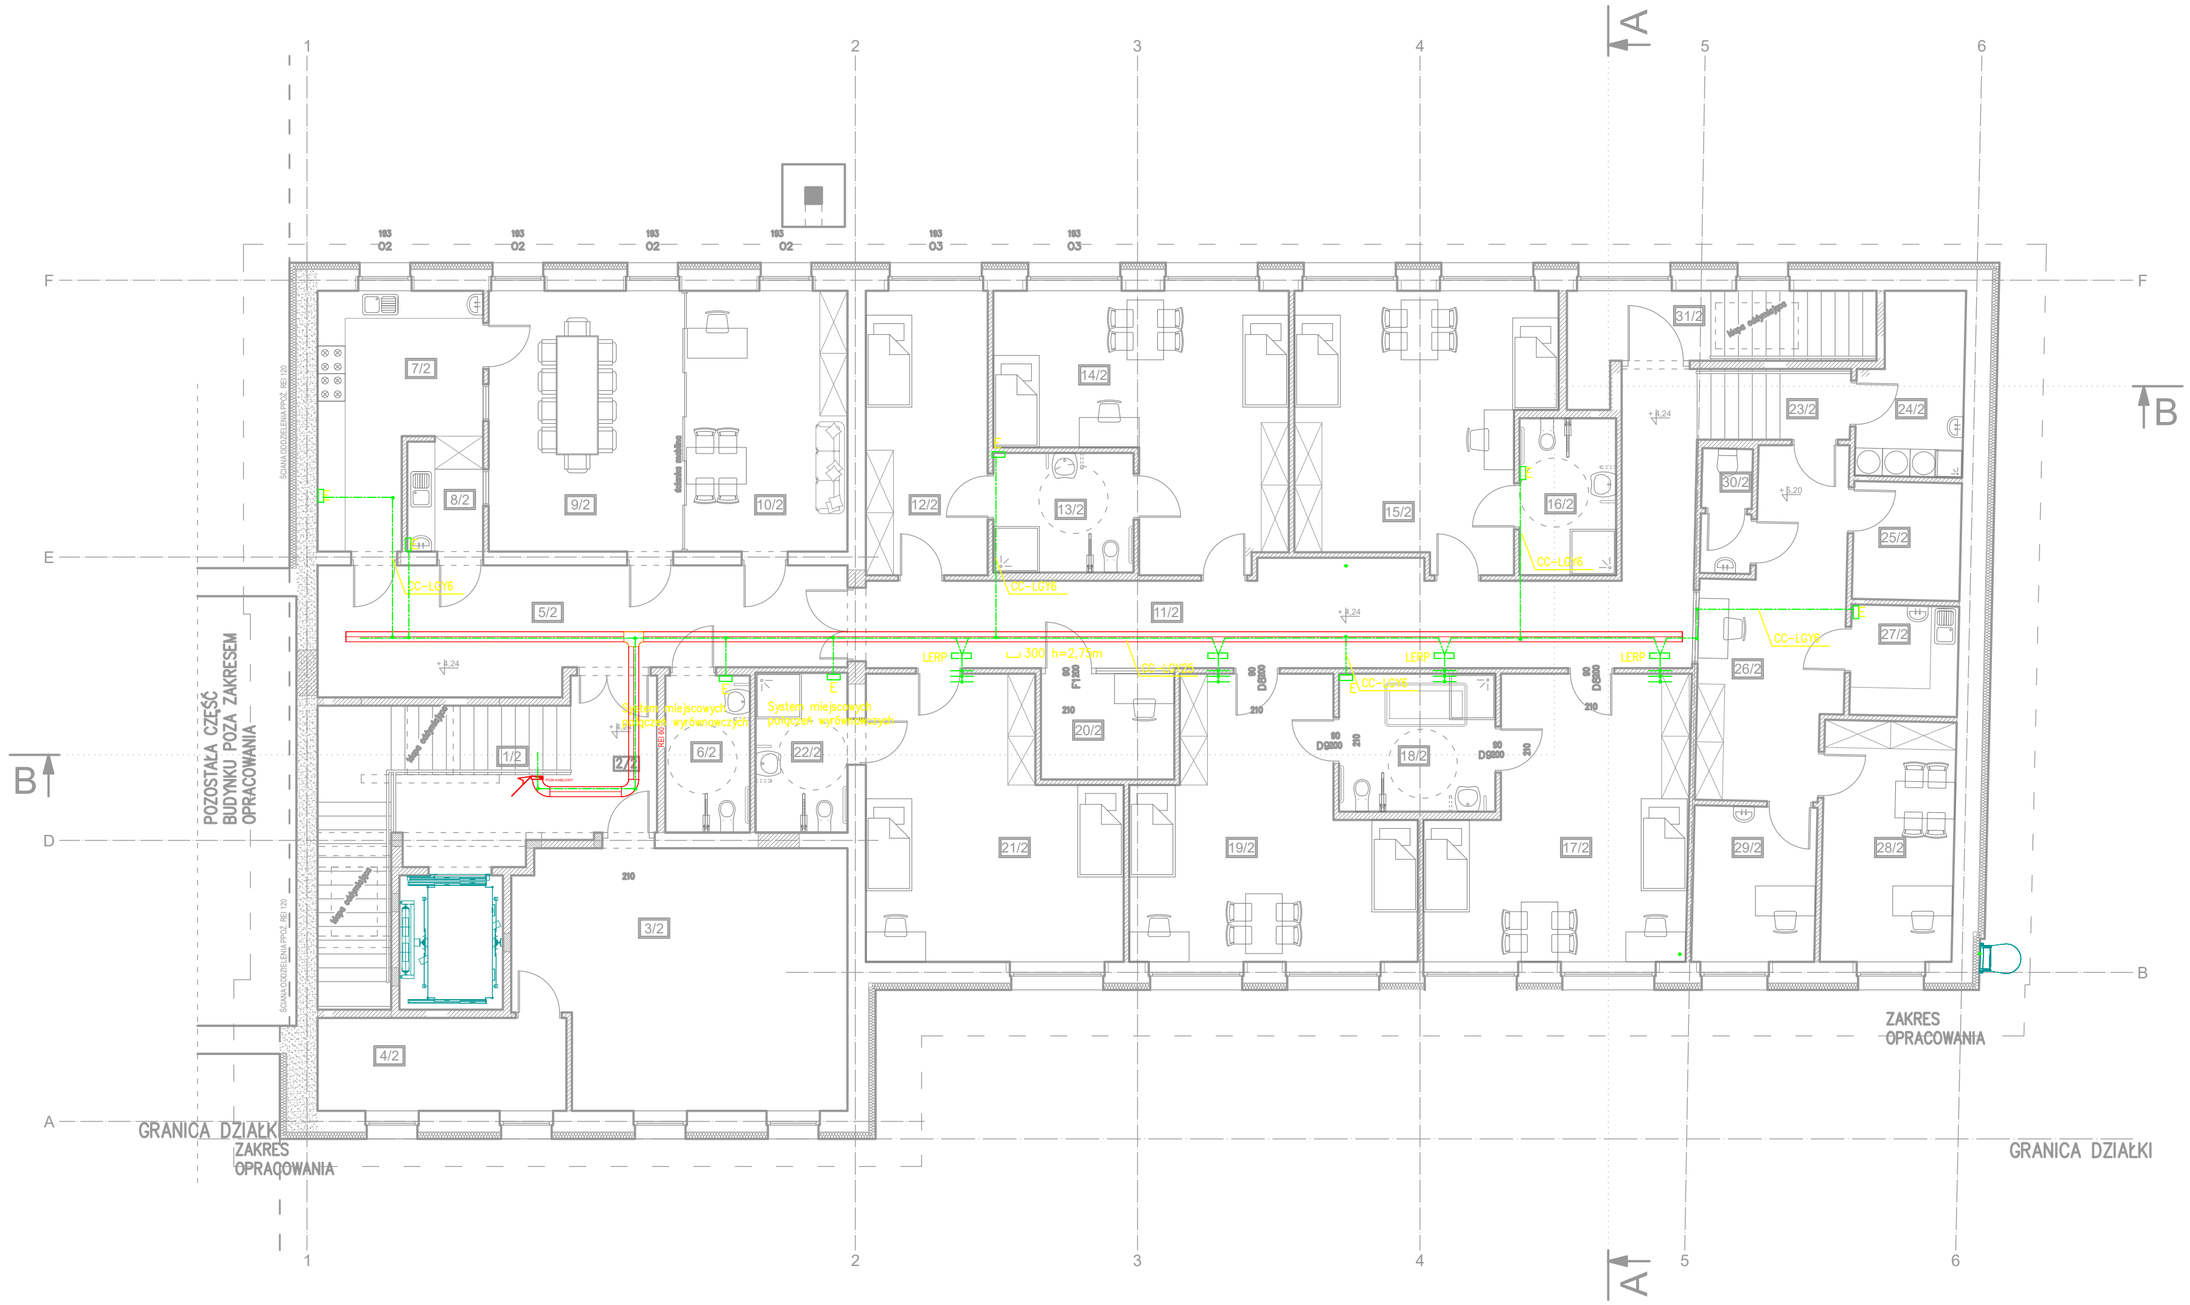

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

LERP – lokalny zacisk połączeń wyrównawczych Cu 30x10
CC – przewód magistralny systemu połączeń wyrównawczych LY25

Do szyn połączeń wyrównawczych LERP przyłączyć: zaciski PE urządzeń elektrycznych, elementy konstrukcji metalowej, korytka kablowe oraz przewodzące instalacje technologiczne

Schemat wykonania miejscowych połączeń wyrównawczych w łazience wyposażonej w kabinę prysznicową:



E▭ – Cu10x2,5 SZYNA MIEJSCOWYCH POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904). Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektanta.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"GOYA" Sławomir Gierliński
ul. Lubna 14/74 | 62-023 Robakowo
e-mail: biuro@goya.pl | tel. 502 000 000

inwestor	Gmina Mosina Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina				
obiekt	Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Poznań, ul. Gilowa 50, 52, 54, nr ewid. 128/6, obręb Poznań, grodzka Wiatka				
branża	Elektryka - stan projektowany				data 1:50
temat rysunku	Instalacja połączeń wyrównawczych- piętro				
	imię i nazwisko	nr uprawnień	data	podpis	nr rysunku
Projektował	MGR INŻ. JOANNA ŁUCZAK	WKP/0482/POOE/23			E.09
Projektował			11.2024		
Sprawdził	MGR INŻ. KRZYSZTOF MARKIEWICZ	WKP/0172/POOE/10			
Sprawdził					