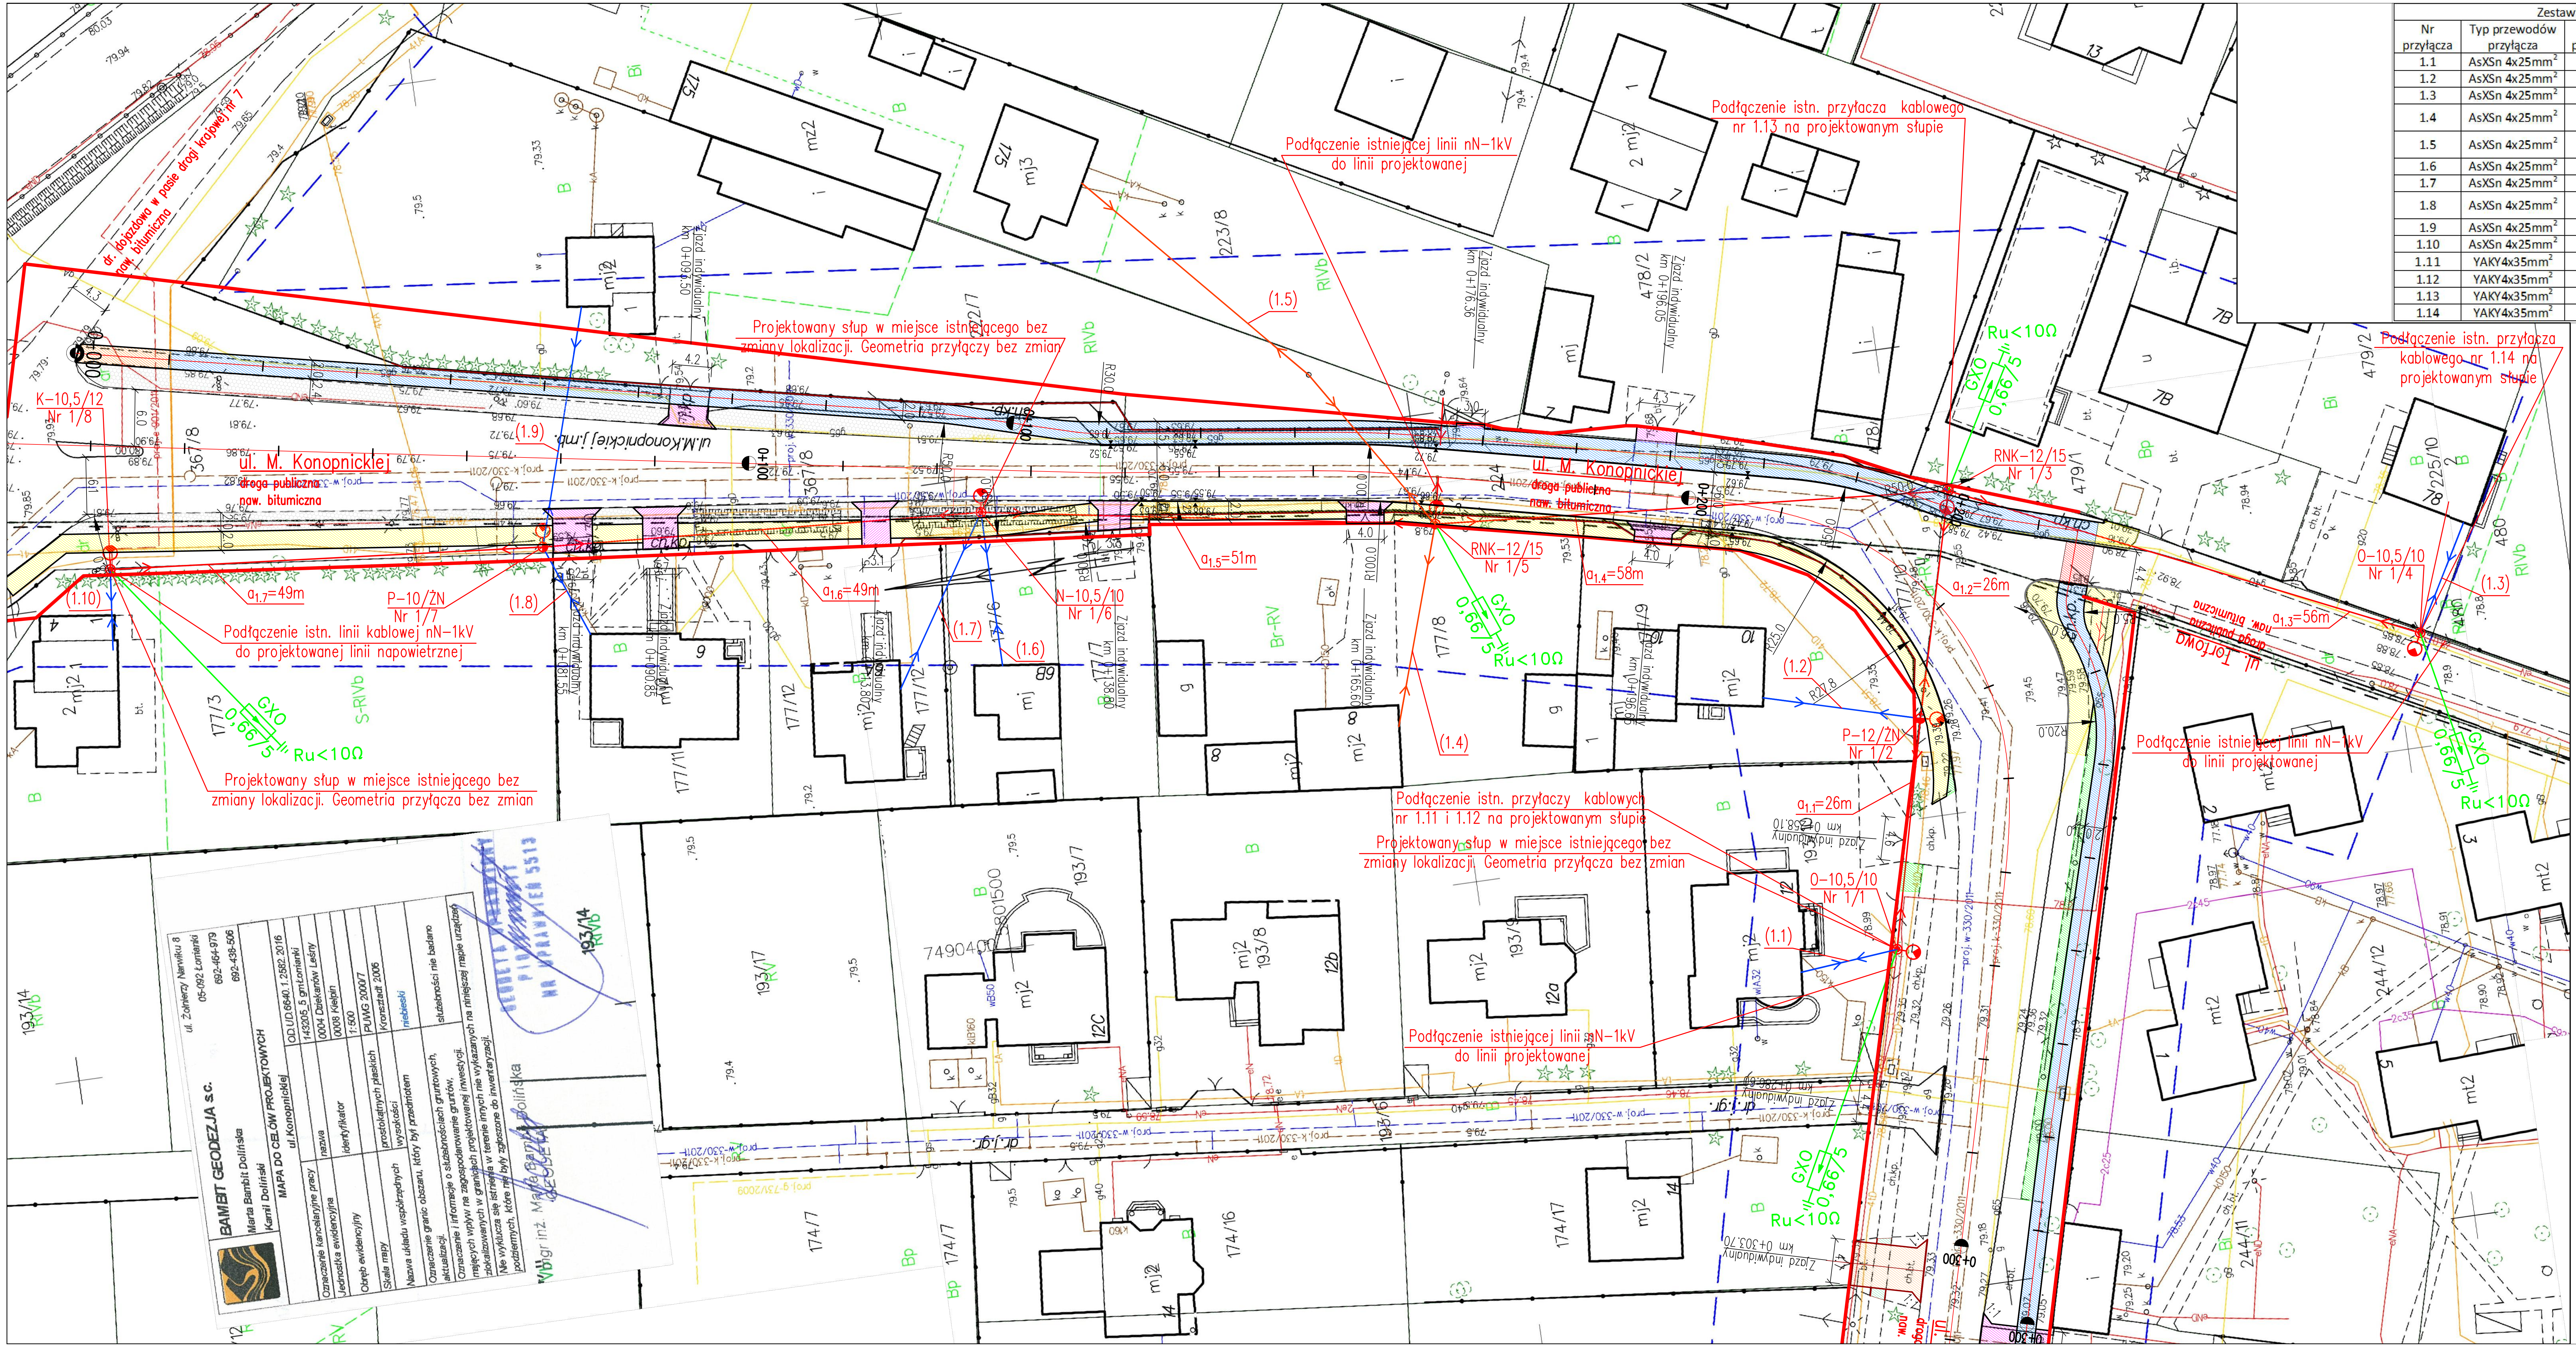

Zestawienie przyłączy				
Nr przyłącza	Typ przewodów przyłącza	Długość przyłącza [m]	Nr słupa	Uwagi
1.1	AsXSn 4x25mm^2	12	1/1	Przyłącze bez zmian
1.2	AsXSn 4x25mm^2	19	1/2	Wymiana przyłącza
1.3	AsXSn 4x25mm^2	14	1/4	Wymiana przyłącza
1.4	AsXSn 4x25mm^2	24	1/5	Skrócenie istn. przyłącza
1.5	AsXSn 4x25mm^2	58	1/5	Skrócenie istn. przyłącza
1.6	AsXSn 4x25mm^2	19	1/6	Wymiana przyłącza
1.7	AsXSn 4x25mm^2	23	1/6	Przyłącze bez zmian
1.8	AsXSn 4x25mm^2	13	1/7	Skrócenie istn. przyłącza
1.9	AsXSn 4x25mm^2	29	1/7	Wymiana przyłącza
1.10	AsXSn 4x25mm^2	10	1/8	Wymiana przyłącza
1.11	YAKY4x35mm^2	-	1/1	Przyłącze bez zmian
1.12	YAKY4x35mm^2	-	1/1	Przyłącze bez zmian
1.13	YAKY4x35mm^2	-	1/3	Przyłącze bez zmian
1.14	YAKY4x35mm^2	-	1/4	Przyłącze bez zmian

Zestawienie przęseł przebudowanej linii napowietrznej		
Przęsło	Typ przewodów linii napowietrznej	Długość przęsła [m]
$a_{1.1}$	AsXSn 4x70mm^2 + AsXSn 2x25mm^2	26
$a_{1.2}$	AsXSn 4x70mm^2 + AsXSn 2x25mm^2	26
$a_{1.3}$	AsXSn 4x70mm^2 + AsXSn 2x25mm^2	56
$a_{1.4}$	AsXSn 4x70mm^2 + AsXSn 2x25mm^2	58
$a_{1.5}$	AsXSn 4x70mm^2 + AsXSn 2x25mm^2	51
$a_{1.6}$	AsXSn 4x70mm^2 + AsXSn 2x25mm^2	49
$a_{1.7}$	AsXSn 4x70mm^2 + AsXSn 2x25mm^2	49

LEGENDA

RNK–12/15 Nr 1/3

- PRZEBUDOWANA LINIA NAPOWIETRZNA nN–1kV
- oznaczenie i nr słupa
  - P – przelotowy
  - R – rozgałęźny
  - K – krańcowy
  - N – narożny
  - O – odporowy

(1.3)

- PRZEBUDOWANE PRZYŁĄCZA NAPOWIETRZNE nN–1kV
- nr przyłącza
- PRZEBUDOWYWANE PRZYŁĄCZE KABLOWE nN–1kV
- SŁUP LINII NAPOWIETRZNEJ nN–1kV Z ŻERDZI ŻN–10(12)/200
- SŁUP LINII NAPOWIETRZNEJ nN–1kV Z ŻERDZI E–10,5(12)/10(6,12,15)
- ISTNIEJĄCE OŚWIETLENIE ULICZNE NA SŁUPACH PRZEBUDOWANEJ LINII nN–1kV

GXO 0,66/5

- OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ Z SYGNALIZACJĄ USZKODZENIA I ODŁĄCZNIKIEM O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM U_C=660V ORAZ ZNAMIONOWYM PRĄDZIE WYŁADOWCZYM I_N=5kA

Układ sieci TT
Ochrona od porażeń przy uszkodzeniu– uziemienie

UWAGA !
Z uwagi na występujące uzbrojenie techniczne zlokalizowane w pasie drogowym wszelkie roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci po wcześniejszym dokładnym ustaleniu lokalizacji tego uzbrojenia (przekopy kontrolne).

Inwestor

Burmistrz Łomianek
ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki
tel. (022) 768 63 24 fax: (022) 768 63 02
e-mail: umig@lomianki.pl; www.lomianki.pl

Jednostka projektowa

ROBIMART

ROBIMART Sp. z o.o.
ul. Staszica 1 piętro V, 05-800 Pruszków
tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91
e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl

Nazwa zamierzenia budowlanego

ROZBUDOWA ULICY MARII KONOPNICKIEJ W DZIEKANOWIE LEŚNYM W ZAKRESIE BUDOWY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

Nazwa i adres obiektu budowlanego

SIECI ELEKTROENERGETYCZNE KOLIDUJĄCE Z ROZBUDOWĄ ULICY MARII KONOPNICKIEJ W DZIEKANOWIE LEŚNYM, GMINA ŁOMIANKI

Stadium		Branża		Tom
PROJEKT WYKONAWCZY		ELEKTRYCZNA		II
Projektant: mgr inż. Paweł Podwójcic	Specjalność i nr uprawnień: elektryczna MAZ/0411/PWOE/05	Podpis		Data: GRUDZIEŃ 2016
Opracował		Podpis		
Projektant sprawdzający: mgr inż. Tomasz Dryjski	Specjalność i nr uprawnień: elektryczna LOD/0290/POOE/05	Podpis		Skala: 1:500
Nazwa rysunku: PLAN PRZEBUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII NAPOWIETRZNEJ nN–1kV			Nr rys.: E–3.1	Nr strony: ...