


Budynek 1 · Piętro 1 · Ozorkowskie przedmieście 4A

Podsumowanie

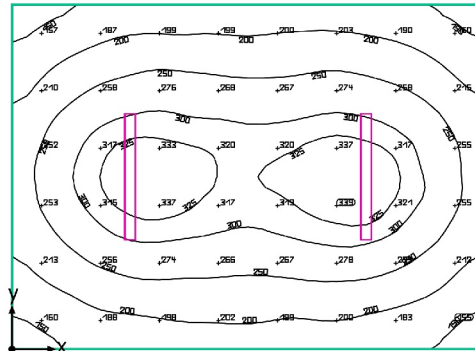

Budynek 1 · Piętro 1 · Ozorkowskie przedmieście 4A

Podsumowanie

Wyniki

	Rozmiar	Obliczono	Zad.	Kontrola
Płaszczyzna pracy	E	248 lx	≥ 200 lx	✓
	g ₁	0.52	-	-
Wielkości zużycia	Zużycie	11 kWh/a	maks. 600 kWh/a	✓
Charakterystyczna wartość połączenia	Pomieszczenie	4.27 W/m ²	-	-
		1.72 W/m ² /100 lx	-	-

Profil użytkowania: Zakres ogólny wewnątrz budynków - pomieszczenia kontrolne, Pomieszczenia instalacji technicznych budynków, pomieszczenia rozdzielcze

Lista opraw

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ	Skuteczność świetlna
2	ANLUX POLSKA Sp. z o.o. Sp. K.		OHTL-B-236+2xLED3-T8-G-120-18W-NW	34.7 W	4062 lm	117.1 lm/W