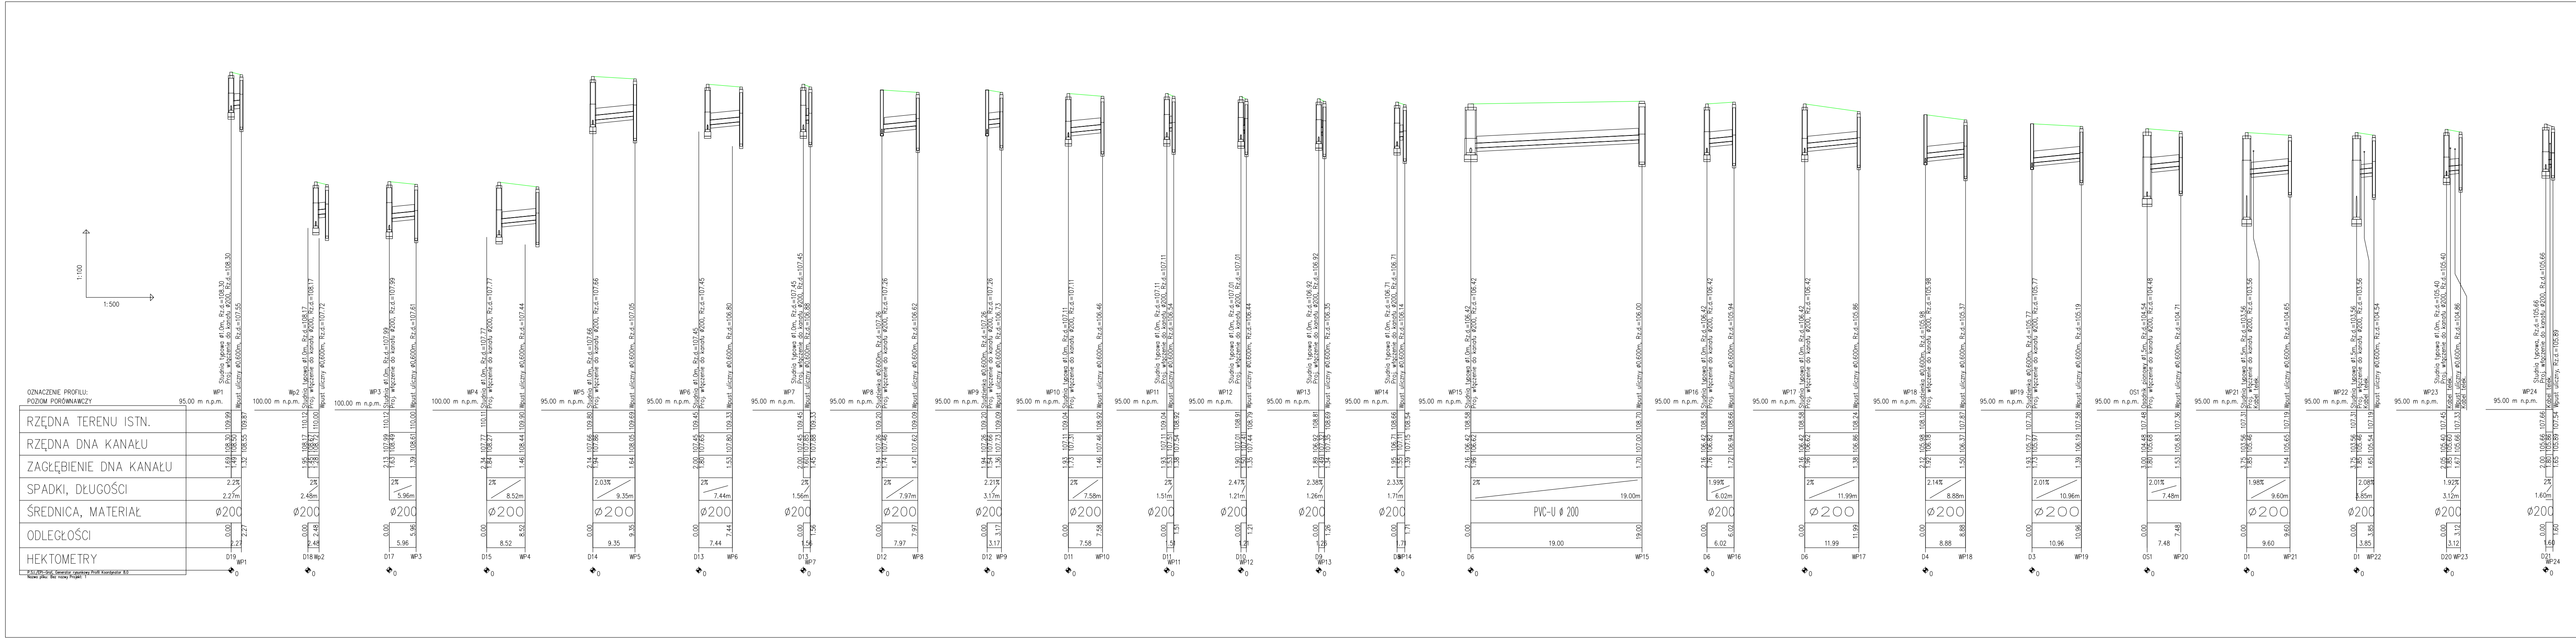
1:100
1:500
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku: Bez nazwy Projekt: 1
WP1 95.00 m n.p.m.
Studnia typowa ø1.0m, Rz.d.=108.30
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=108.30
Wpust uliczny ø0.600m, Rz.d.=107.55
Wp2 100.00 m n.p.m.
Studnia typowa ø1.0m, Rz.d.=108.17
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=108.17
Wpust uliczny ø0,600m, Rz.d.=107.72
WP3 100.00 m n.p.m.
Studnia typowa ø1.0m, Rz.d.=107.99
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=107.99
Wpust uliczny ø0,600m, Rz.d.=107.61
WP4 100.00 m n.p.m.
Studnia ø1.0m, Rz.d.=107.77
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=107.77
Wpust uliczny ø0,600m, Rz.d.=107.44
WP5 95.00 m n.p.m.
Studnia ø1.0m, Rz.d.=107.66
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=107.66
Wpust uliczny ø0.600m, Rz.d.=107.05
WP6 95.00 m n.p.m.
Studnia ø1.0m, Rz.d.=107.45
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=107.45
Wpust uliczny ø0.600m, Rz.d.=106.80
WP7 95.00 m n.p.m.
Studnia typowa ø1.0m, Rz.d.=107.45
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=107.45
Wpust uliczny ø0.600m, Rz.d.=106.88
WP8 95.00 m n.p.m.
Studzienka ø0,600m, Rz.d.=107.26
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=107.26
Wpust uliczny ø0.600m, Rz.d.=106.62
WP9 95.00 m n.p.m.
Studzienka ø0,600m, Rz.d.=107.26
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=107.26
Wpust uliczny ø0.600m, Rz.d.=106.73
WP10 95.00 m n.p.m.
Studnia typowa ø1.0m, Rz.d.=107.11
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=107.11
Wpust uliczny ø0.600m, Rz.d.=106.46
WP11 95.00 m n.p.m.
Studnia typowa ø1.0m, Rz.d.=107.11
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=107.11
Wpust uliczny ø0.600m, Rz.d.=106.54
WP12 95.00 m n.p.m.
Studnia typowa ø1.0m, Rz.d.=107.01
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=107.01
Wpust uliczny ø0.600m, Rz.d.=106.44
WP13 95.00 m n.p.m.
Studnia typowa ø1.0m, Rz.d.=106.92
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=106.92
Wpust uliczny ø0.600m, Rz.d.=106.35
WP14 95.00 m n.p.m.
Studnia typowa ø1.0m, Rz.d.=106.71
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=106.71
Wpust uliczny ø0.600m, Rz.d.=106.14
WP15 95.00 m n.p.m.
Studnia typowa ø1.0m, Rz.d.=106.42
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=106.42
Wpust uliczny ø0.600m, Rz.d.=106.00
PVC-U ø 200
WP16 95.00 m n.p.m.
Studnia typowa ø1.0m, Rz.d.=106.42
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=106.42
Wpust uliczny ø0.600m, Rz.d.=105.94
WP17 95.00 m n.p.m.
Studnia typowa ø1.0m, Rz.d.=106.42
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=106.42
Wpust uliczny ø0.600m, Rz.d.=105.86
WP18 95.00 m n.p.m.
Studzienka ø0,600m, Rz.d.=105.98
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=105.98
Wpust uliczny ø0.600m, Rz.d.=105.37
WP19 95.00 m n.p.m.
Studzienka ø0,600m, Rz.d.=105.77
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=105.77
Wpust uliczny ø0.600m, Rz.d.=105.19
OS1 95.00 m n.p.m.
Osadnik pionowy ø1.5m, Rz.d.=104.54
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=104.48
Wpust uliczny ø0.600m, Rz.d.=104.71
WP21 95.00 m n.p.m.
Studnia typowa ø1.5m, Rz.d.=103.56
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=103.56
Kabel telek.
Wpust uliczny ø0.600m, Rz.d.=104.65
WP22 95.00 m n.p.m.
Studnia typowa ø1.5m, Rz.d.=103.56
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=103.56
Kabel telek.
Wpust uliczny ø0.600m, Rz.d.=104.54
WP23 95.00 m n.p.m.
Studnia typowa ø1.0m, Rz.d.=105.40
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=105.40
Kabel telek.
Wpust uliczny ø0.600m, Rz.d.=104.86
Kabel telek.
WP24 95.00 m n.p.m.
Studnia typowa, Rz.d.=105.66
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=105.66
Wpust uliczny, Rz.d.=105.89
D19 D18 D17 D15 D14 D13 D13 D12 D12 D11 D11 D10 D9 D8 D6 D6 D6 D4 D3 OS1 D1 D1 D20 D21


D22
WP25
0.00
1.89
1.89
Ø200
1.89m
2.12%
1.97 105.97 107.94
1.57 106.37
1.41 106.41 107.82
95.00 m n.p.m.
WP25
Studnia typowa ø1.0m, Rz.d.=105.97
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=105.97
Kabel telek.
Wpust uliczny ø0.600m, Rz.d.=105.41
D23
WP26
0.00
1.78
1.78
Ø200
1.78m
2.25%
1.92 106.29 108.21
1.52 106.69
1.36 106.73 108.09
95.00 m n.p.m.
WP26
Studnia typowa ø1.0m, Rz.d.=106.29
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=106.29
Kabel telek.
Wpust uliczny ø0.600m, Rz.d.=105.73
D24
WP27
0.00
1.81
1.81
Ø200
1.81m
2.2%
1.86 106.62 108.48
1.66 106.82
1.50 106.86 108.36
95.00 m n.p.m.
WP27
Studnia typowa ø1.0m, Rz.d.=106.62
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=106.62
Wpust uliczny ø0.600m, Rz.d.=105.86
Kabel telek.
Kabel telek.
D25
WP28
0.00
3.67
3.67
Ø200
3.67m
2.18%
1.99 106.99 108.98
1.59 107.39
1.39 107.47 108.86
95.00 m n.p.m.
WP28
Studnia typowa ø1.0m, Rz.d.=106.99
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=106.99
Kabel telek.
Wpust uliczny ø0.600m, Rz.d.=106.47
Kabel telek.
D27
WP29
0.00
7.28
7.28
Ø200
7.28m
2.06%
2.11 107.48 109.59
1.71 107.88
1.44 108.03 109.47
95.00 m n.p.m.
WP29
Studzienka ø0.600m, Rz.d.=107.48
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=107.48
Wpust uliczny ø0.600m, Rz.d.=107.03
D28
WP30
0.00
7.49
7.49
Ø200
7.49m
2%
2.35 107.86 110.21
1.95 108.26
1.68 108.41 110.09
100.00 m n.p.m.
WP30
Studzienka ø0.600m, Rz.d.=107.86
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=107.86
Wpust uliczny ø0.600m, Rz.d.=107.41
D28
WP31
0.00
1.86
1.86
Ø200
1.86m
2.15%
2.35 107.86 110.21
1.75 108.46
1.59 108.50 110.09
100.00 m n.p.m.
WP31
Studzienka ø0.600m, Rz.d.=107.86
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=107.86
Wpust uliczny ø0.600m, Rz.d.=107.50
D33
WP32
0.00
2.28
2.28
Ø200
2.28m
2.19%
1.34 109.46 110.80
1.29 109.51 110.80
100.00 m n.p.m.
WP32
Studnia typowa ø1.0m, Rz.d.=109.46
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=109.46
Wpust uliczny ø0.600m, Rz.d.=108.51
D29
WP33
0.00
1.88
1.88
Ø200
1.88m
2.13%
2.60 108.32 110.92
1.40 109.52
1.24 109.56 110.80
100.00 m n.p.m.
WP33
Studzienka ø0.600m, Rz.d.=108.32
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=108.32
Wpust uliczny ø0.600m, Rz.d.=108.56
D30
WP34
0.00
7.46
7.46
Ø200
7.46m
2.01%
2.55 109.09 111.64
1.85 109.79
1.58 109.94 111.52
100.00 m n.p.m.
WP34
Studzienka ø0.600m, Rz.d.=109.09
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=109.09
Wpust uliczny ø0.600m, Rz.d.=108.94
D30
WP35
0.00
1.87
1.87
Ø200
1.87m
2.14%
2.55 109.09 111.64
1.85 109.79
1.69 109.83 111.52
100.00 m n.p.m.
WP35
Studzienka ø0.600m, Rz.d.=109.09
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=109.09
Wpust uliczny ø0.600m, Rz.d.=108.83
D31
WP36
0.00
7.53
7.53
Ø200
7.53m
1.99%
2.49 109.86 112.35
1.79 110.56
1.52 110.71 112.23
100.00 m n.p.m.
WP36
Studzienka ø0.600m, Rz.d.=109.86
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=109.86
Wpust uliczny ø0.600m, Rz.d.=109.71
D31
WP37
0.00
1.90
1.90
Ø200
1.90m
2.11%
2.49 109.86 112.35
1.79 110.56
1.63 110.60 112.23
100.00 m n.p.m.
WP37
Studzienka ø0.600m
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=109.86
Wpust uliczny ø0.600m
D32
WP38
0.00
7.87
7.87
Ø200
7.87m
2%
2.30 110.79 113.09
1.60 111.49
1.32 111.65 112.97
100.00 m n.p.m.
WP38
Studnia typowa ø1.0m, Rz.d.=110.79
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=110.79
Wpust uliczny ø0.600m, Rz.d.=110.64
D32
WP39
0.00
1.49
1.49
Ø200
1.49m
2.01%
2.30 110.79 113.09
1.60 111.49
1.45 111.52 112.97
100.00 m n.p.m.
WP39
Studnia typowa ø1.0m, Rz.d.=110.79
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=110.79
Wpust uliczny ø0.600m, Rz.d.=110.52
D29
D32
0.00
9.00
9.00
Ø200
9.00m
1.57%
2.60 108.32 110.92
1.60 109.32
1.34 109.46 110.80
100.00 m n.p.m.
D29
Studzienka ø0.600m, Rz.d.=108.32
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=108.32
Studnia osadnikowa ø1.0m, Rz.d.=109.46

INFRA POLIS
BARTOSZ URBANIAK

OBIEKT	*Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DW262 Kwieciszewo - Szyszłowo w m. Ostrowite*
ADRES	*Droga wojewódzka nr 262 na odcinku Kwieciszewo - Szyszłowo w m. Ostrowite*
INWESTOR	*Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczaka 51, 61-623 Poznań*
TREŚĆ	*Porofile podłużne przykanalików*

BRANŻA	NR ZLEC.	SKALA	NUMER RYS.
Sanitarna	Z- 2022	1 : 100/500	4

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA I PODPIS
OPRACOWAŁ	-	-	-
PROJEKTOWAŁ	inż. Jerzy Ćwiek	UAB8346/II/62/89 specjalność inst.-inż.	10.2022
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Dariusz Rogowski	GP7342/4/94 specjalność inst.-inż.	10.2022

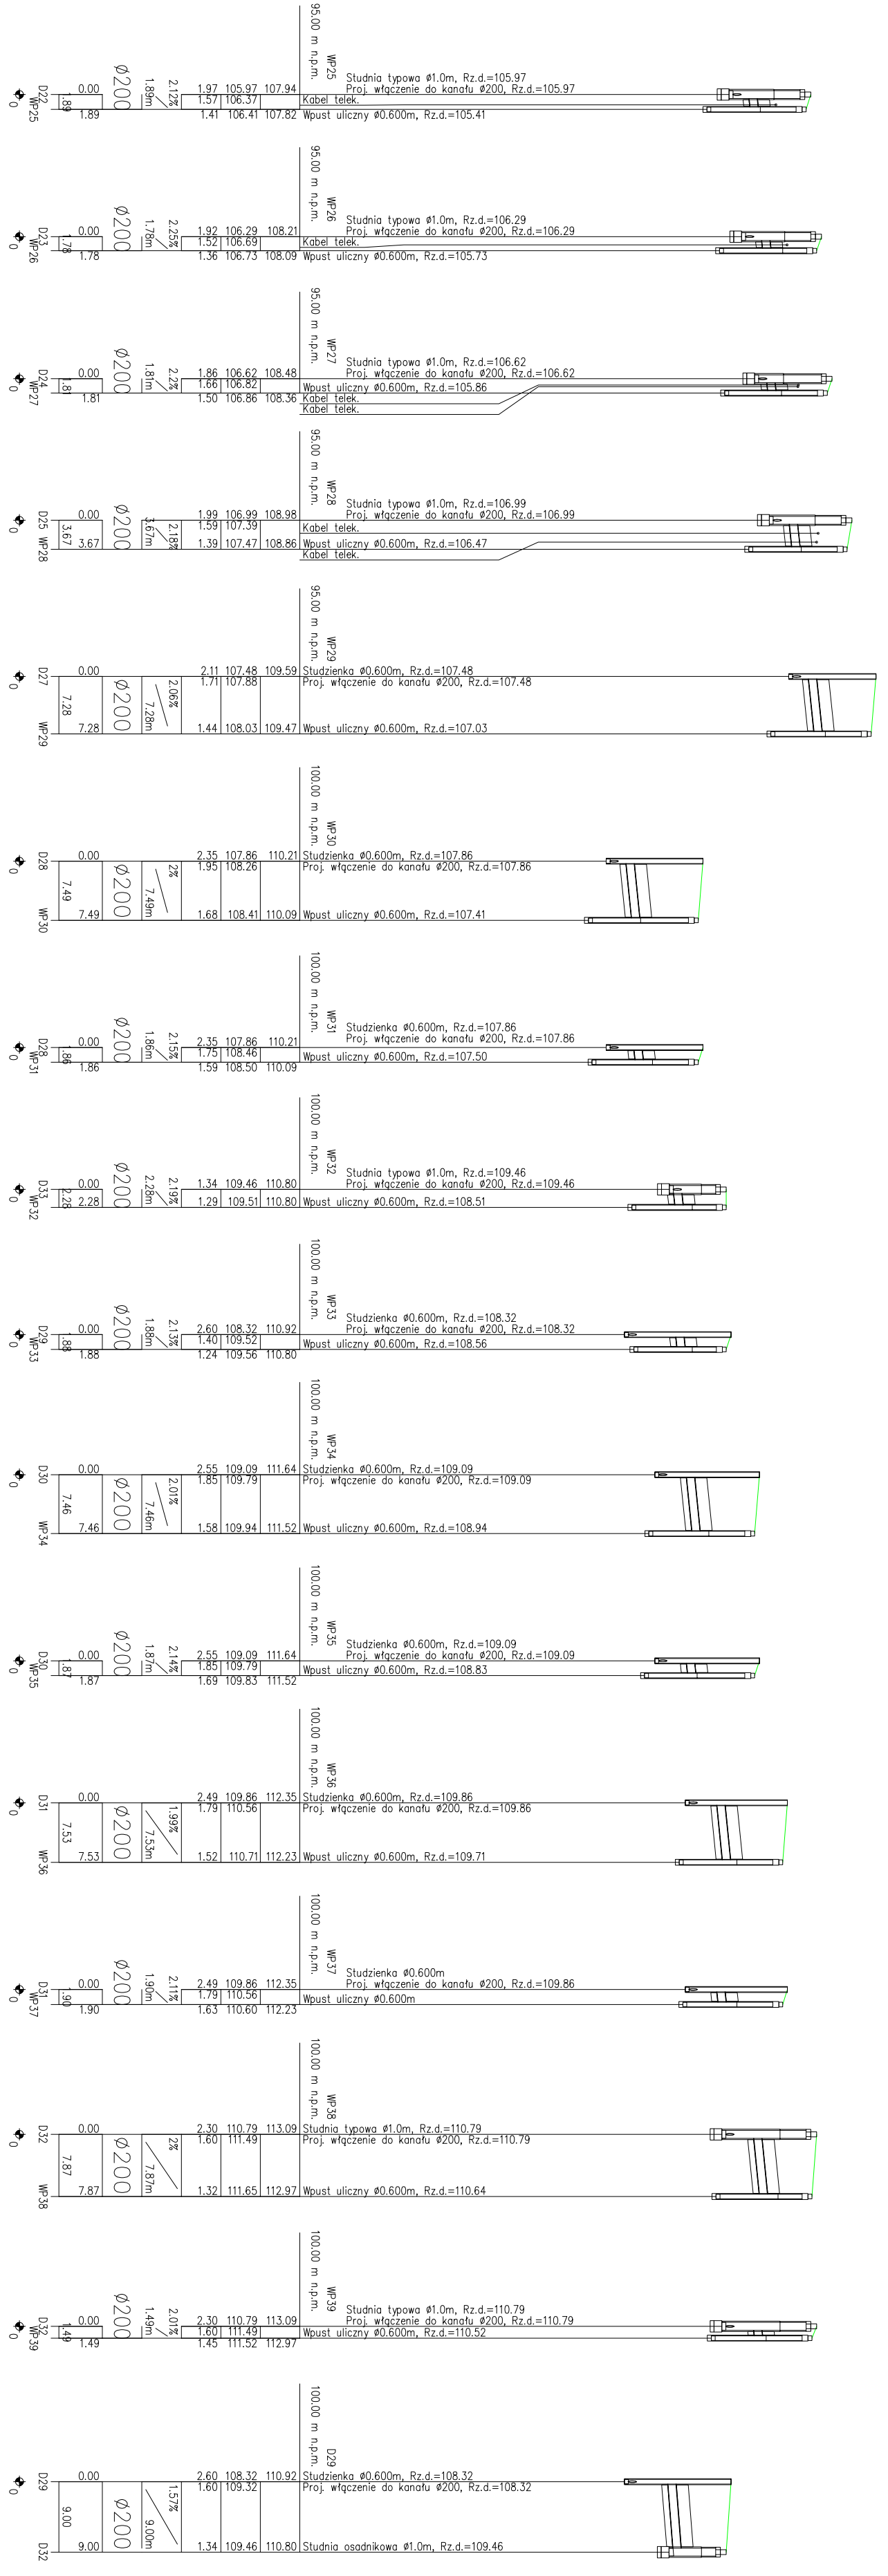INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak • 62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 • NIP 665-254-72-59 • REGON 301392398
Biuro / Korespondencja • 62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18 • T 63 242 28 06 • eM infrapolis@op.pl