


TE-2.3
Obudowa podtynkowa,
FWU52M2, 5x26 modułów
IP30, II kl. ochronności. gł. 112mm

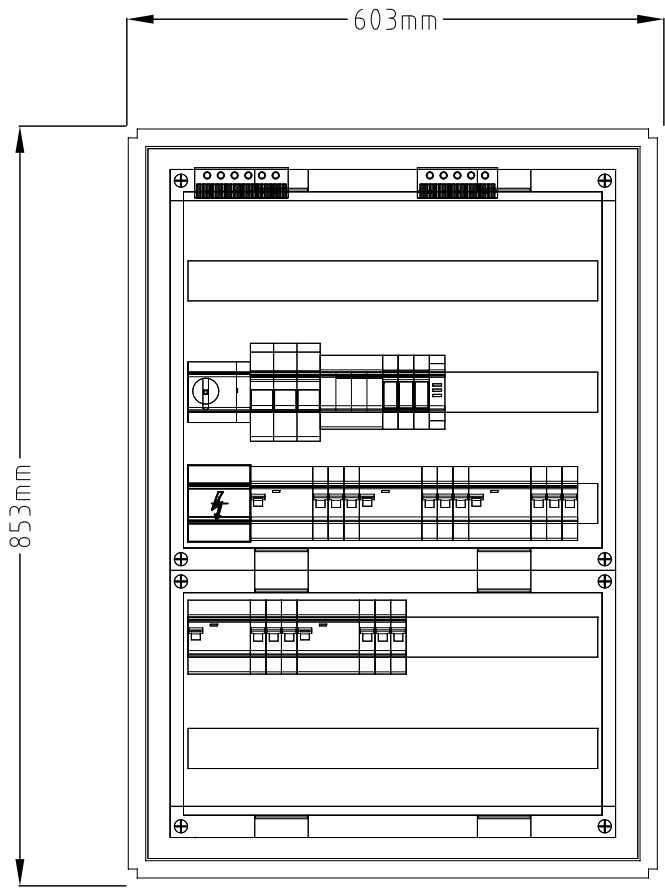

Charakterystyka obudowy:
Stopień ochrony: IP30
Klasa ochronności: II
Odporność uderowa IK09
Kolor: RAL 9010
Norma: PN-EN 61439
Blacha stalowa: 1 mm,
Powlekana lakierem proszkowym
Drzwi pełne metalowe
Gł.: 112mm

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | | | |
| ZP-W Elektrobud | Zakład Projektowo-Wykonawczy ELEKTROBUD Piła, ul. Półwiejska 7, tel./fax, 067-212-09-90, elektrobud@vp.pl | | | STADIUM P.T. |
| | OBIEKT | Zespół Szkół Technicznych w Piłie Piła ul. Ceglana 4 | | BRANŻ elektr. |
| | INWESTOR | Powiat Piłski 64-920 Piła , Aleja Niepodległości 33/35 | | |
| | TEMAT | Rozdział TE-2.3 , elewacja | | |
| PROJEKTOWAŁ: mgr inż. JERZY BIRULA uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności Instalacyjno-Inżynierskiej bez ograniczeń NN-8345/518/82 | | SPRAWDZIŁ: mgr inż. PIOTR KONIECZNY upr. bud. nr 21/P/98 OPRACOWAŁA: mgr inż. MAGDALENA BIRULA | | DATA 11.2024 SKALA: - NR RYS. 28 |