


TE-5
Obudowa stojąca univers FP22SN2
IP44, II kl. ochronności, IK09, gł. 205 mm

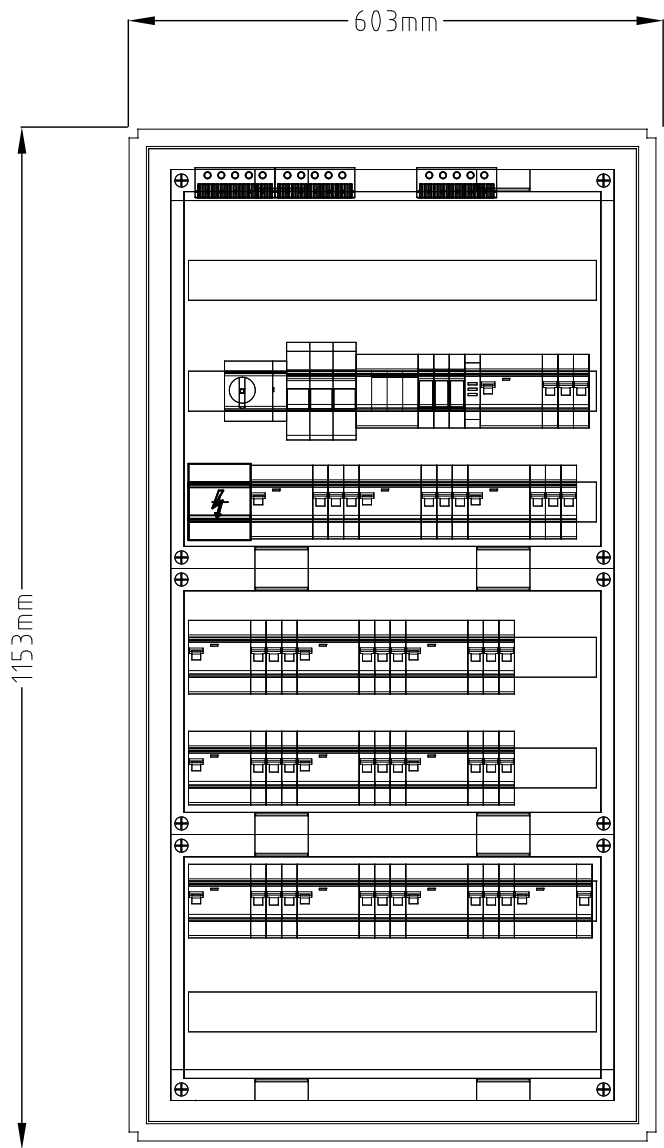

Charakterystyka obudowy:
Stopień ochrony: IP44
Klasa ochronności: II
Odporność uderowa IK09
Kolor: RAL 9010
Normy: PN-EN 61439-2, -3
VDE 0660 część 500, 504, 504/A1
Blacha stalowa: 1 mm,
Powlekana lakierem proszkowym
Kategoria przepięciowa IV
Stopień zanieczyszczenia 3

ZP-W Elektrobud	Zakład Projektowo-Wykonawczy ELEKTROBUD Piła, ul. Półwiejska 7, tel./fax. 067-212-09-90, elektrobud@vp.pl			STADIUM P.T.
	OBIEKT	Zespół Szkół Technicznych w Piile Piła ul. Ceglana 4		BRANŻ elektr.
	INWESTOR	Powiat Piłski 64-920 Piła, Aleja Niepodległości 33/35		
	TEMAT	Rozdział TE-5, elewacja		
PROJEKTOWAŁ: mgr Inż. JERZY BIRULA uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności Instalacyjno-Inżynierskiej bez ograniczeń NN-8345/518/82		SPRAWDZIŁ: mgr Inż. PIOTR KONIECZNY upr. bud. nr 21/P/98		DATA 11.2024 SKALA: -
		OPRACOWAŁA: mgr inż. MAGDALENA BIRULA		NR RYS. 30