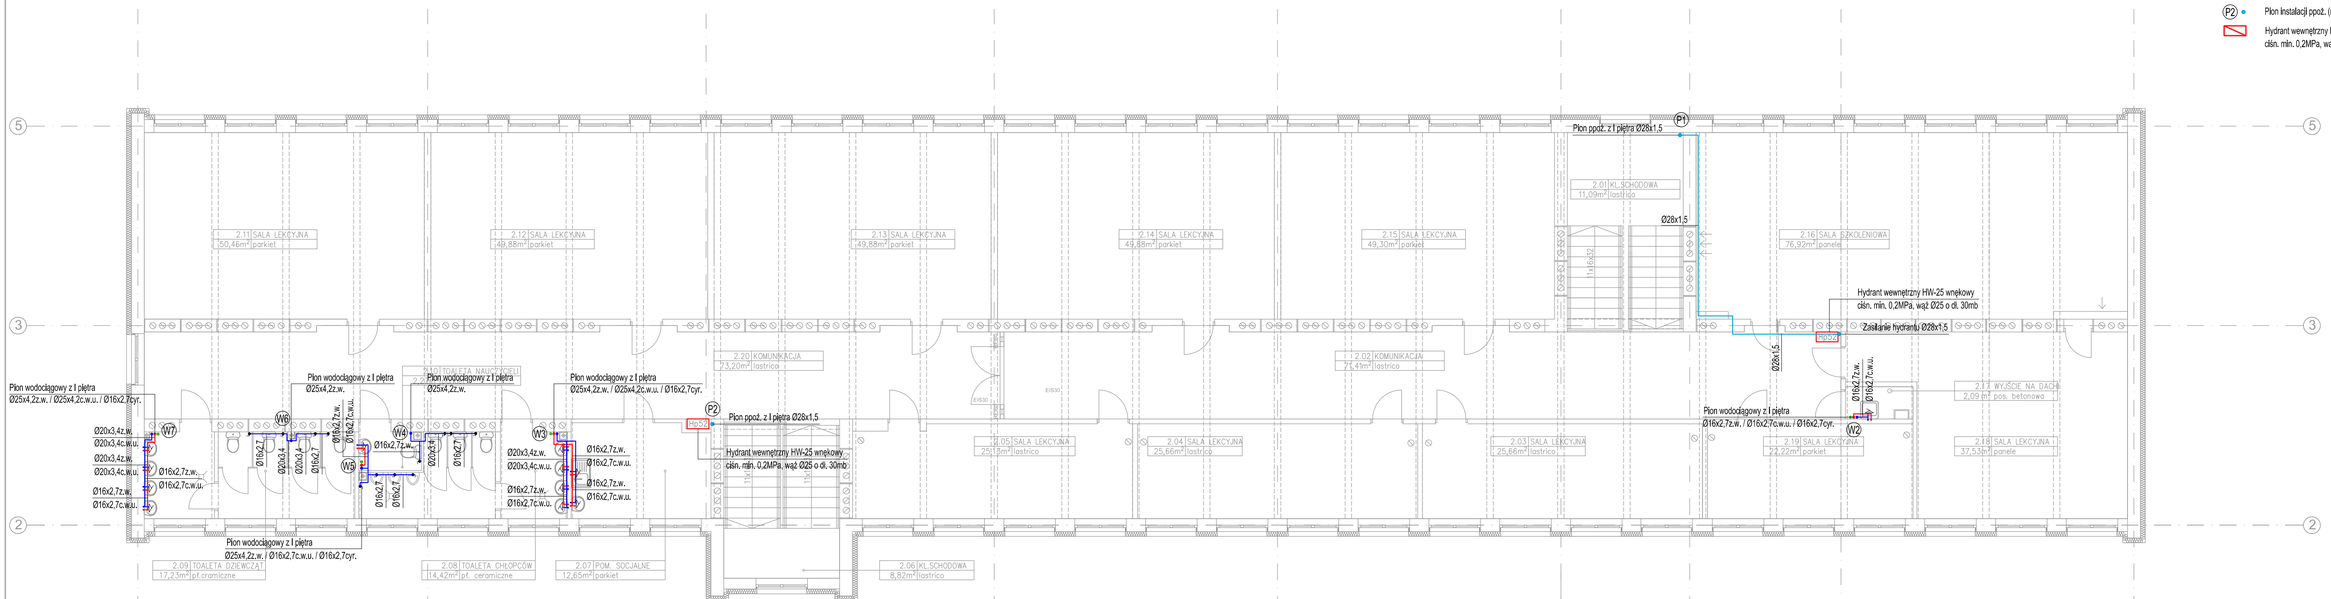
Woda zimna (rury PP)
Woda ciepła (rury PP)
W3 Pion wodociągowy (rury PP)
Instalacja ppoż. (rury stalowe ocynkowane zaciskowe)
P2 Pion instalacji ppoż. (rury stalowe ocynkowane zaciskowe)
Hydrant wewnętrzny HW-25 wnękowy
ciśn. min. 0,2MPa, wąż Ø25 o dł. 30mb
Pion ppoż. z I piętra Ø28x1,5
P1
Ø28x1,5
Hydrant wewnętrzny HW-25 wnękowy
ciśn. min. 0,2MPa, wąż Ø25 o dł. 30mb
Zasilanie hydrantu Ø28x1,5
P2
Ø28x1,5
Pion wodociągowy z I piętra
Ø16x2,7z.w. / Ø16x2,7c.w.u. / Ø16x2,7cyr.
W2
Pion wodociągowy z I piętra
Ø25x4,2z.w. / Ø25x4,2c.w.u. / Ø16x2,7cyr.
W7
Ø20x3,4z.w.
Ø20x3,4c.w.u.
Ø20x3,4z.w.
Ø20x3,4c.w.u.
Ø16x2,7z.w.
Ø16x2,7c.w.u.
Pion wodociągowy z I piętra
Ø25x4,2z.w.
W6
Ø16x2,7
Ø20x3,4
Ø20x3,4
Ø16x2,7
W5
Ø16x2,7
Ø16x2,7
Pion wodociągowy z I piętra
Ø25x4,2z.w.
Ø16x2,7z.w.
W4
Ø20x3,4
Ø16x2,7
Pion wodociągowy z I piętra
Ø25x4,2z.w. / Ø25x4,2c.w.u. / Ø16x2,7cyr.
W3
Ø20x3,4z.w.
Ø20x3,4c.w.u.
Ø16x2,7z.w.
Ø16x2,7c.w.u.
Ø16x2,7z.w.
Ø16x2,7c.w.u.
Pion wodociągowy z I piętra
Ø25x4,2z.w. / Ø16x2,7c.w.u. / Ø16x2,7cyr.
2.01 KL.SCHODOWA 11,09m² lastryko
2.11 SALA LEKCYJNA 50,46m² parkiet
2.12 SALA LEKCYJNA 49,88m² parkiet
2.13 SALA LEKCYJNA 49,88m² parkiet
2.14 SALA LEKCYJNA 49,88m² parkiet
2.15 SALA LEKCYJNA 49,30m² parkiet
2.16 SALA SZKOLENIOWA 76,92m² panele
2.17 WYJŚCIE NA DACH 2,09m² pos. betonowa
2.18 SALA LEKCYJNA I 37,53m² panele
2.19 SALA LEKCYJNA 24,22m² parkiet
2.20 KOMUNIKACJA 73,20m² lastryko
2.02 KOMUNIKACJA 71,43m² lastryko
2.03 SALA LEKCYJNA 25,66m² lastryko
2.04 SALA LEKCYJNA 25,66m² lastryko
2.05 SALA LEKCYJNA 25,13m² lastryko
2.06 KL.SCHODOWA 8,82m² lastryko
2.07 POM. SOCJALNE 12,65m² parkiet
2.08 TOALETA CHŁOPCÓW 14,42m² pł. ceramiczne
2.09 TOALETA DZIEW.-ZAT. 17,23m² pł.ceramiczne
EI30
EI30
EI30