

LEGENDA:


**M2-M1** — linia wskazująca sprawdzenie ochrony odgromowej ujęte na rys. 03\_PW\_SUW-P37



— linia wskazująca strefę ochrony na podstawie metody toczonej się kuli

Uwaga:  
— określono klasę odgromową LPS IV dla której dokonano sprawdzenia na podstawie parametrów toczonej się kuli  
\* promień toczonej się kuli 60m  
\* siatka zwodów poziomych o wymiarach 20m x 20m  
\* odległość przewodów odprowadzających 20m

<b>AT PROJECT Sp. z o.o.</b>					ul. Krasińskiego 4, Ostróžki 83-050 Kolbudy
Inwestor: <b>Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.</b> ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń					
Nazwa inwestycji: Modernizacja istniejącej ochrony odgromowej oraz instalacji przeciwprzepięciowej w obiektach budowlanych na terenie Wydziału Ujęć Wody Długocza-Jedwabno					
Objekt: Ujęcie Wód Powierzchniowych "Długocza"					Nr rysunku P37
Treść rys.: Sprawdzenie koordynacji instalacji odgromowej ozonownia ZO+OZ z budynkiem F+GD					Ilość rys. 1/2
FAZA PW	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
SKALA 1:100	AUTOR PROJ.	inż. Krzysztof Narkowicz	POM/0024/ZHOE/15	Instal. elektr.	
BRANŻA EA	OPRACOWAŁ	---	---	Instal. elektr.	
DATA Styczeń 2025	OPRACOWAŁ	---	---	Instal. elektr.	
NR ARCHIW. ---	SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bartłomiej Zosiuk	POM/0149/POOE/06	Instal. elektr.	

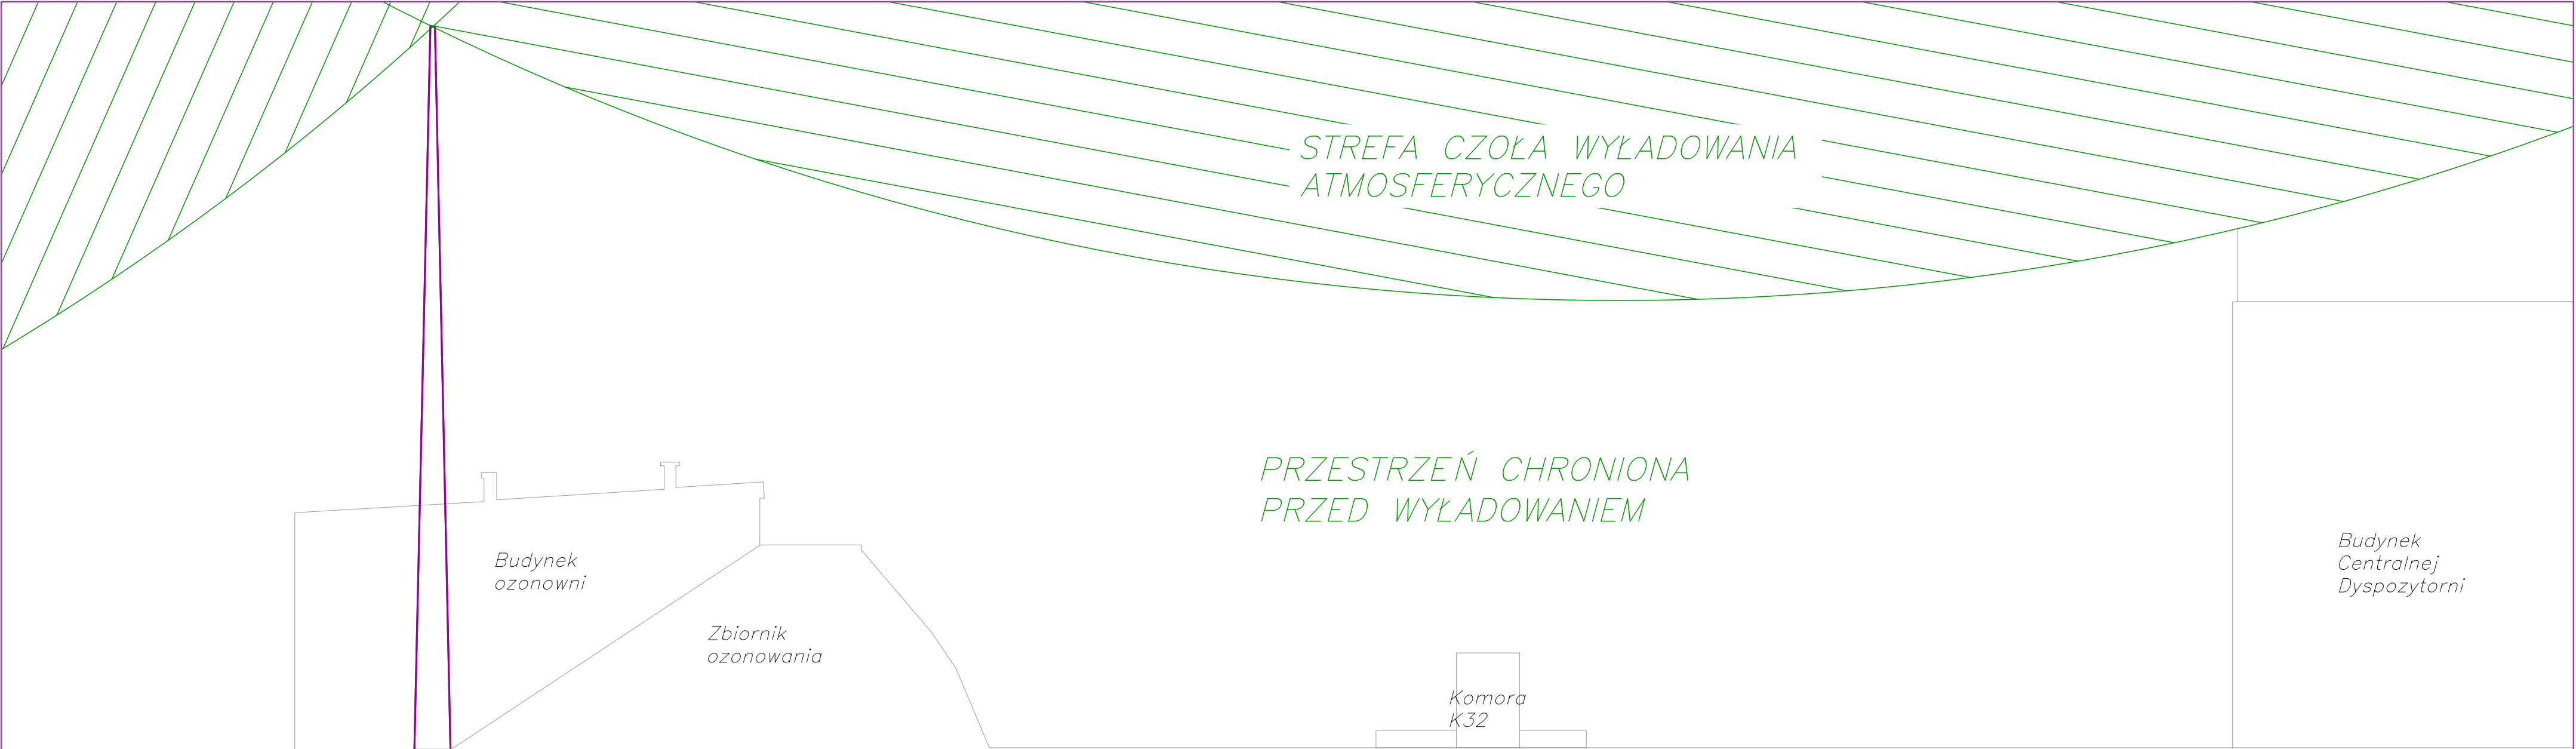

LEGENDA:

**M2-M1** — linia wskazująca sprawdzenie ochrony odgromowej ujęte na rys. 03\_PW\_SUW-P37



— linia wskazująca strefę ochrony na podstawie metody toczonej się kuli

Uwaga:  
— określono klasę odgromową LPS IV dla której dokonano sprawdzenia na podstawie parametrów toczonej się kuli  
\* promień toczonej się kuli 60m  
\* siatka zwodów poziomych o wymiarach 20m x 20m  
\* odległość przewodów odprowadzających 20m

AT PROJECT Sp. z o.o.					ul. Krasińskiego 4, Ostróžki 83-050 Kolbudy
Inwestor: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń					
Nazwa inwestycji: Modernizacja istniejącej ochrony odgromowej oraz instalacji przeciwpzepięciowej w obiektach budowlanych na terenie Wydziału Ujęć Wody Drwęca-Jedwabno					
Objekt: Ujęcie Wód Powierzchniowych "Drwęca"					Nr rysunku P37
Treść rys.: Sprawdzenie koordynacji instalacji odgromowej oznaczenia ZO+OZ z budynkiem F+GD					Ilość rys. 2/2
FAZA PW	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
SKALA 1:100	AUTOR PROJ.	inż. Krzysztof Narkowicz	POM0024/ZHOE/15	Instal. elektr.	
BRANŻA EA	OPRACOWAŁ	---	---	Instal. elektr.	
DATA Styczeń 2025	OPRACOWAŁ	---	---	Instal. elektr.	
NR ARCHIW. ---	SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bartłomiej Zosiuk	POM0149/POOE/06	Instal. elektr.	