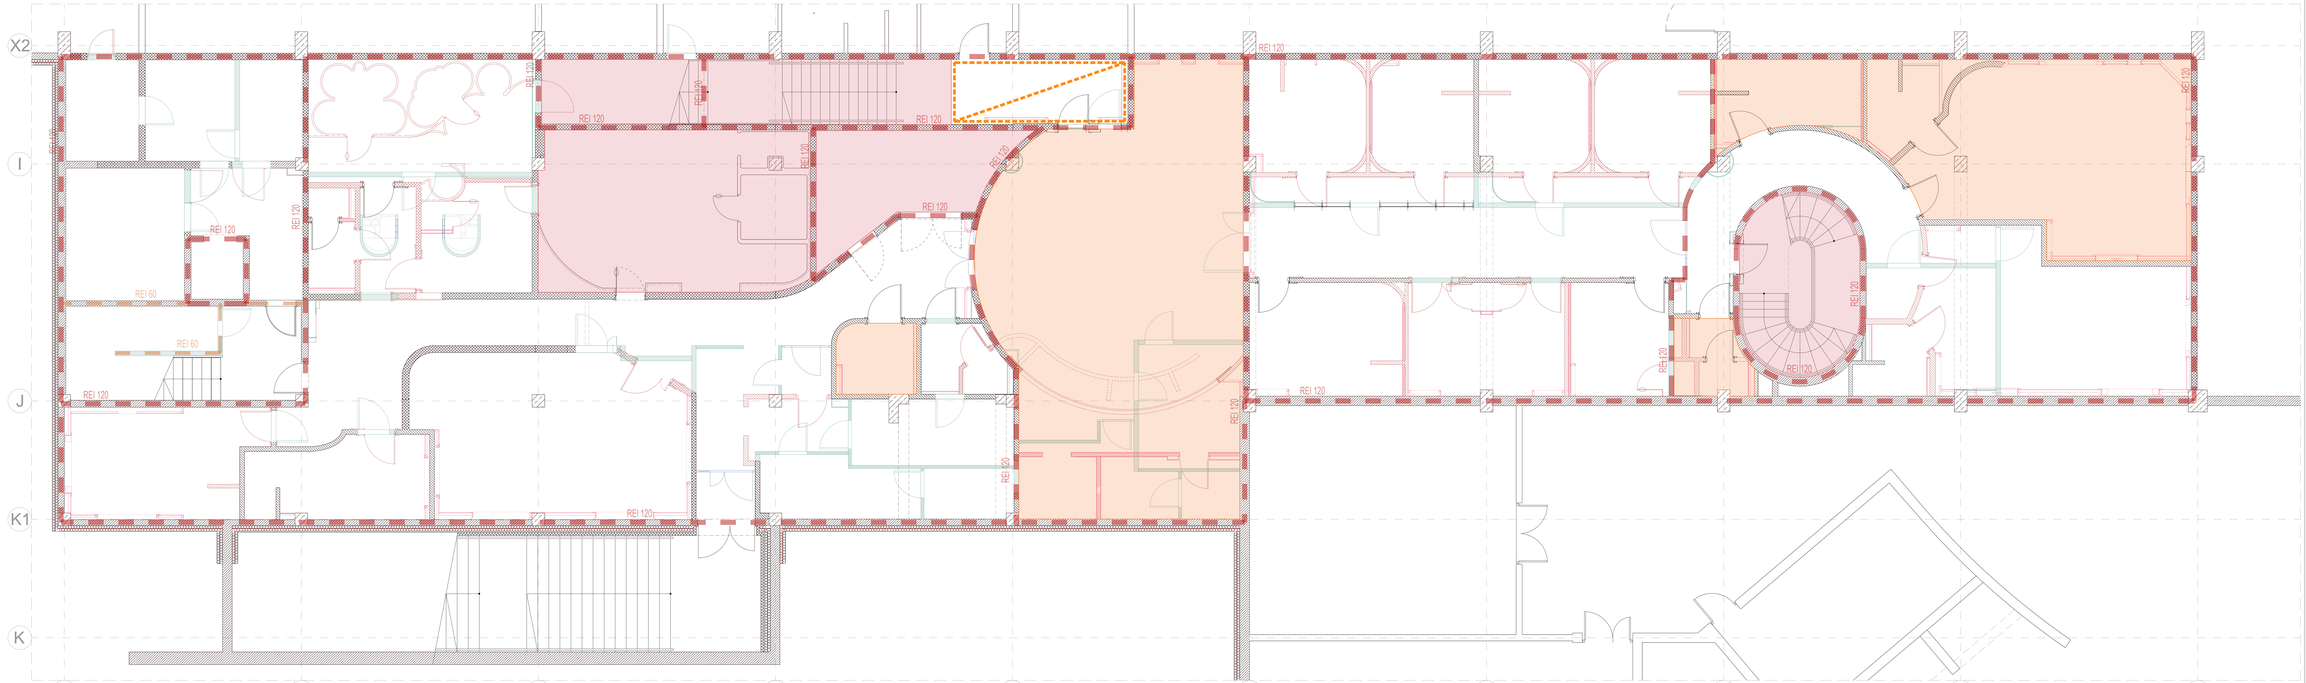

RZUT PORÓWNAWCZY WYBURZEŃ I ROZBUDOWY PRZEGRÓD

1. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisy BHP.
2. Roboty budowlane prowadzone będą pod nadzorem osób uprawnionych.
3. Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć teren budowy oraz wydzielić strefę niebezpieczną.
4. Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć instalacje elektryczne, wodne, gazowe i inne.
5. Roboty należy prowadzić w sposób minimalizujący uciążliwość dla otoczenia.
6. Gruz i odpady budowlane należy na bieżąco usuwać z terenu budowy.
7. Roboty należy prowadzić tak, aby nie powodować nadmiernego hałasu i zapylenia.
8. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i obowiązującymi przepisami.
9. Materiały budowlane należy składować w miejscach wyznaczonych, z dala od źródeł ognia.
10. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
11. Po zakończeniu robót teren budowy należy uporządkować i przekazać inwestorowi.

UWAGI:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POWINNO BYĆ ZGODNE Z PRZEPISAMI BHP ORAZ PPOŻ. I ZE SZCZEGÓLNĄ STAŁOŚCIĄ. WSZELKIE ZMIANY MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO PRZY UŻYTKOWANIU OBIEKTU MUSZĄ BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM.

AUTOR:
PAWEŁ FIJAŁA
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR P/0294
WPIS DO IKUNO/2012
ŚLĄSKA IZBA INŻ. BUD. 1 SEKCJA NR: 0/0/1

JEDNOSTKA UCZESTNICZĄCA:
BIRUŁA - WOJTEC WOJCIECHOWSKI ARCHITEKCI
ul. Kościuszki 30, 41-902 Bytom
tel.: +48 668 128 128, +48 32 281 02 00, +48 32 281 02 99
biuro@birula.pl, http://birula.pl

INWESTOR:
TERMY WAŁCHOWE SP. Z O.O. 3 DZIAŁKA, 41-912 Radzionków
ul. Kazimierza Wielkiego 3, 41-902 Bytom
tel. 668 128 128, 32 281 02 00, kancelaria@termy.pl, http://termy.pl

LEGENDA:

- ściana betonowa
- ściana z bloczków Termomarkizit
- ściana z bloczków Silka
- słupy żelbetowe
- ściana z płyt wodoodpornych ogniochronnych gKFI30 na słupach z blachy stalowej ocynkowanej z zasowniką 150cm, z wełną mineralną gr. 80mm wewnątrz, obłożone płytami 2x12,5mm dwustronnie
- ściana z płyt wodoodpornych 2x12,5mm na słupach z blachy stalowej ocynkowanej z zasowniką 75mm (w pom. 11 wełną mineralną gr. 80mm wewnątrz)
- obłoża słupów z płyt wodoodpornych gr.12mm na słupach z profili zasowych 50mm z blachy stal. ocynkowanej z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 40mm
- obudowy z płyt wodoodpornych gr. 15mm na słupach z profili zasowych 50 mm z blachy stalowej ocynkowanej (m.in. wyrzutnia wnęk podświetlanych w wybranych gabinetach, obudowy nawiewników kolorowych w gabinetach)
- obudowy z płyt wodoodpornych 2x12,5mm na słupach z profili zasowych 50 lub 75mm z blachy stalowej ocynkowanej (w lazienkach i WC przy miejscach ustępowych i umywalkach)
- ściany REI 120, dzwu EI 60
- ściany projektowane
- ściany do wyburzenia
- ściany gtr do wyburzenia
- inne elementy istniejące (obiekta. stopnie, itd.)
- inne elementy projektowane(obiekta. stopnie, itd.)
- inne elementy do usunięcia (obiekta. stopnie, itd.)
- pomieszczenia wyłączone z przebudowy i remontów
- pomieszczenia podlatane częściowym zmianom - remontowi - wyłączone z użytkowania BHP

DOKUMENTACJĘ TĘ WYDANO JAKO UZUPEŁNIĄJĄCE DOKUMENTACJĘ POPRZEDNIĄCEJ, DOSTĘPNĄ U INWESTORA

DOKUMENTACJĘ TĘ WYDANO JAKO UZUPEŁNIĄJĄCE DOKUMENTACJĘ POPRZEDNIĄCEJ, DOSTĘPNĄ U INWESTORA

SCHEMAT ZAKŁADKI

etap projektowy	podpis
projektował	STANISŁAW WOJTOWICZ, MGR INŻ. ARCH.
w projekcie	MGR INŻ. ARCH.
sprawdził	WOJCIECH JAKUBOWSKI, MGR INŻ. ARCH.
w projekcie	MGR INŻ. ARCH.
konsultował	GABRIELA KAZIOWSKA, MGR INŻ. ARCH.
–	–
–	–
–	–
wykonał	GABRIELA KAZIOWSKA, MGR INŻ. ARCH.
	MARCIN WOJTYŁA, MGR INŻ. ARCH.
	A.D.LAMPOWSKI, MGR INŻ. ARCH.

RZUT PORÓWNAWCZY WYBURZEŃ I ROZBUDOWY PRZEGRÓD

branża: ARCHITEKTURA	kontrakt: 1832/2024
faza: INWENTARYZACJA	skala: 1:50
nr rysunku: 108_IN_A_RW_03	arkusz: A0
data: 2024-09-23	wersja kolorystyki:

Rysunek chroniony. Niedozwolone jakiekolwiek kopiowanie bez pisemnej zgody PRACOWNIA PRAW AUTORSKICH zod.zakucie.pl, 32 / 20 1000 44, 515 15 15. Na rzecz inwestora autor dysponuje prawem do użytku.