

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz
ZP.271.1.6.2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na **"Rozbudowa dróg gminnych nr 040511C, 040513C, 040148C na terenie Gminy Grudziądz"**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 10

1. W Wyjaśnieniach treści SWZ z dnia 19.03.2025 r. stanowisko Państwa jeśli chodzi o Pytanie nr 4. Wyjaśniacie Państwo, że dokumentacja w zakresie oświetlenia ulicznego jest dostępna w projekcie budowlanym pkt. 3.4.2 Jest napisane w tym projekcie "wyposażoną według schematu ideowego szafki oświetleniowej". Niestety brakuje w dokumentacji schematu szafki oświetleniowej. Bardzo proszę o odpowiedź czy wyposażenie szafki oświetleniowej należy ująć w wycenie. Jeżeli tak, to bardzo proszę o załączenie do postępowania schematu ideowego szafki oświetleniowej.
2. Pytanie dot. budowy oświetlenia ulicznego. Bardzo proszę o bardziej szczegółowe informacje na temat oprawy oświetlenia ulicznego LED 59W. Proszę podać więcej parametrów dot. tej projektowanej oprawy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Należy wycenić wyposażenie szafki oświetleniowej. Zamawiający załącza schemat na stronie prowadzonego postępowania.
2. Zamawiający podaje parametry minimalne opraw LED:
Materiał obudowy: Wysokociśnieniowy odlew aluminium
Materiał obudowy: Wysokociśnieniowy odlew aluminium
Materiał mocowania: Aluminium
Stopień ochrony: IP66
Stopień odporności na uderzenia: IK09
Odporność na korozję Zgodnie z testem - SST 500h
Certyfikacja
CE CE

ENEC ENEC plus mark

RoHS -

WEEE -

Klasa ochronności elektrycznej - II

Dane serwisowe

Okres gwarancji - 5 lat

Klasa serwisowalności Oprawa oświetleniowa klasy A z dostępną listą części zamiennych

Wymienność źródła światła tak

Zakres eksploatacyjny temperatury otoczenia -40 do +50°C

Temperatura otoczenia odniesieniowa 25 °C

Wskaźnik trwałościowy L L94

Trwałość 100000 h

Ochrona przeciwprzepięciowa 6kV w standardzie, 10kV z dodatkowym ochronnikiem typu SPD

Dane elektryczne i fotometryczne

Zasilacz

Typ Xi FP 75W 0.3-1.0A SNLDAE 230V C133 sXt

12NC 929002872906

Ilość zasilaczy 1

Max. ilość zasilaczy na zabezpieczenie B16 10

Prąd rozruchu 43 A

Czas rozruchu 260 ?s

Napięcie zasilania 220V-240V

Częstotliwość zasilania 50/60 Hz

Prąd zasilania LED 932 mA

Moc oprawy (początkowa) 59 W

Moc oprawy (końcowa) 59 W

Moc oprawy (średnia) 59 W

Tolerancja mocy oprawy +/-10%

Współczynnik mocy (100% mocy) 0.98

Współczynnik mocy (50% mocy) 0.96

System sterowania No connectivity

Regulacja strumienia świetlnego DALI

Źródło światła

Typ źródła światła LED

Ilość diod 20

Skuteczność świetlna źródła światła 153 lm/W

Skuteczność świetlna oprawy 130 lm/W

Kod barwy światła 740 (Neutral White)

Wskaźnik oddawania barw 70

Init. CRI tolerance +/-2

Temperatura barwowa 4000 K

Tolerancja początkowa temp. barwowej +/- 180 K (5 SDCM)

Tolerancja końcowa temp. barwowej +/- 255 K

Strumień świetlny źródła światła 9000 lm
Tolerancja strumienia świetlnego +/-7%
Strumień świetlny oprawy 7650 lm
Ryzyko fotobiologiczne Grupa ryzyka 0 (RG0)

Parametry optyczne

Optyka DN10


Sprawność 0.85

Wskaźnik ULR dla nachylenia 0° 0.00%

Klasa G dla nachylenia 0° G*2

Imax dla kąta 90° 0 cd/klm

Kod strumieniowy CIE 48 78 97 100 85

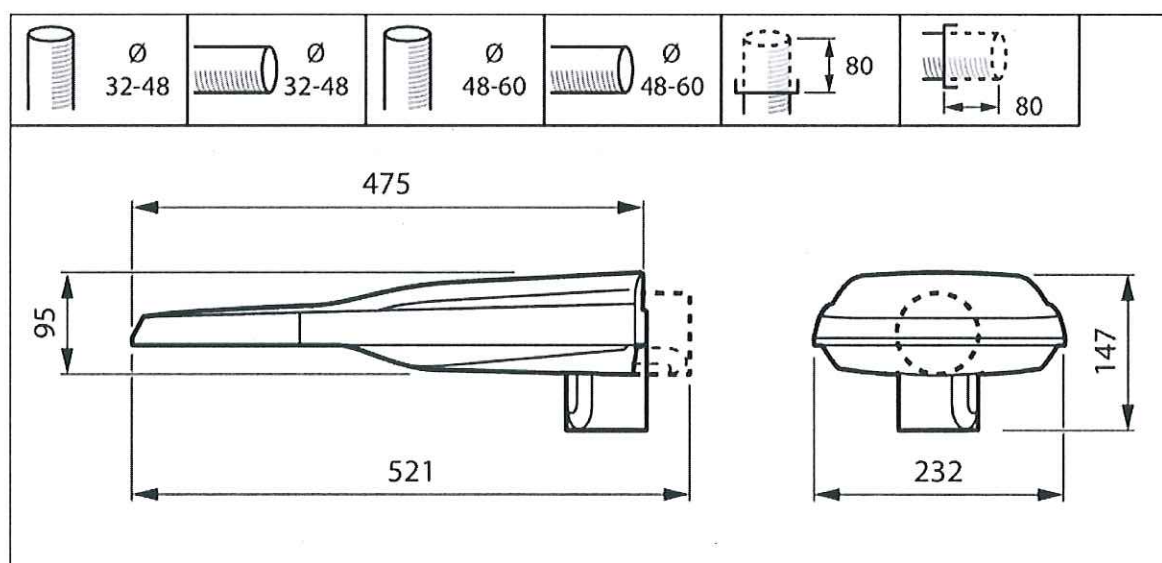

Zamawiający

z up. WÓJTA

Jacek Zyglewicz
Zastępca Wójta

