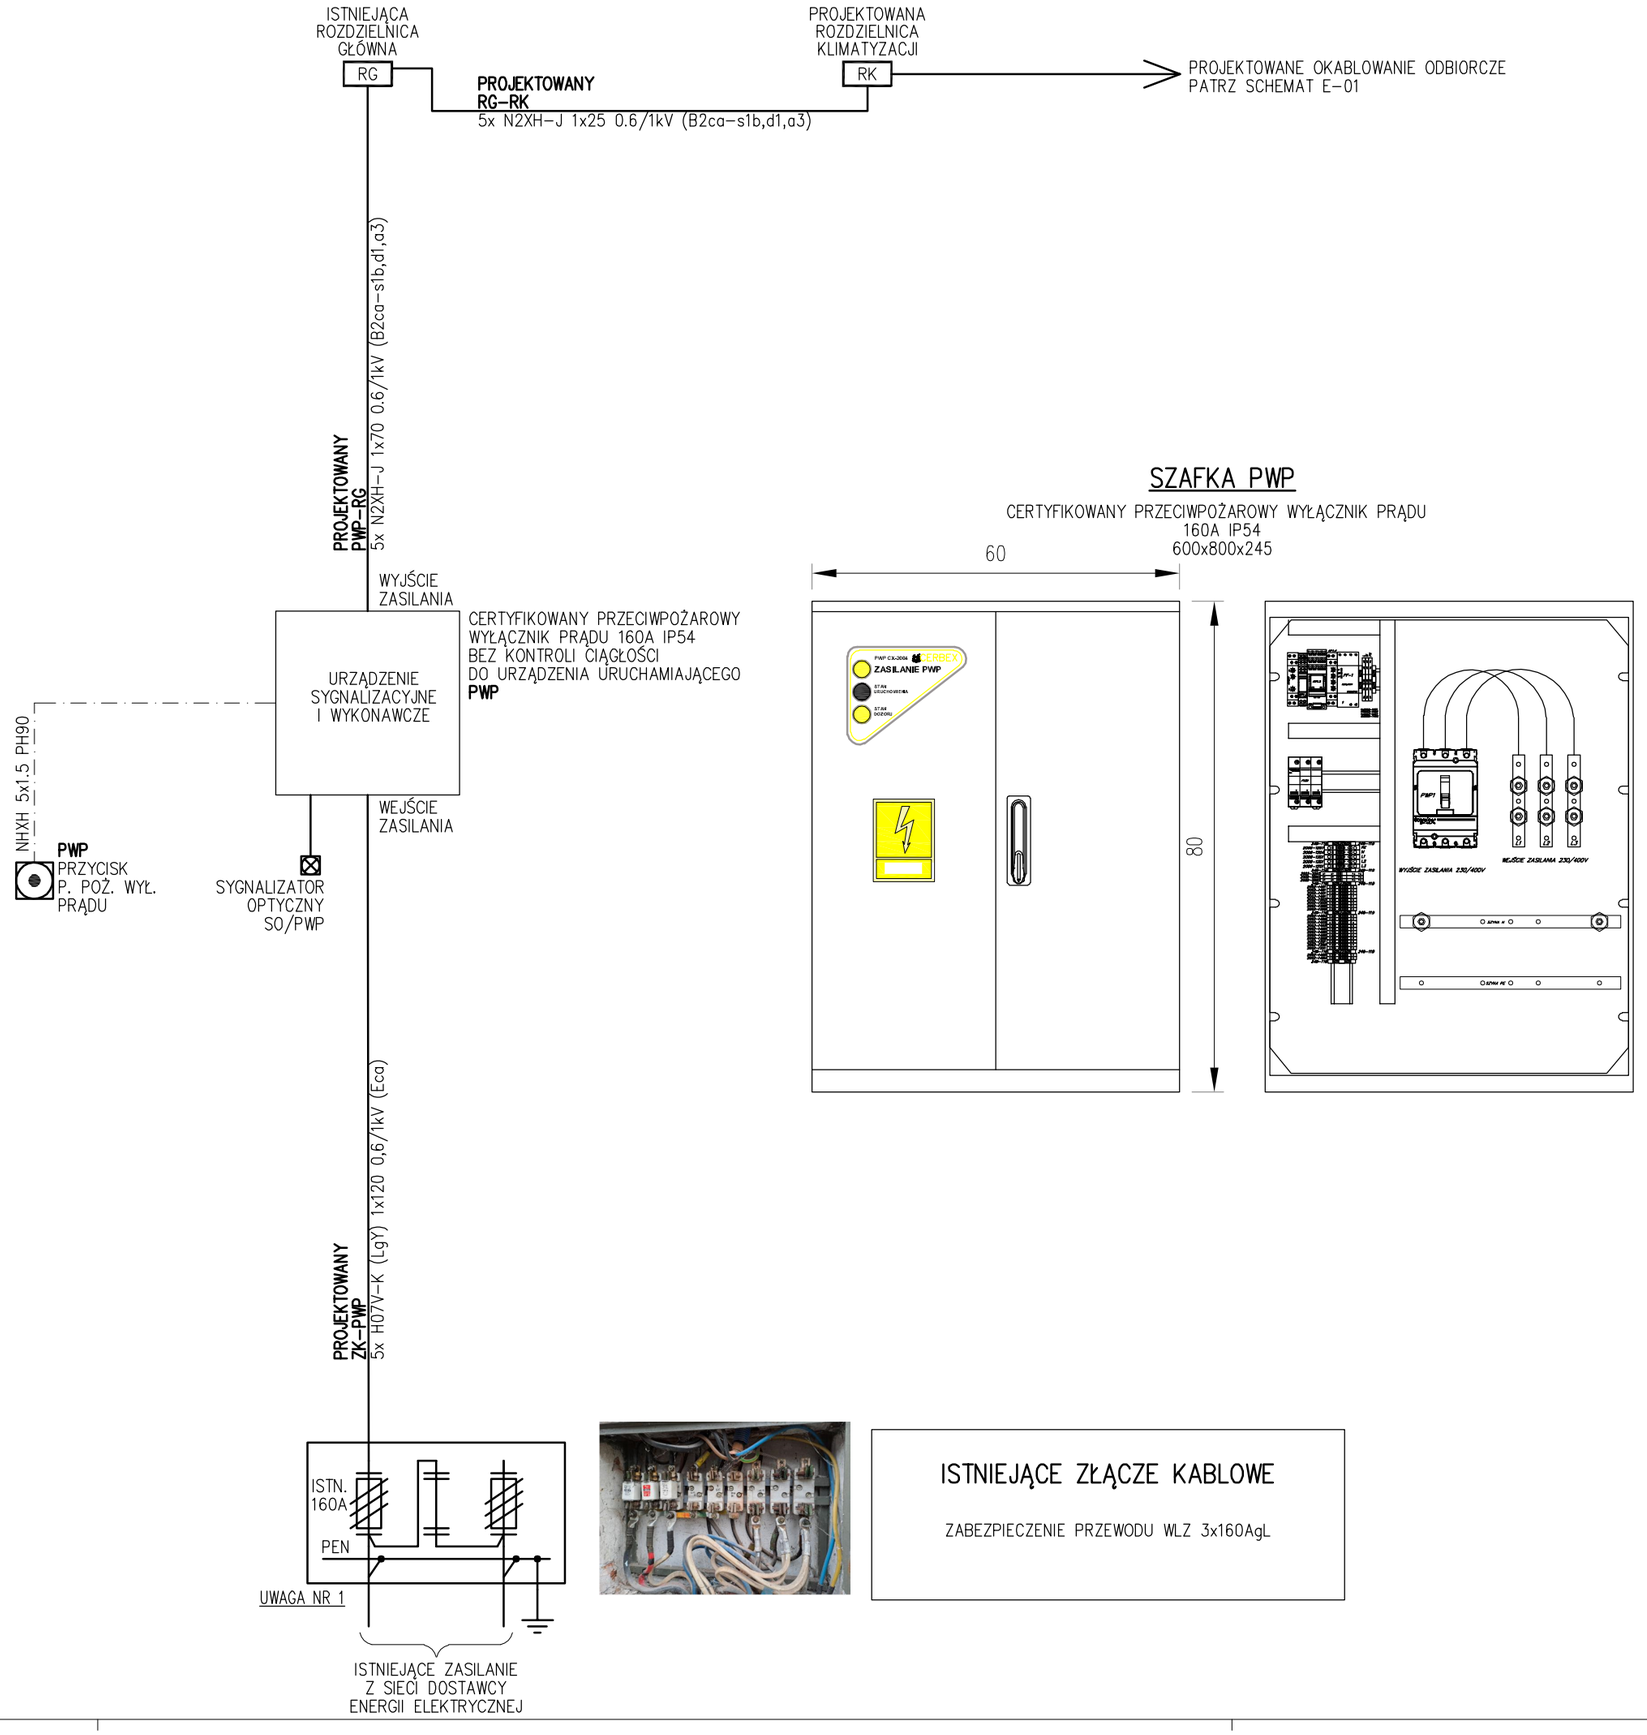

SZAFKA PWP

CERTYFIKOWANY PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
160A IP54
600x800x245

ISTNIEJĄCE ZŁĄCZE KABLOWE

ZABEZPIECZENIE PRZEWODU WLZ 3x160AgL

UWAGI

1. WSZYSTKIE PODANE WYMIARY, LOKALIZACJA I TYPY URZĄDZEŃ SĄ DO SPRAWDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE.

2. W PRZYPADKU ZMIANY PARAMETRÓW URZĄDZEŃ MOŻE ZAJŚĆ KONIECZNOŚĆ KOREKTY PRZEKROJU PRZEWODÓW I ZABEZPIECZEŃ.

3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY WYKONAĆ WŁAŚCIWE BADANIA I POMIARY ODBIORCZE.

4. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I URZĄDZENIA, MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY, APROBATY TECHNICZNE I ODPOWIADAĆ ODPOWIEDNIM NORMOM BEZPIECZEŃSTWA BHP I PRZECIWPOŻAROWYM.

5. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE OSPRZĘTU, APARATÓW I URZĄDZEŃ O PARAMETRACH TECHNICZNYCH RÓWNOWAŻNYCH ZAPROPONOWANYM W PROJEKCIE, ZA ZGODĄ INWESTORA.

6. WSZYSTKIE OBWODY WYPROWADZIĆ Z ROZDZIELNICY POPRZEZ ZACISKI.

7. PO PRZEPROWADZONYM MONTAŻU RODZIELNIC NALEŻY WYKONAĆ ICH DOKUMENTACJĘ POWYKONAWCZĄ.

8. W PRZYPADKU ZMIANY PARAMETRÓW ZASILANYCH URZĄDZEŃ MOŻE ZAJŚĆ KONIECZNOŚĆ KOREKTY PRZEKROJU PRZEWODÓW I PARAMETRÓW ZABEZPIECZEŃ.

0.4kV TNS – SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
– POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

WYDANIE	DATA	ZMIANA
0	15.01.2025	WYDANIE PODSTAWOWE

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com
ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl

TEMAT PROJEKTU	REMONT BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W ZAKRESIE OCIEPLENIA WRAZ Z MONTAŻEM KLIMATYZACJI PRZY UL. PARKOWEJ 14 WE WROCŁAWIU				
OBIEKT	Kategoria obiektu budowlanego - Budynek sportu i rekreacji - XV				
ADRES	ul. Parkowa 14, 51-616 Wrocław				
ADRES GEOD.	dz. nr 11/2, AR_15; obręb: Zalesie				
INWESTOR	Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław przy ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław				
	Imię i nazwisko		Data	Nr uprawnień	Podpis
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jacek Kucharzyk		01.2025	MAP/0168/POOE/07	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Grzegorz Machalski		01.2025	MAP/0277/PWOE/06	
TEMAT RYSUNKU	SCHEMAT ZASILANIA				
BOB/24/69	PT	IE	-:-	PTE-00	
NR PROJEKTU	STADIUM	BRANŻA	SKALA	NR RYSUNKU	NR. STR.