




Opinia kominiarska

Układ przewodów kominowych w budynku przy ul. Warszawskiej 85 wraz z zalecanymi rozwiązaniami podłączeń do przewodów na potrzeby projektu instalacji gazowej.

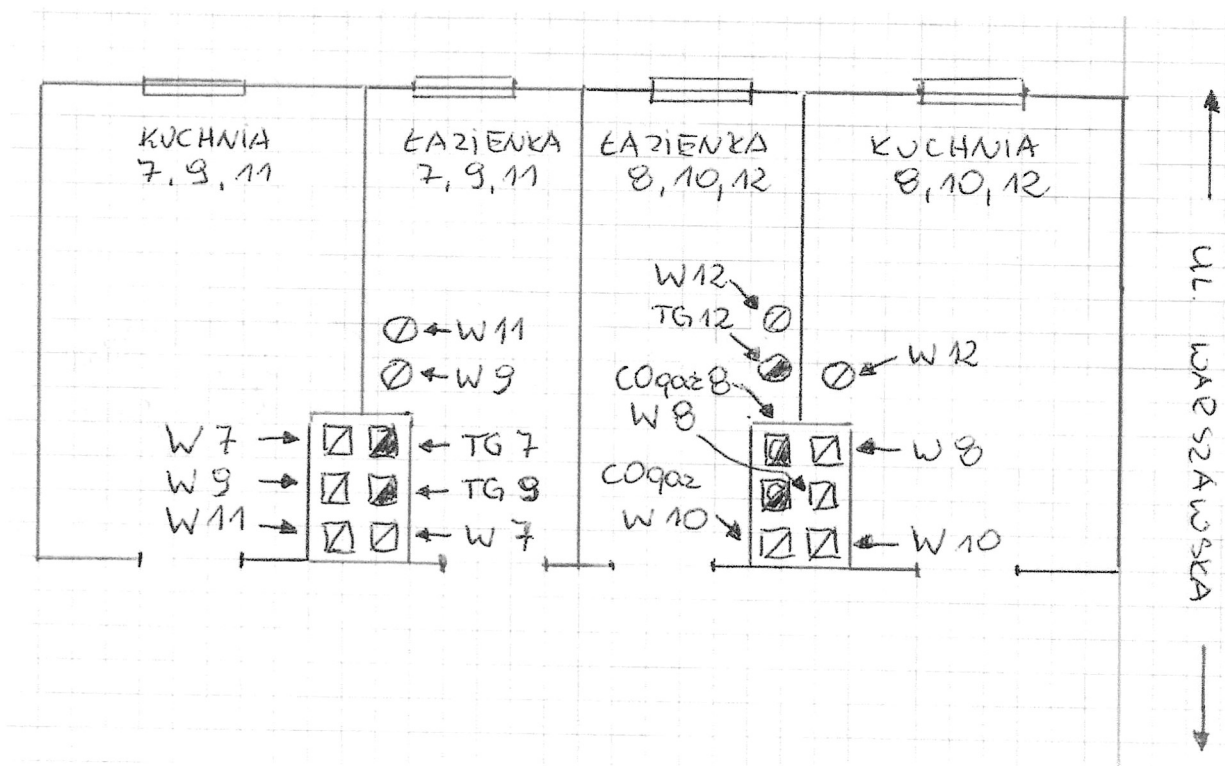

Zalecenia:

- W lokalu nr 9: dobudować przewód kominowy wentylacyjny dla łazienki zgodnie z Polskimi Normami, stary otwór wentylacyjny zamurować; wentylację kuchni przełączyć do wskazanego w opinii przewodu kominowego, stary otwór wentylacyjny zamurować.
- W lokalu nr 11: dobudować przewód kominowy wentylacyjny dla łazienki zgodnie z Polskimi Normami, stary otwór zamurować; wentylację kuchni przełączyć do wskazanego w opinii przewodu kominowego, stary otwór wentylacyjny zamurować.
- W lokalu nr 10: wentylację kuchni przełączyć do wskazanego w opinii przewodu kominowego, stary otwór wentylacyjny zamurować.
- W lokalu nr 12: dobudować przewód kominowy wentylacyjny dla łazienki zgodnie z Polskimi Normami, stary otwór wentylacyjny zamurować; dobudować przewód kominowy spalinyowy dla termy gazowej zgodnie z Polskimi Normami, stary otwór zamurować; dobudować przewód kominowy wentylacyjny dla kuchni zgodnie z Polskimi Normami, stary otwór wentylacyjny zamurować.